

DE

Frischwasser-Station

Betriebsanleitung



Inhalt

	Seite
1. Allgemeine Angaben	6
1.1 Gültigkeit der Anleitung	6
1.2 Typenschild	6
1.3 Lieferumfang	6
1.4 Konformitätserklärung	6
1.5 Verwendete Symbole	6
2. Sicherheitsbezogene Informationen	7
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.2 Änderungen am Produkt	7
2.3 Warnhinweise	7
2.4 Sicherheitshinweise.....	8
2.4.1 Lebensgefahr durch Legionellenbildung.....	8
2.4.2 Lebensgefahr durch elektrischen Strom.....	8
2.4.3 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation	8
2.4.4 Verbrühungsgefahr durch Heißwasser.....	8
2.4.5 Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck.....	8
2.4.6 Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigt austretende heiße Medien	8
2.4.7 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen.....	8
2.4.8 Verletzungsgefahr durch das Gewicht des Produktes.....	8
2.4.9 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit	8
2.4.10 Sachschaden durch ungeeigneten Einsatzort	9
2.4.11 Sachschaden durch Fehlbedienung	9
2.4.12 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung.....	9
3. Technische Beschreibung	10
3.1 Aufbau	10
3.2 Funktionsbeschreibung.....	12
3.3 Anlagenschemata.....	12
3.4 Anwendungsbeispiel	14
3.5 Technische Daten	14
3.5.1 Frontansicht	16
3.5.2 Seitenansicht.....	17
3.5.3 Wandhalterung.....	18
3.6 Klemmenbelegung Regler.....	19
4. Transport und Lagerung	20
5. Montage	20
5.1 Hinweise zur Montage.....	20
5.2 Wandmontage der Station	21
5.2.1 Benötigtes Werkzeug	21
5.2.2 Montage	21

5.3	Verrohrung	23
5.4	Schutzpotentialausgleich/Erdung	24
6.	Inbetriebnahme.....	25
6.1	Speicherkreis befüllen und entlüften	25
6.2	Trinkwasserkreis befüllen und entlüften	26
6.3	Elektrischer Anschluss	26
6.3.1	Spannungsversorgung durch vormontiertes Netzanschlusskabel.....	27
6.3.2	Spannungsversorgung ohne das vormontierte Netzanschlusskabel.....	27
6.4	Zirkulationsfunktion (optional) konfigurieren	29
6.4.1	Zirkulationsfunktion aktivieren	29
6.4.2	Betriebmodus der Zirkulationspumpe.....	29
6.5	Maximal einstellbare Temperatur erweitern.....	30
6.6	Übergabe an den Betreiber	30
7.	Betrieb	31
7.1	Warmwasser-Solltemperatur einstellen.....	31
7.2	Notbetrieb (Handbetrieb).....	31
7.3	Blockierschutz.....	32
7.4	Anzeigen.....	32
7.4.1	Fehleranzeige im Display	32
7.4.2	Kontroll-LED.....	32
7.5	Sicherung austauschen.....	33
8.	Störungen beheben.....	34
8.1	Störungstabelle	34
8.2	Sollwiderstände der Temperatursensoren.....	35
8.3	Wärmeübertrager entkalken.....	36
8.3.1	Entkalkung der Trinkwasserseite im eingebauten Zustand.....	36
8.3.2	Entkalkung des ausgebauten Wärmeübertragers.....	37
8.4	Volumenstromsensor reinigen	38
8.4.1	Benötigte Werkzeuge	38
8.4.2	Messturbine reinigen.....	39
9.	Instandhaltung.....	42
9.1	Wartung	42
9.1.1	Dichtigkeitskontrolle (Sichtprüfung)	42
9.1.2	Anlagendruck kontrollieren	42
9.1.3	Funktionsprüfung Sicherheitsventile (Trinkwasserkreis)	42
9.1.4	Probeentnahme.....	42
9.1.5	Betätigung der vier Absperrkugelhähne.....	42
9.1.6	Elektronische Komponenten und Steckverbindungen.....	42
9.1.7	Funktionskontrolle des Sperrventils des Zirkulationssets.....	42
10.	Hinweise für den Betreiber	43
11.	Demontage und Entsorgung	44

11.1	Armatür demontieren	44
11.1.1	Station von der Spannungsversorgung trennen	44
11.1.2	Station demontieren	44
11.2	Entsorgung	44
12.	Abbildungsverzeichnis.....	45
13.	Anhang	47
13.1	Kennlinie Wilo Umwälzpumpe.....	47
13.2	Kennlinien für die Trinkwassererwärmung.....	48
13.2.1	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 45 °C	48
13.2.2	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 50 °C	49
13.2.3	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 55 °C	50
13.2.4	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 60 °C	51
13.2.5	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 65 °C	52
13.2.6	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 70 °C	53
13.2.7	Trinkwassererwärmung 10 °C auf 75 °C	54
13.3	EU-Konformitätserklärung.....	55
14.	Hinweise zum Korrosionsschutz	56
15.	Übergabeprotokoll	58
16.	Wartungsprotokoll.....	60

1. Allgemeine Angaben

Die Originalbetriebsanleitung ist in deutscher Sprache verfasst.

Die Betriebsanleitungen anderer Sprachen wurden aus dem Deutschen übersetzt.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt für die Frischwasser-Station.

1.2 Typenschild

Das Typenschild ist von Außen unten links an der Oberseite angebracht.

1.3 Lieferumfang

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Transportschäden und Vollständigkeit.

Der Lieferumfang umfasst:





- Frischwasser-Station
- Befestigungsmaterial
- Wandwinkel
- 4x Dichtringe
- Betriebsanleitung

1.4 Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der betreffenden EU-Richtlinien hergestellt wurde.

Die Konformitätserklärung ist im Anhang beigefügt.

1.5 Verwendete Symbole

	Kennzeichnet wichtige Informationen und weiterführende Ergänzungen.
	Handlungsaufforderung
	Aufzählung
1. 2.	Feste Reihenfolge. Handlungsschritte 1 bis X.
	Ergebnis der Handlung

2. Sicherheitsbezogene Informationen

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes gewährleistet.

Die Station ist eine elektronisch geregelte Armaturengruppe mit Wärmeübertrager für den Einsatz im häuslichen Bereich (z. B. Mieteinheiten in Wohn-, Geschäfts- oder Gewerbebereichen). Die Armaturengruppe stellt erwärmtes Trinkwasser (Warmwasser) zur Verfügung.

Verwenden Sie das Produkt:

- In technisch einwandfreiem Zustand.
- An Einsatzorten, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

Die Durchleitung anderer Medien als Heizwasser im Speicher-Kreis und Frischwasser im Trinkwasserkreis ist nicht bestimmungsgemäß. Ein direkter Anschluss der Frischwasser-Station an Nah- und/oder Fernwärmenetze kann zu Funktionsstörungen führen. Ein Parallelbetrieb mit anderen Heizungsanlagen-Komponenten, wie z.B. Heizkreis-Stationen usw., ist nicht zugelassen.

Jede darüber hinausgehende und/oder andersartige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht anerkannt werden.


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die korrekte Einhaltung dieser Anleitung.

2.2 Änderungen am Produkt


Änderungen am Produkt sind untersagt. Bei Änderungen am Produkt erlischt die Produktgarantie. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus Änderungen am Produkt ergeben, haftet der Hersteller nicht.


2.3 Warnhinweise


Jeder Warnhinweis enthält folgende Elemente:

Warnsymbol	SIGNALWORT
	<p>Art und Quelle der Gefahr!</p> <p>Mögliche Folgen, wenn die Gefahr eintritt bzw. der Warnhinweis ignoriert wird.</p> <p>► Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr.</p>

Signalworte definieren die Schwere der Gefahr, die von einer Situation ausgeht.

 GEFAHR	
	<p>Kennzeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr mit hohem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzung die Folge.</p>

 WARNUNG	
	<p>Kennzeichnet eine mögliche Gefahr mit mittlerem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzung die Folge.</p>

 VORSICHT	
	<p>Kennzeichnet eine mögliche Gefahr mit geringerem Risiko. Wenn die Situation nicht vermieden wird, sind leichte und reversible Körperverletzungen die Folge.</p>

ACHTUNG	
	<p>Kennzeichnet eine Situation, die möglicherweise Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.</p>

2.4 Sicherheitshinweise

Wir haben dieses Produkt gemäß aktueller Sicherheitsanforderungen entwickelt.

Beachten Sie folgende Hinweise zum sicheren Gebrauch.


2.4.1 Lebensgefahr durch Legionellenbildung

Stellen Sie folgendes sicher:

- Die Temperatur des Trinkwassers im Kaltwasserstrang darf eine Temperatur von 25 °C nicht überschreiten.
- Das Wasser im Trinkwasserkreis muss spätestens nach 72 Stunden komplett ausgetauscht sein.
- Bei Verwendung einer Zirkulationsleitung muss die Warmwassertemperatur mindestens 60 °C betragen. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Heißwasser-Austritt des Wärmeübertragers und dem Rücklauf der Zirkulationsleitung an der Station darf nicht mehr als 5 °C betragen.

2.4.2 Lebensgefahr durch elektrischen Strom

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Produkt jederzeit von der Spannungsversorgung getrennt werden kann.
- ▶ Nehmen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen nicht in Betrieb.

	Der Regler muss nur beim Einsatz von Zubehör-Komponenten geöffnet werden. Arbeiten an der Stromversorgung sind daher nur beim Einsatz von Zubehör-Komponenten erforderlich.
---	---

Arbeiten an der Stromversorgung darf nur ein Elektrofachhandwerker durchführen.

- ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Stromversorgung und sichern Sie die Station gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

2.4.3 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation

Arbeiten an diesem Produkt dürfen nur dafür ausreichend qualifizierte Fachhandwerker ausführen.

Qualifizierte Fachhandwerker sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen Vorschriften in der Lage, Arbeiten am beschriebenen Produkt fachgerecht auszuführen.

Betreiber

Der Betreiber muss von einem Fachhandwerker in die Bedienung eingewiesen werden.

2.4.4 Verbrühungsgefahr durch Heißwasser

Durch Einstellung oder Defekt des Reglers kann die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen bis hin zur Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ansteigen.

Bei Verbrühungsgefahr gemäß DIN EN 806 und DIN 1988 durch hohe Heizwassertemperatur im Pufferspeicher müssen Sie an allen Zapfstellen einen Verbrühungsschutz herstellen.

Bei niedriger Heizwassertemperatur im Pufferspeicher und dadurch niedriger Warmwassertemperatur ohne Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen müssen Sie den Anlagenbetreiber anleiten, die niedrige Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ganzjährig zu gewährleisten.

2.4.5 Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck

- ▶ Führen Sie Arbeiten am Heizkreis oder am Trinkwasserkreis nur bei druckloser Anlage aus.
- ▶ Halten Sie im laufenden Betrieb die zulässigen Betriebsdrücke ein.
- ▶ Bauen Sie in die Trinkwassererwärmungsanlage ein nicht-absperbares Sicherheitsventil ein (DIN EN 806-2).

2.4.6 Verbrennungsgefahr durch unbeabsichtigt austretende heiße Medien

- ▶ Führen Sie Arbeiten am Heizkreis oder am Trinkwasserkreis nur bei druckloser Anlage aus.
- ▶ Lassen Sie vor Arbeiten das Produkt abkühlen.
- ▶ Prüfen Sie nach Arbeiten das Produkt auf Dichtheit.
- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.

2.4.7 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen

- ▶ Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- ▶ Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um ungeschützten Kontakt mit heißen Armaturen und Anlagenteilen zu vermeiden.

2.4.8 Verletzungsgefahr durch das Gewicht des Produktes

- ▶ Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe.

2.4.9 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit

Gespeicherte Energien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Produkt können Verletzungen verursachen.

- ▶ Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz.
- ▶ Gehen Sie mit offenen oder scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.
- ▶ Halten Sie den Arbeitsbereich aufgeräumt und sauber, um Unfallquellen zu vermeiden.

2.4.10 Sachschaden durch ungeeigneten Einsatzort

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.
- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in nassen oder feuchten Umgebungen.
- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in Räumen mit korrosionsfördernder Raumluft. Beachten Sie die Hinweise zum Korrosionsschutz im Anhang.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Produkt keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt wird.

2.4.11 Sachschaden durch Fehlbedienung

- ▶ Schließen Sie nicht im laufenden Betrieb die Sekundärkugelhähne.

2.4.12 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung

Jede Person, die mit diesem Produkt arbeitet, muss diese Anleitung und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) gelesen haben und anwenden.

Die Anleitung muss am Einsatzort des Produktes verfügbar sein.

- ▶ Geben Sie diese Anleitung und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) an den Betreiber weiter.

3. Technische Beschreibung

3.1 Aufbau

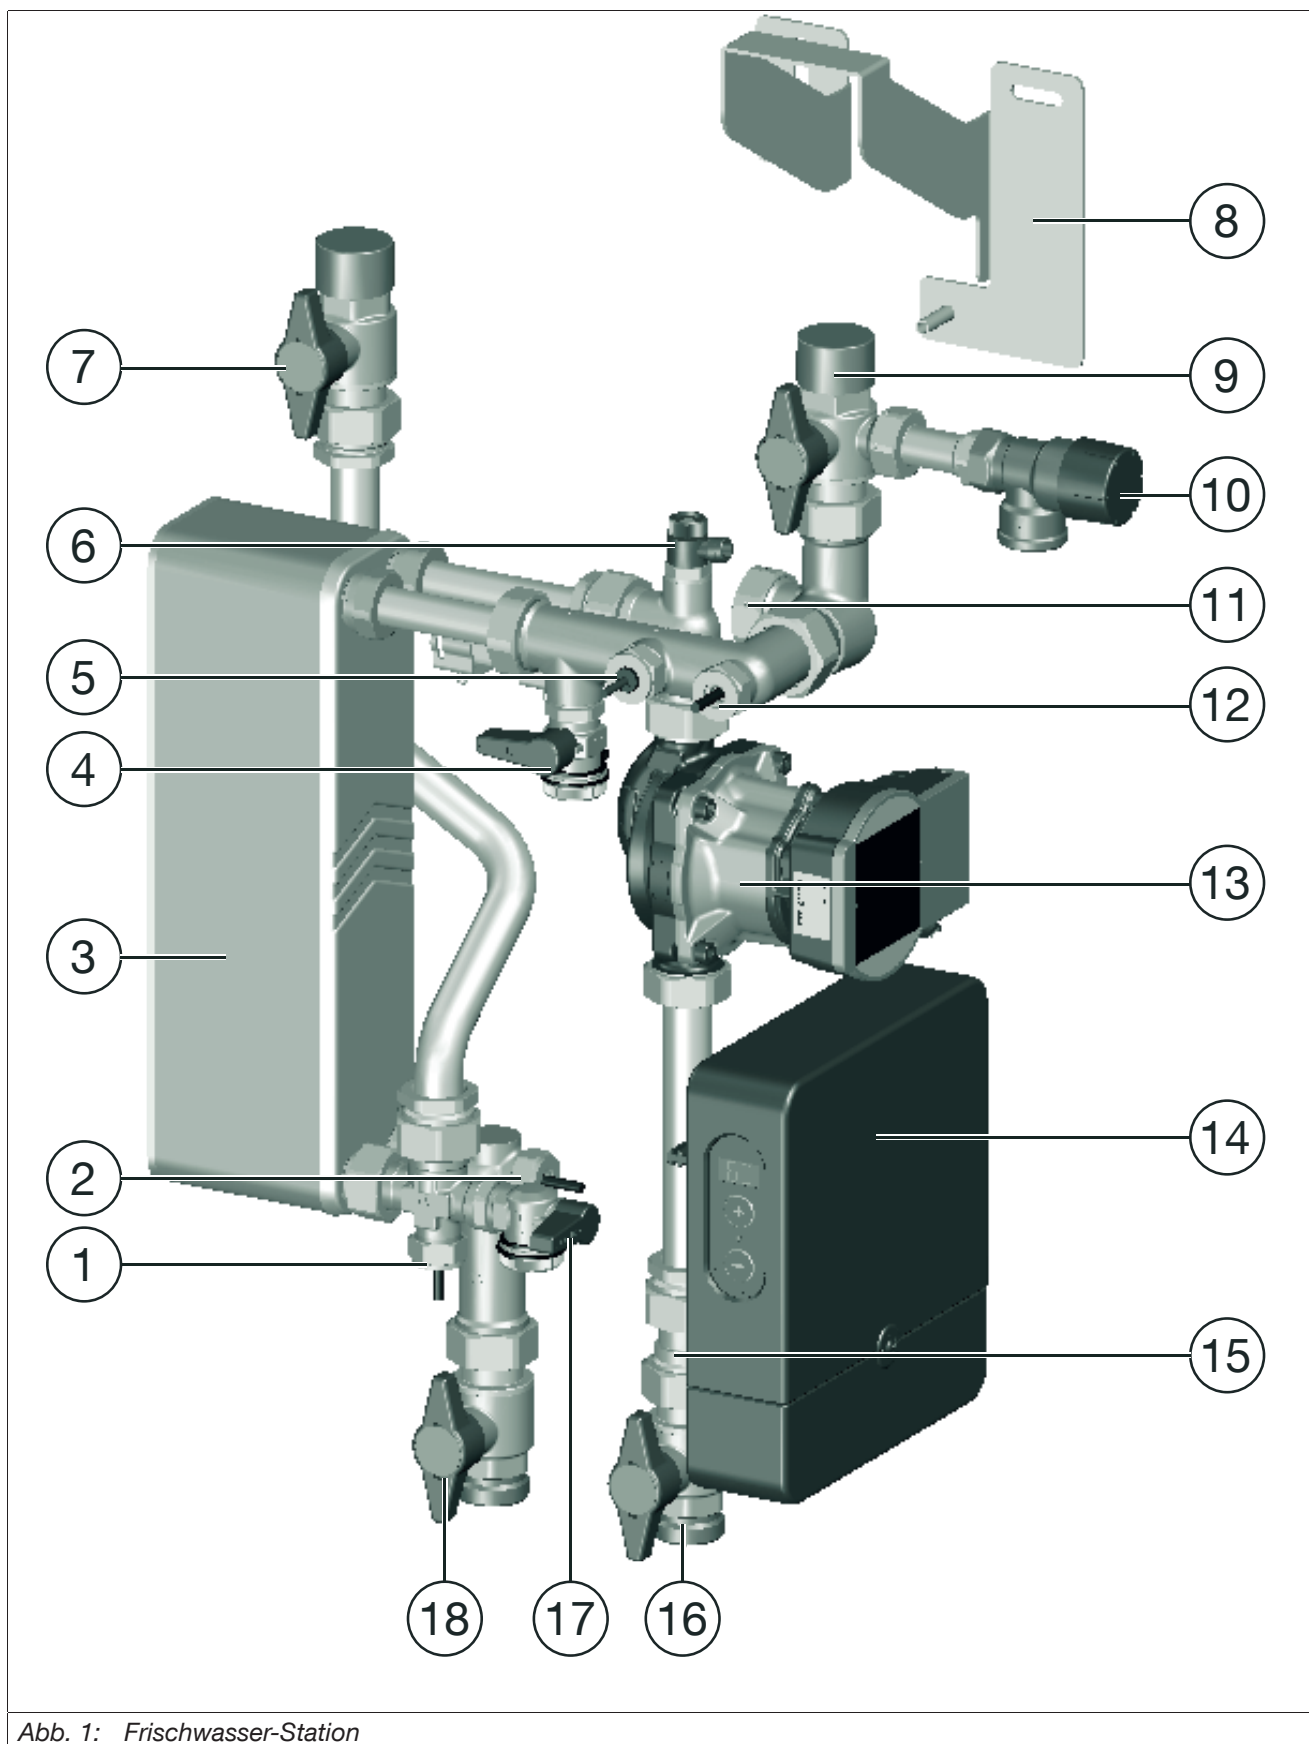


Abb. 1: Frischwasser-Station

(1)	Temperatursensor Trinkwasser warm S2
(2)	Temperatursensor Speicherkreis S1
(3)	Wärmeübertrager
(4)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt
(5)	Volumenstromsensor Trinkwasserkreis VTY 20
(6)	Entleerungsventil
(7)	Absperrkugelhahn Trinkwasser warm
(8)	Wandhalterung
(9)	Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt
(10)	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis (10 bar)
(11)	Anschluss Zirkulationsleitung
(12)	Temperatursensor Trinkwasser kalt/Zirkulation, S3
(13)	Umwälzpumpe Speicherkreis
(14)	Regler
(15)	Rückflussverhinderer im Speicherkreis
(16)	Absperrkugelhahn Rücklauf Speicherkreis
(17)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser warm
(18)	Absperrkugelhahn Vorlauf Speicherkreis

3.2 Funktionsbeschreibung

Die Frischwasserstation ist eine elektronisch geregelte Armaturengruppe mit Wärmeübertrager für die Trinkwassererwärmung nach dem Durchlaufprinzip. Das Trinkwasser wird jeweils nur dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Auf eine Bevorratung von heißem Trinkwasser in einem Speicher wird beim Einsatz dieser Station verzichtet. Die Station ermöglicht eine bedarfsgerechte Wärmebereitstellung auch bei sehr niedrigem Trinkwasserverbrauch.

Über den integrierten Wärmeübertrager ist eine Systemtrennung zwischen Trinkwasserkreis und Speicherkreis gegeben.

Bei einer vorgegebenen Trinkwasser-Temperatur von 60 °C und einer Speichertemperatur von 75 °C kann die Ausschüttung von warmem Trinkwasser zwischen

1 und 25 l/min betragen. Dessen Bereitstellung wird realisiert, indem der Regler die Umwälzpumpe auf eine (variable) Drehzahl regelt, um Heizwasser aus dem angeschlossenen Pufferspeicher bedarfsgerecht in den Wärmeübertrager einzuleiten. Auf Basis der von den Sensoren erfassten Ist-Werte für den Volumenstrom und der Temperatur (des Trinkwassers) errechnet der Regler die zur Erreichung der gewünschten Trinkwassertemperatur notwendige Pumpendrehzahl.

Beispiel:

Eine zeitgleiche Zapfung an mehreren Abnahmestellen und der damit verbundene höhere Verbrauch von warmem Trinkwasser löst unmittelbar eine höhere Pumpendrehzahl aus, um mehr Heizwasser in den Wärmeübertrager einzuleiten. Dieser übergibt entsprechend mehr Wärme an den Trinkwasserkreis.

3.3 Anlagenschemata

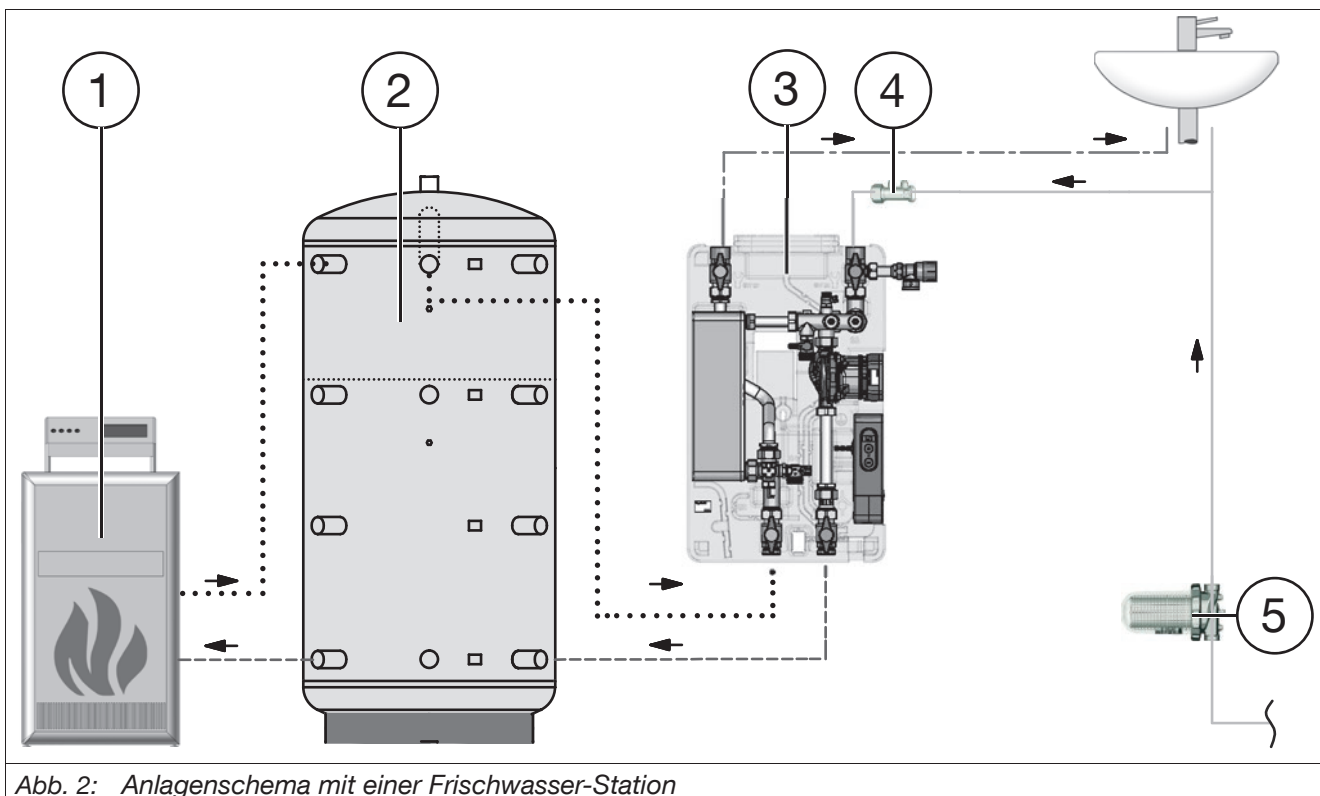


Abb. 2: Anlagenschema mit einer Frischwasser-Station

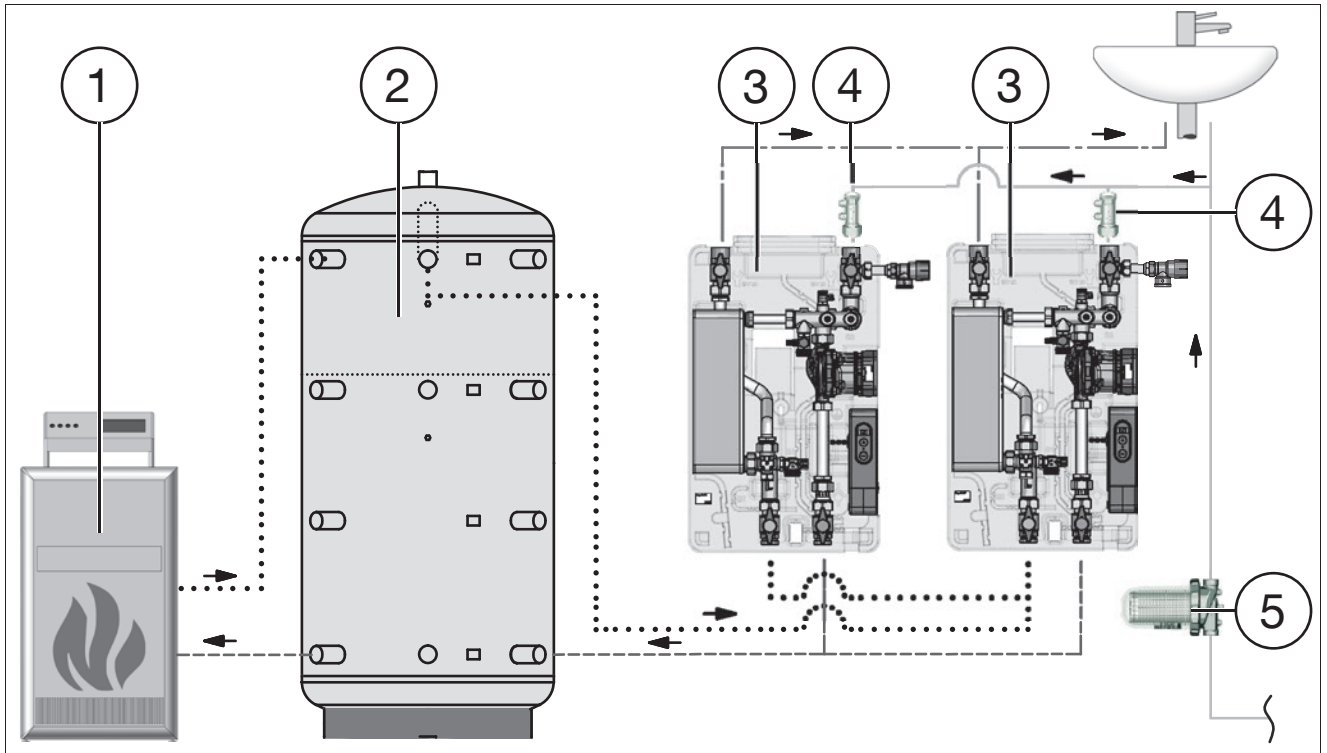


Abb. 3: Anlagenschema mit zwei Frishwasser-Stationen

(1)	Wärmeerzeuger
(2)	Pufferspeicher
(3)	Frishwasser-Station
(4)	Rückflussverhinderer
(5)	Wasserfilter
.....	Vorlauf Speicherkreis
-----	Rücklauf Speicherkreis
-----	Trinkwasser kalt (PWC)
-----	Trinkwasser warm (PWH)
→	Flussrichtung

i Wenn Sie mehrere Frishwasser-Stationen parallel betreiben, verrohren Sie die Stationen gemäß der Tichelmannschen Rohrführung, um eine gleichmäßige Durchströmung der Stationen bei geringst möglichem Widerstand zu realisieren.

3.4 Anwendungsbeispiel

Auslegungstemperaturen: 60°C Warmwasser; 75°C Vorlauftemperatur Speicherkreis

(Auslegung gem. DIN 1988-300)

Anzahl „X-45“-Stationen	Wohngebäude	Krankenhauszimmer	Hotelzimmer	Reihenduschanlage	Volumen Pufferspeicher	benötigte Kesselleistung
	1 Waschtisch (WT) 1 Küchenspüle (KS) 1 Dusche (DU)	1 WT 1 DU	1 WT 1 DU	Anzahl Duschen bei 6l/min 60° PWH (Gleichzeitigkeitsfaktor 80%)	[l]	[kW]
1	7	7	7	9	800	39
2	48	28	26	18	1500	82

3.5 Technische Daten

Allgemein	
max. Betriebsdruck (p_g)	10 bar
max. Betriebstemp (t_s)	95°C
Umgebungstemperatur	2 - 35°C
Leerewicht	ca. 15 kg

Anschlüsse	
Speicherkreis, Trinkwasserkreis, Zirkulation	G1 AG Flachdichtend
KFE-Spül- und Befüllungskugelhähne	G ¼ AG, für Schlauchverschraubung

Speicherkreis	
Medium	Heizwasser gemäß VDI 2035/Ö-Norm H5195-1, Fluidkategorie ≤ 3 gemäß DIN EN 1717, (siehe Hinweisblatt zum Korrosionsschutz im Anhang)
k_v -Wert	3,41 m³/h
Pumpe	Wilo Para 15-130/8-75/LIN-9 Leistungsaufnahme im Betrieb 2 - 75 W

Trinkwasserkreis	
Medium	Trinkwasser (siehe Hinweisblatt zum Korrosionsschutz im Anhang)
Achtung	
Beschädigung der Messturbine durch chemische Einflüsse! Zusätze zur Wasseraufbereitung in hohen Konzentrationen können die Messturbine beschädigen. ► Stellen Sie sicher, dass die zulässigen Grenzwerte für Trinkwasser nicht überschritten werden.	
Schüttleistung (bei $\Delta T = 15K$)	1-45 l/min
k_v -Wert	2,55 m³/h
Sicherheitsventil	10 bar
- Einstellbereich:	20 - 75°C
- Im Regler voreingestellt:	20 - 60°C

Material	
Armaturen	Messing / entzinkungsbeständiges Messing
Dichtungen	Faserwerkstoff, EPDM
Wärmedämmung	EPP
Rohre	Edelstahl 1.4404


Wärmeübertrager kupfergelötet	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401 Anschlüsse: Edelstahl 1.4404 Lotmaterial: Kupfer
Wärmeübertrager kupfergelötet, Sea- lix®-Vollversiegelung	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401 Anschlüsse: Edelstahl 1.4404 Lotmaterial: Kupfer Vollversiegelung: SiO ₂ -Basis

Abmessungen	
Breite/Höhe/Tiefe	400/625/240 mm
Rohrabstand Anschlüsse (Primär)	100 mm
Rohrabstand Anschlüsse (Sekundär)	250 mm
Achsabstand - Wand (Primär)	105 mm
Achsabstand - Wand (Sekundär)	65 mm
Abstand Dichtflächen Primär- zu Sekundärseite	565 mm

Drehmomente	
Überwurfmuttern G$\frac{3}{4}$	45 Nm
Überwurfmuttern G1	45 Nm
Temperatursensor	15 Nm
Volumenstromsensor	15 Nm

Regler	
Eingänge	3 Temperatursensoren Pt1000, 1 Sika-Volumenstromsensor
Ausgänge	1 Halbleiterrelais und 1 PWM-Ausgang
Schaltleistung	1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)
Gesamtschaltleistung	1 A 240 V~
Versorgung	100–240 V~ (50–60 Hz)
Anschlussart	X
Wirkungsweise	Typ 1.C.Y
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Sicherung	T4AH250V
Datenschnittstelle	LIN-Bus
Gehäuse	Kunststoff, PC-ABS und PMMA
Anzeige / Display	2 7-Segment-Anzeigen, 1 Betriebskontroll-LED
Bedienung	2 Tasten
Schutzart	IP 22 / DIN EN 60529
Schutzklasse	I
Verschmutzungsgrad	2
Maße	183 x 203 x 54 mm

3.5.1 Frontansicht

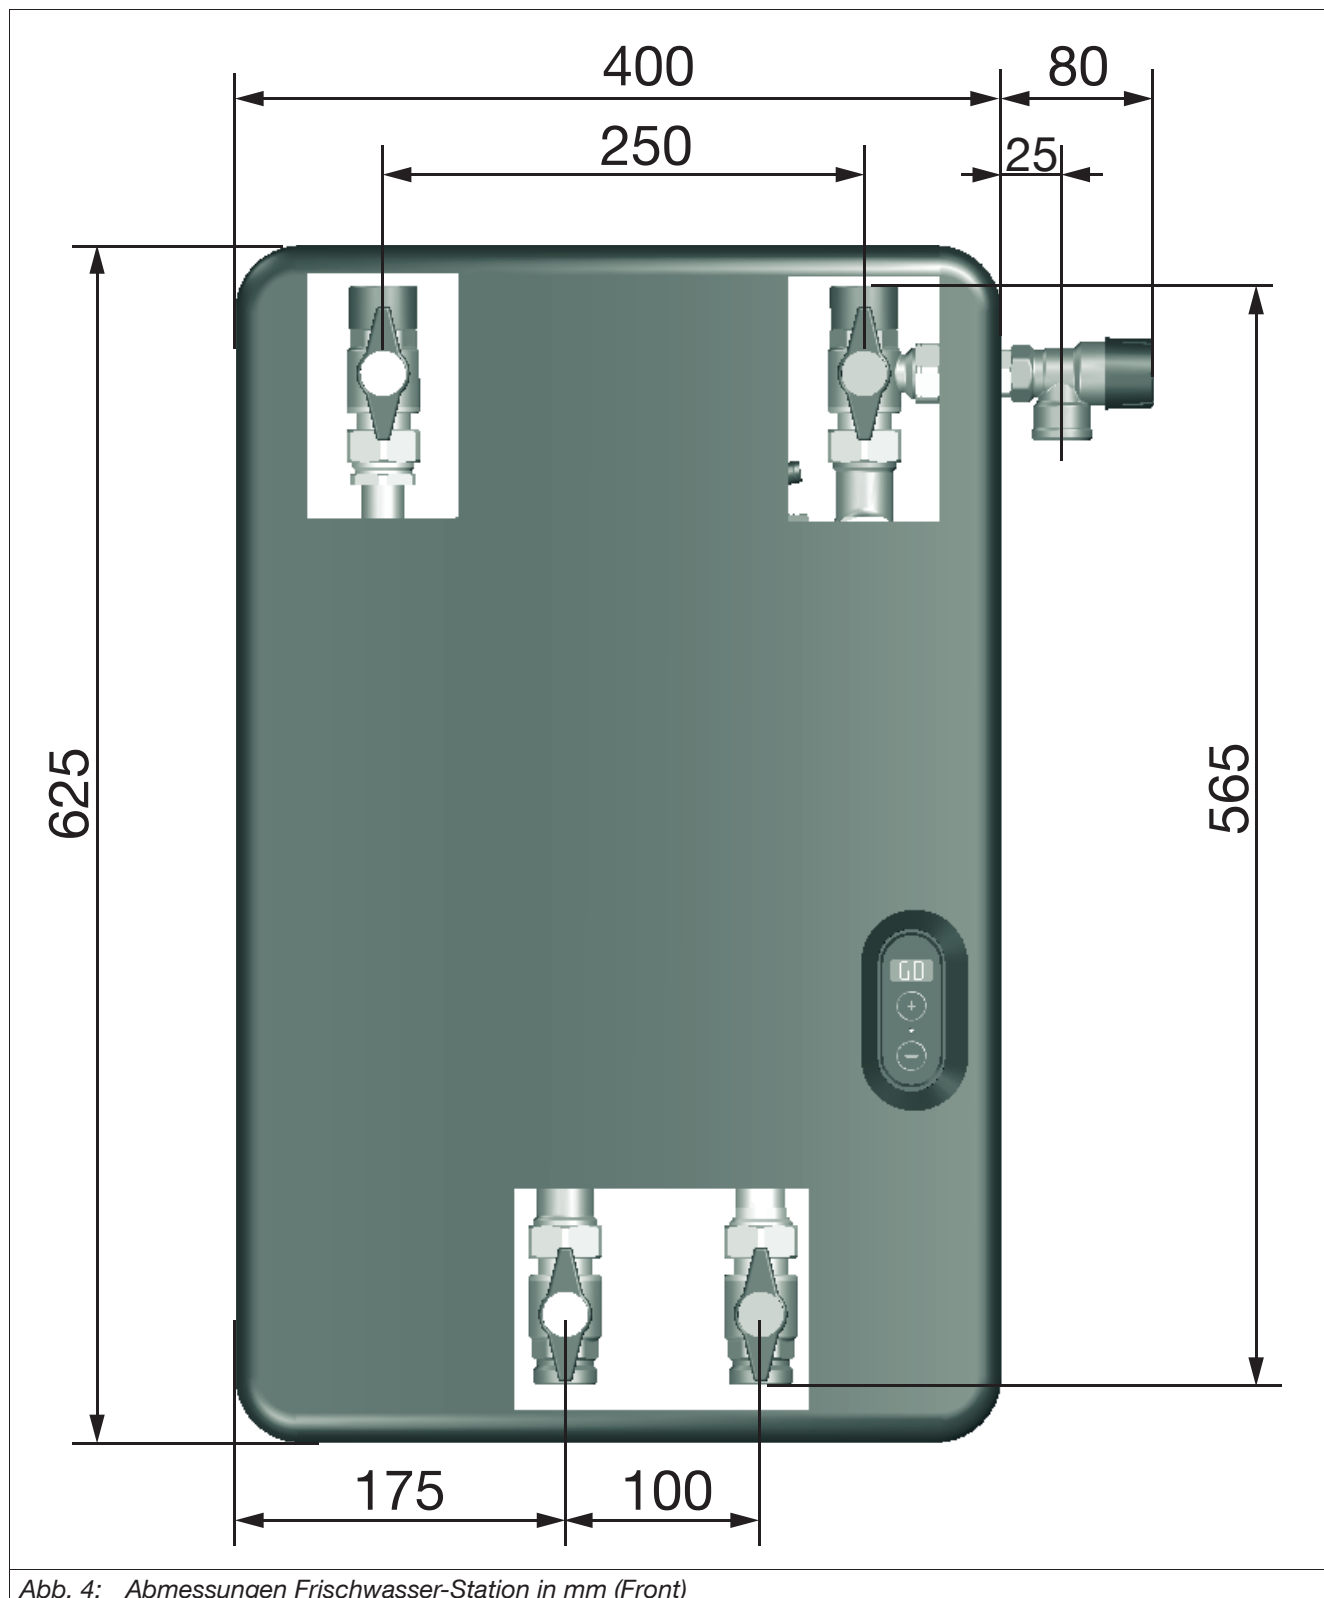

3.5.2 Seitenansicht

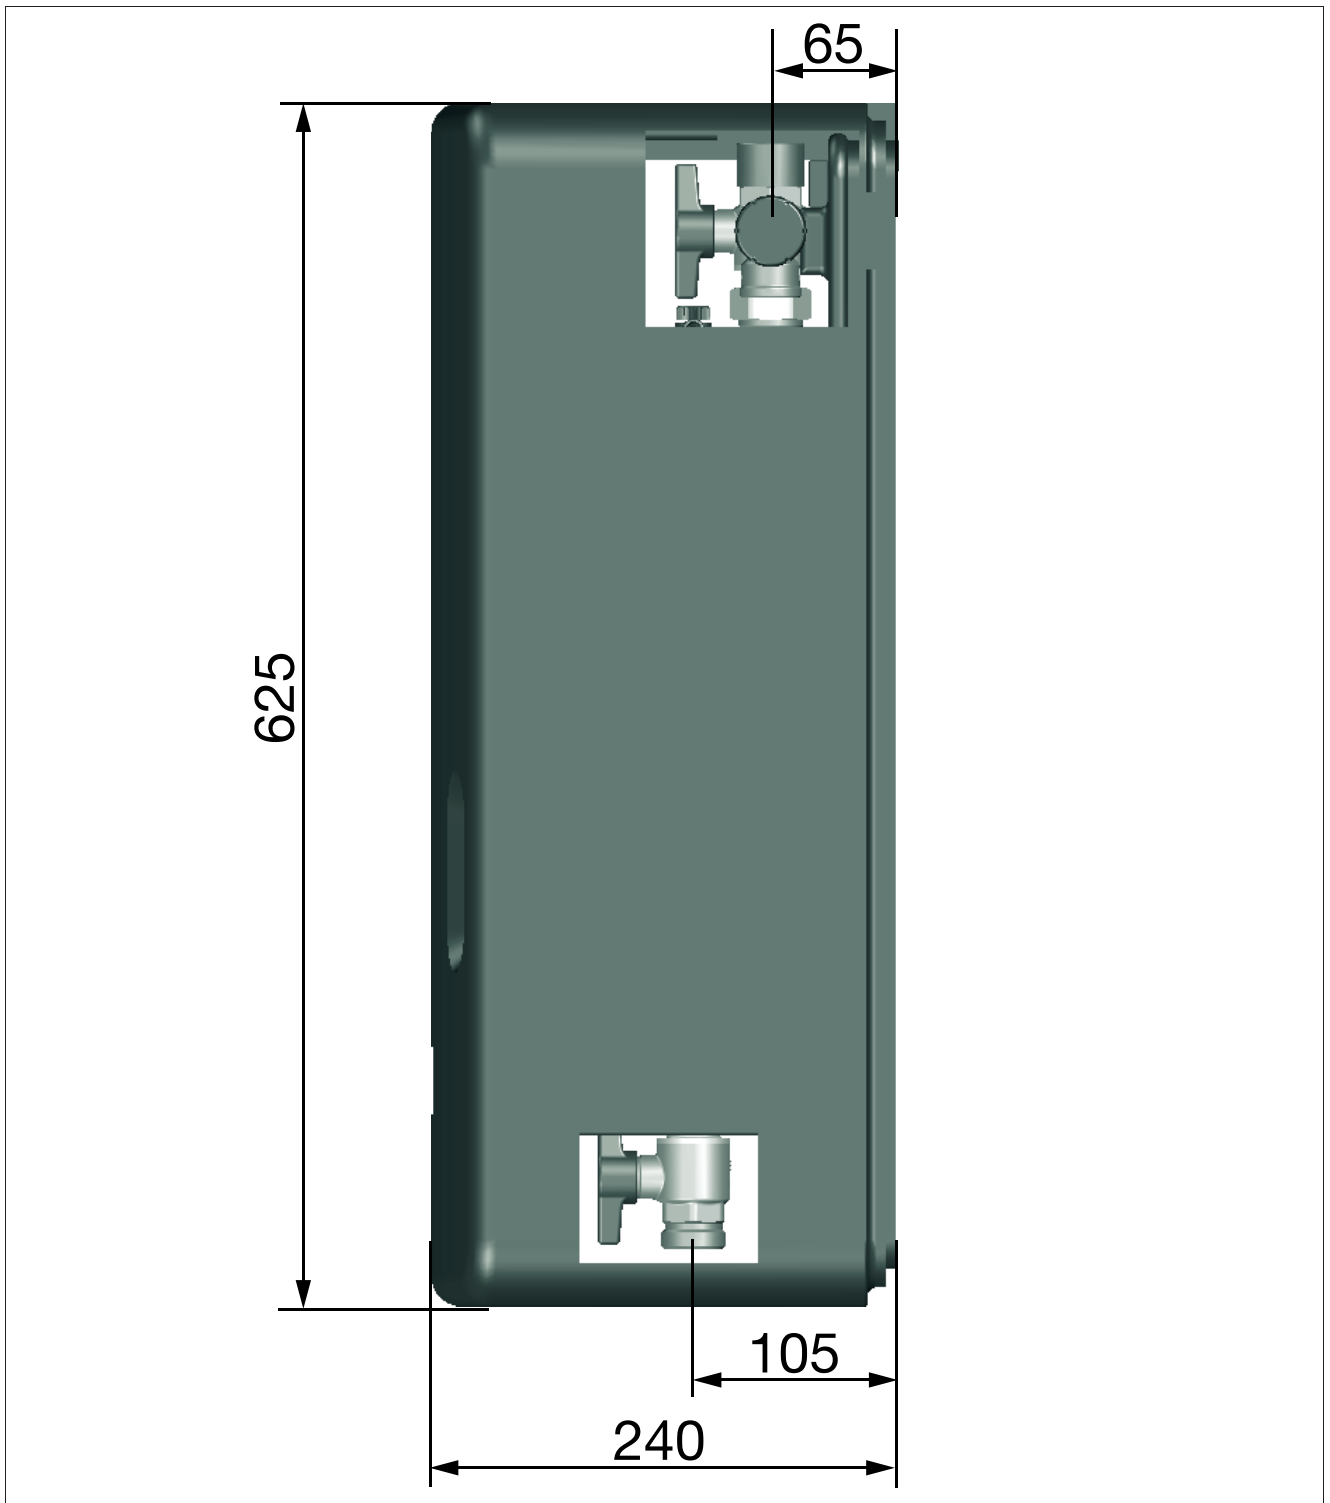


Abb. 5: Abmessungen Frischwasser-Station in mm (Seite)

3.5.3 Wandhalterung

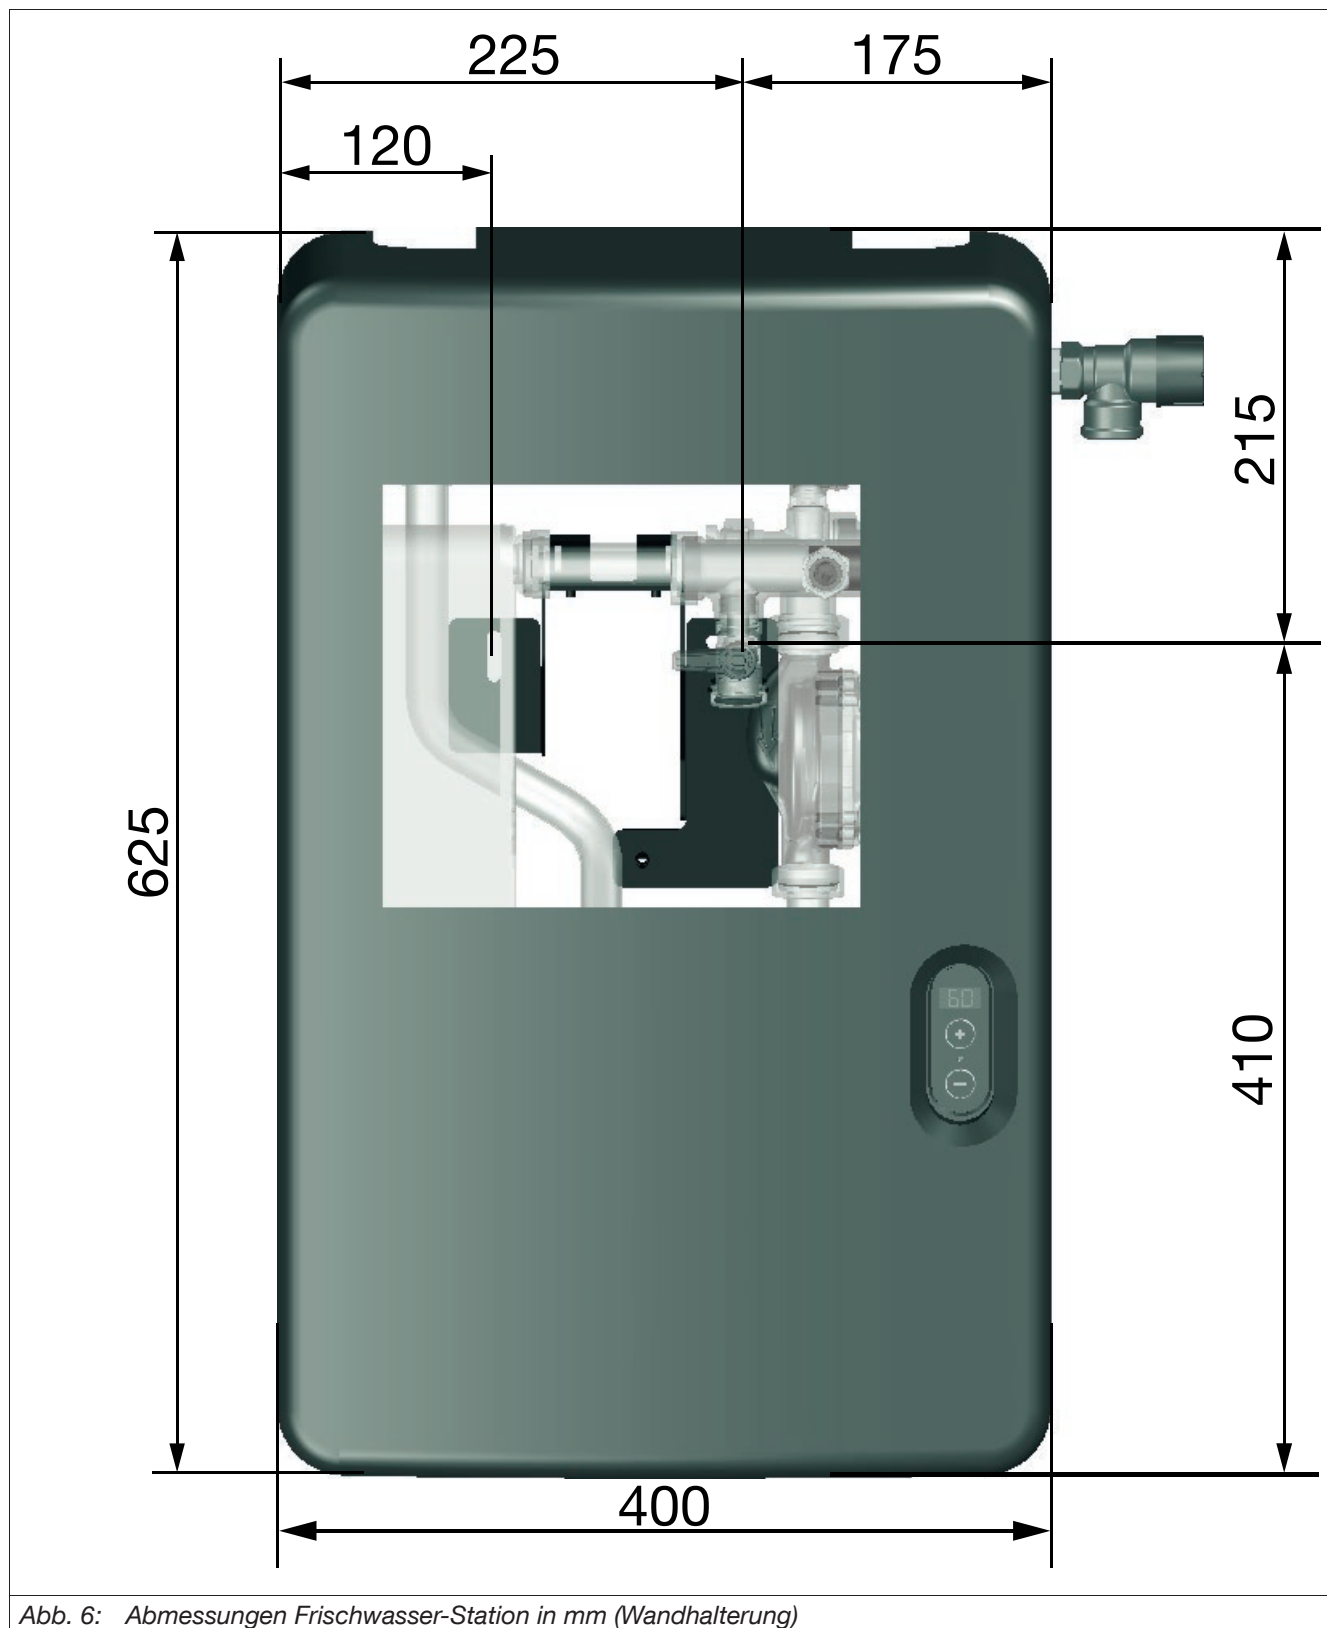


Abb. 6: Abmessungen Frischwasser-Station in mm (Wandhalterung)

3.6 Klemmenbelegung Regler

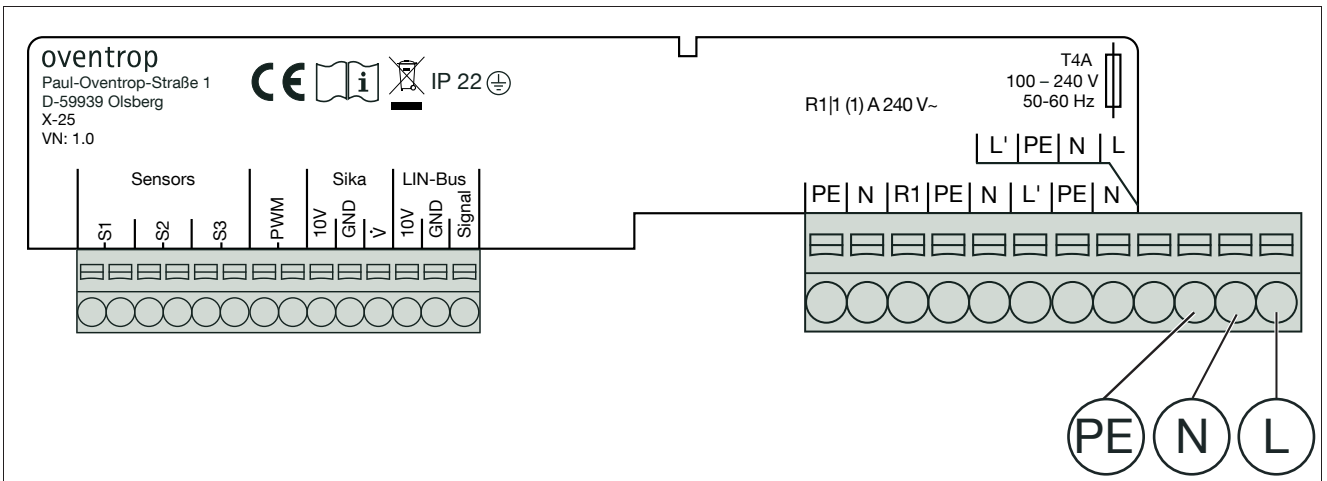


Abb. 7: Klemmbelegung

Sensoren		
S1	Speichervorlauf	Anschlüsse für die Temperatursensoren mit beliebiger Polung an den Klemmen S1 bis S3.
S2	Warmwasser	
S3	Kaltwasser	
Steuerausgang für eine Hocheffizienzpumpe		
PWM	Steuerausgang für eine Hocheffizienzpumpe.	
Volumenstromsensor		
10 V		Anschluss für den Volumenstromsensor unter Beachtung der vorgeschriebenen Polung an den Klemmen 10 V, V̇ und GND.
V̇	Volumenstrom	
GND		
Schnittstelle für LIN-Bus-Pumpe		
10 V	Anschluss der LIN-Bus Pumpe unter Beachtung der vorgeschriebenen Polung an den Klemmen 10 V, GND, und Signal.	
GND		
Signal		
Spannungsversorgung 100 – 240 V~ (50 – 60 Hz)		
PE	Schutzleiter	
N	Neutralleiter	
R1	Leiter Relais 1	
PE	Schutzleiter	
N	Neutralleiter	
L'	Phase (dauerhaft spannungsführender, abgesicherter Kontakt)	
PE	Schutzleiter	
N	Neutralleiter	
L'	Phase (dauerhaft spannungsführender, abgesicherter Kontakt)	
PE	Schutzleiter	
N	Neutralleiter	
L	Phase Spannungsversorgung	

4. Transport und Lagerung

Temperaturbereich	-0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95%
Partikel	Trocken und staubgeschützt lagern
Mechanische Einflüsse	Geschützt vor mechanischer Erschütterung
Witterungseinflüsse	Nicht im Freien lagern Vor Sonneneinstrahlung schützen
Chemische Einflüsse	Nicht zusammen mit aggressiven Medien lagern

5. Montage

! GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Stromversorgung.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

! WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Armaturen unter Druck!
Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.

- ▶ Führen Sie alle Installationsarbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage aus.

Bei Nachrüstung einer bestehenden Anlage:

- ▶ Entleeren Sie die Anlage oder schließen Sie die Zuleitungen des Anlagenabschnitts und machen Sie den Anlagenabschnitt drucklos.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht der Station!
Die Station ist schwer. Herabfallen kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Tragen Sie bei der Montage immer Sicherheitsschuhe.

5.1 Hinweise zur Montage

i

- Die Frishwasser-Station ist nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Zusammenspiel mit anderen Komponenten der Heizungsanlage.
- Die Zuleitung „Speicherkreis Vorlauf“ für die Frishwasser-Station darf nur allein an einen Anschluss-Stutzen des Pufferspeichers angeschlossen werden (Prinzip der Hydraulischen Entkopplung). Ein gemeinsamer Anschluss mit anderen Komponenten der Heizungsanlage (z.B. mittels T-Stück) ist unzulässig.
- Beachten Sie die in die Unterschale eingelassenen Nennweiten für die zu verwendenden Schlüssel.
- Wir empfehlen den Einsatz eines Schmutzfängers in die Leitung Speicherkreis Vorlauf.
- Montieren Sie gegebenenfalls möglichst nahe an den Kaltwasser-Anschluss der Station einen weiteren Trinkwasser-Filter.
- Montieren Sie bei Einsatz einer Zirkulationsleitung gegebenenfalls einen Trinkwasser-geeigneten Schmutzfänger in den Zulauf des Zirkulationssets, damit etwaige Partikel und Fremdkörper nicht in die Messturbine gelangen.
- Montieren Sie einen Rückflussverhinderer (Position (4) in Abb. 3 auf Seite 13) in den Vorlauf Trinkwasser kalt (Position (9) in Abb. 12 auf Seite 23), um das Trinkwasser kalt vom bereits erwärmten Trinkwasser innerhalb der Station zu trennen.
- Wenn Sie die Station im Zirkulationsbetrieb betreiben, dehnt sich das Wasser im Zirkulationskreis bei Temperaturerhöhungen aus und das Sicherheitsventil der Station wird ausgelöst. Installieren Sie ein für Trinkwasser geeignetes Membranausdehnungsgefäß um Überdruck im Zirkulationskreis zu vermeiden.

ACHTUNG**Sachschaden durch Überdruck in der Anlage!**

Das Sicherheitsventil sichert nur den Trinkwasserkreis innerhalb der Frischwasser-Station ab.

- ▶ Rüsten Sie die Trinkwasseranlage gemäß DIN EN 806-2 zusätzlich mit einem weiteren (nicht-absperbaren) Sicherheitsventil aus.

ACHTUNG**Sachschaden durch Frost oder Überhitzung!**

Frost oder überhöhte Umgebungstemperaturen können Komponenten der Station beschädigen

- ▶ Montieren Sie die Station in einem trockenen, frostfreien Raum, in dem die Umgebungstemperatur im laufenden Betrieb 35 °C nicht überschreitet.

- ▶ Stimmen Sie die Auslegung des Pufferspeichers und des Wärmeerzeugers auf die Leistungscharakteristik der Frischwasser-Station und das spezifische Verbrauchsverhalten im Objekt ab
- ▶ Berücksichtigen Sie bei der Auslegung des Wärmeerzeugers auch den Energieverbrauch für den Heizbetrieb.
- ▶ Stellen Sie vor dem Montieren der Station sicher, dass Rohrleitungen zum Einbauort verlegt, gespült und auf Dichtheit geprüft sind.
- ▶ Stellen Sie vor dem Montieren der Station sicher, dass Stromkabel und Erdungskabel zum Einbauort verlegt sind.
- ▶ Montieren Sie die Station immer aufrecht, niemals geneigt oder liegend.
- ▶ Die Station muss auch nach der Montage immer frei zugänglich sein.
- ▶ Die Station sollte möglichst nahe an den Pufferspeicher angebaut werden. Die Rohrverbindung muss einen Nenndurchmesser von mindestens DN 20 aufweisen.

5.2 Wandmontage der Station**5.2.1 Benötigtes Werkzeug**

- Rohrzange
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (8 mm Steinbohrer)
- Maulschlüssel SW 10 / Umschaltknarre mit Steckschlüssel-Einsatz SW 10
- Maulschlüssel SW 32
- Maulschlüssel SW 38
- Schlüssel für Schrauben mit Innensechskant SW 4
- Stift zur Markierung

5.2.2 Montage

1. Ziehen Sie das Produkt aus dem Karton.
2. Heben Sie die Oberschale ab (siehe Abb. 8).

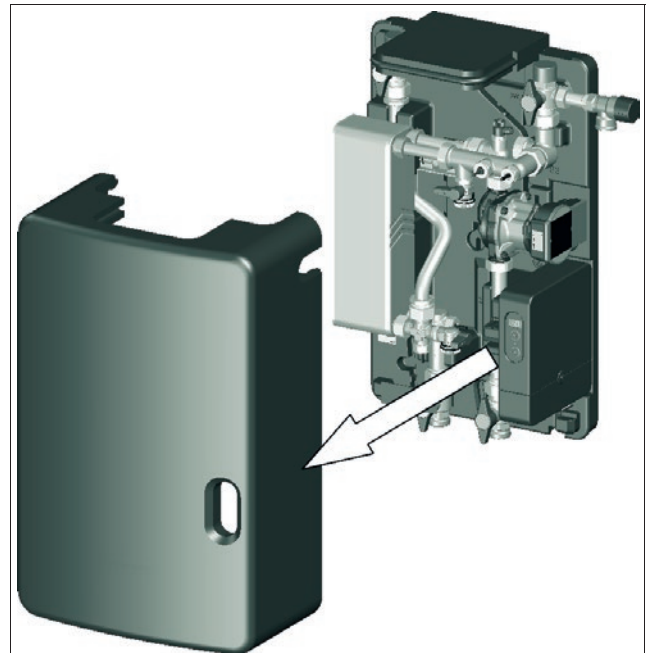


Abb. 8: Oberschale abnehmen

3. Demontieren Sie die Wandhalterung.

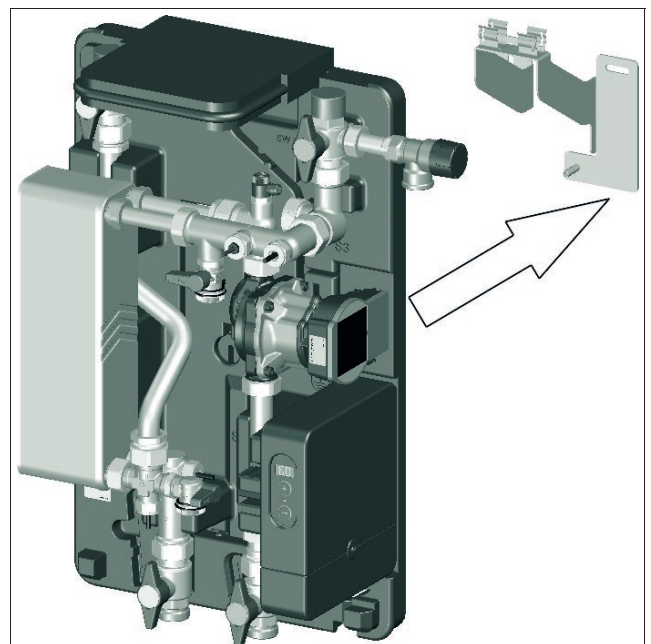


Abb. 9: Wandhalterung demontieren

4. Halten Sie die Wandhalterung waagrecht an die Wand, um sie als Bohrschablone zu nutzen.
5. Zeichnen Sie zwei Löcher an.

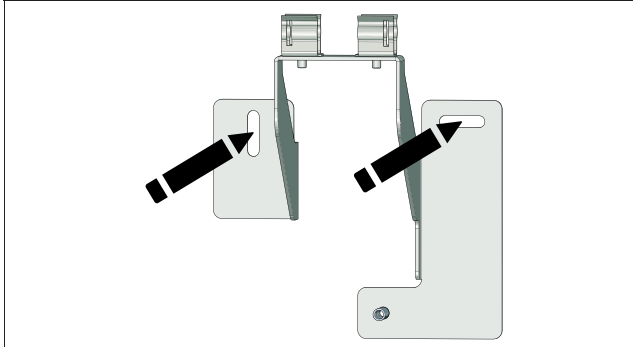


Abb. 10: Wandhalterung als Bohrschablone nutzen

6. Bohren Sie die entsprechenden Löcher (\varnothing 8mm) und setzen Sie die Dübel ein.
7. Schrauben Sie die Wandhalterung mit zwei Schrauben SW10x60 und Unterlegscheiben (mitgeliefert) an die Wand.
8. Hängen Sie die Unterschale mit der Armaturengruppe auf die Wandhalterung.



Achten Sie darauf, dass die Halterung hörbar einrastet. Achten Sie auf festen Sitz der Station auf der Halterung.

9. Legen Sie die Unterlegscheibe in die dafür vorgesehene Kontur in der Unterschale.

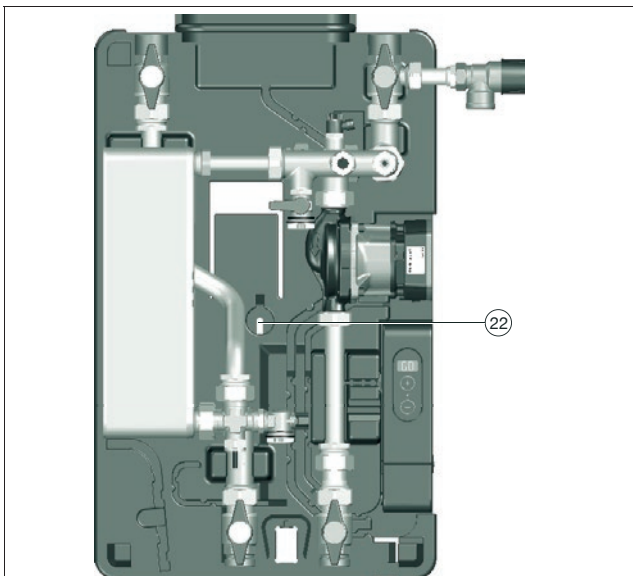


Abb. 11: Position der Unterlegscheibe

(22) Position der Unterlegscheibe

10. Fixieren Sie die Unterschale mit der Zylinderschraube mit Innensechskant (M5 x 20). Ziehen Sie die Schraube bis zum metallischen Anschlag an.
- ▷ Die Wandmontage der Frischwasserstation ist abgeschlossen. Im nächsten Schritt können Sie mit der Verrohrung beginnen.

5.3 Verrohrung

Alle vier Anschlüsse der Vor- und Rückläufe haben das Maß G1 (Außengewinde flachdichtend).

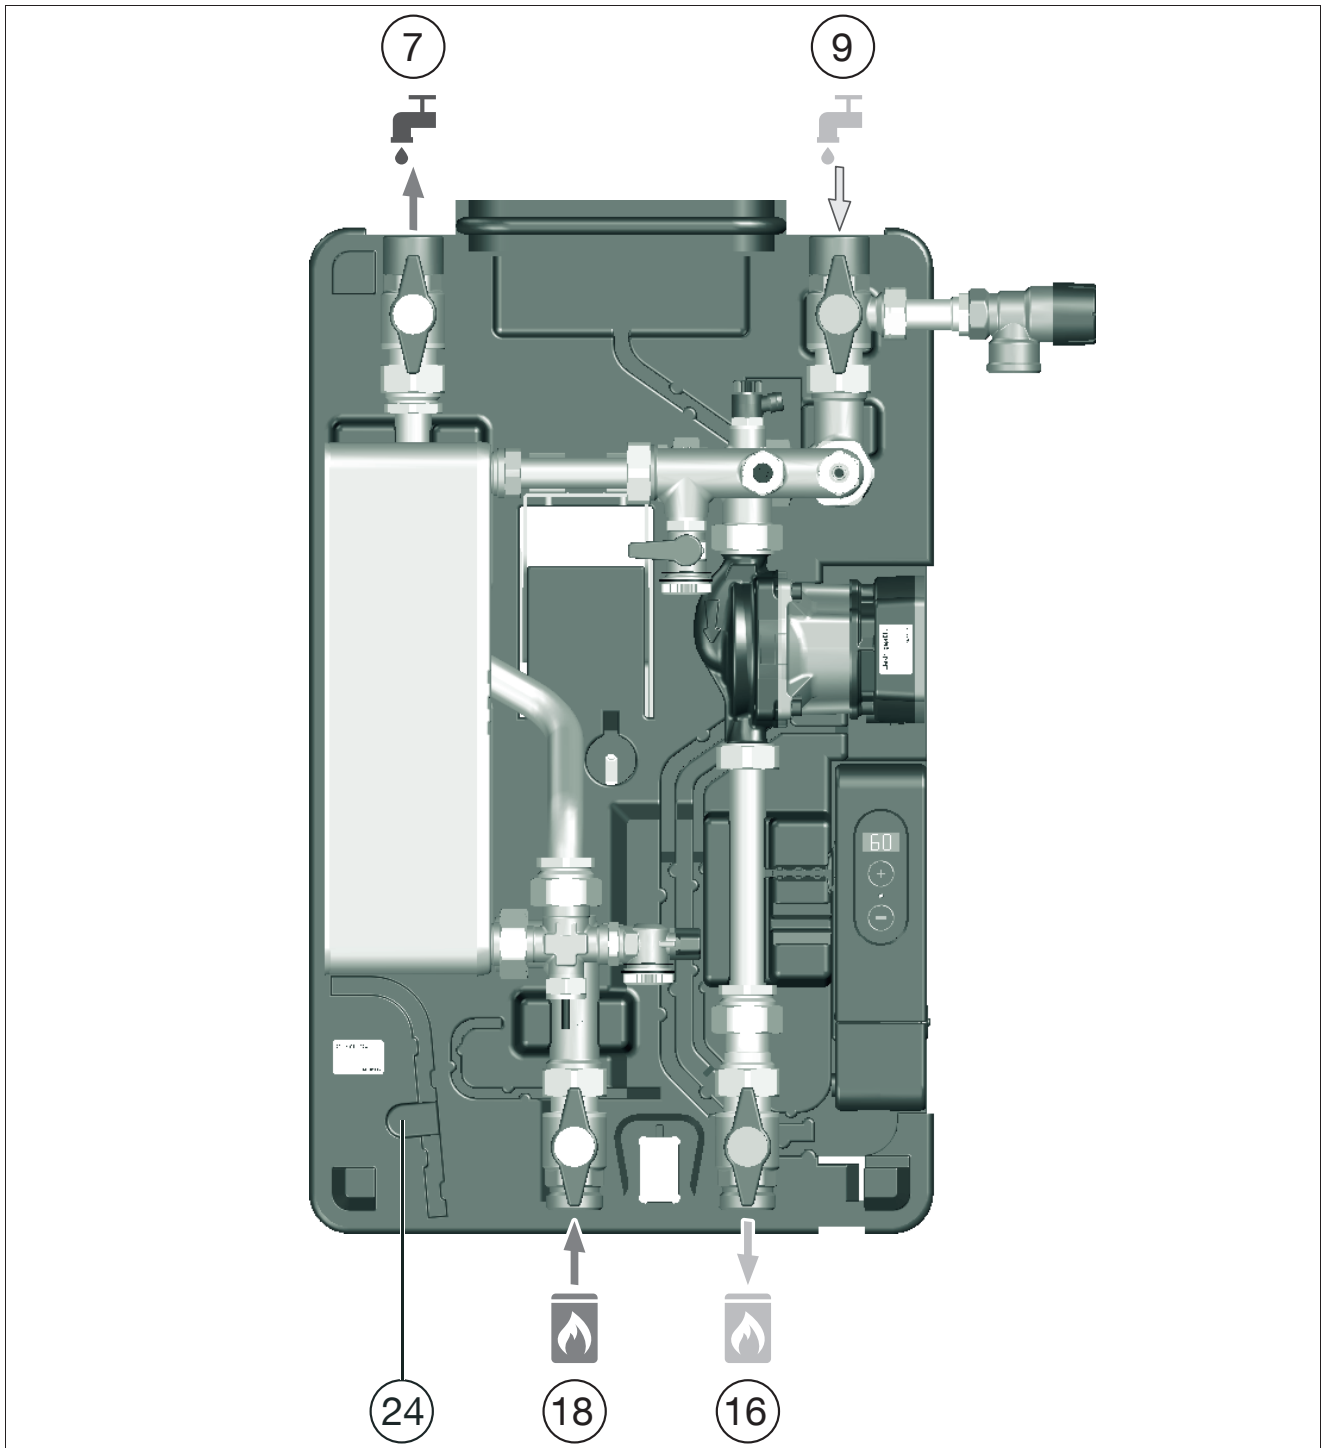


Abb. 12: Funktionsbeschreibung

(7)	Rücklauf Trinkwasser warm
(9)	Vorlauf Trinkwasser kalt
(16)	Rücklauf Speicherkreis
(18)	Vorlauf Speicherkreis
(24)	Halterung Auslaufbogen für Probeentnahmeventil

5.4 Schutzpotentialausgleich/Erdung

Durch den Schutzpotentialausgleich wird eine elektrisch gut leitfähige Verbindung zwischen leitfähigen Körpern elektrischer Betriebsmittel und der Hauptpotentialausgleichsschiene (Haupterdungsschiene) des Gebäudes hergestellt. (Körper sind nach DIN VDE 0100 berührbare leitfähige Teile, die im Gegensatz zu den „aktiven Teilen“ des Betriebsmittels nur infolge eines Fehlers unter Spannung stehen können.)



Diese Maßnahme dient dem Schutz gegen elektrischen Schlag und ist in der IEC 60364-4-41:2005 bzw. der DIN VDE 0100-410:2007-06 normiert.

Die technische Ausführung für den Potentialausgleich ist in der IEC 60364-5-54:2011 bzw. der DIN VDE 0100-540:2012-06 normiert.

- ▶ Halten Sie gültige Normen und landesspezifische Vorschriften ein
- ▶ Verwenden Sie einen Potentialausgleichsleiter aus Kupfer mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm².



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Stromversorgung.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.



Da die Umwälzpumpe nicht als elektrisch leitend angesehen werden kann, ist es notwendig, die Verrohrung vor und nach der Pumpe mit der Potentialausgleichsschiene zu verbinden. Dies kann außerhalb und innerhalb der Station erfolgen. Geeignete Montagestellen für Erdungsschellen innerhalb der Station zeigt die Abb. 13.

- ▶ Montieren Sie entsprechende Erdungsschellen an die Rohrleitungen der Station.

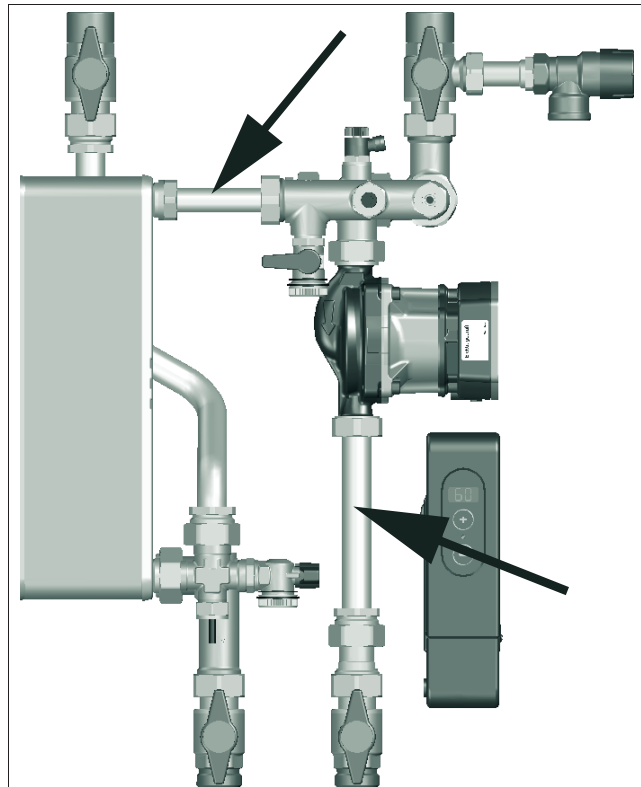


Abb. 13: Potentialausgleich

- ▶ Verbinden Sie die Erdungsschellen durch einen Potentialausgleichsleiter aus Kupfer mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² mit einer geeigneten Potentialausgleichsschiene im Gebäude.

6. Inbetriebnahme

6.1 Speicherkreis befüllen und entlüften

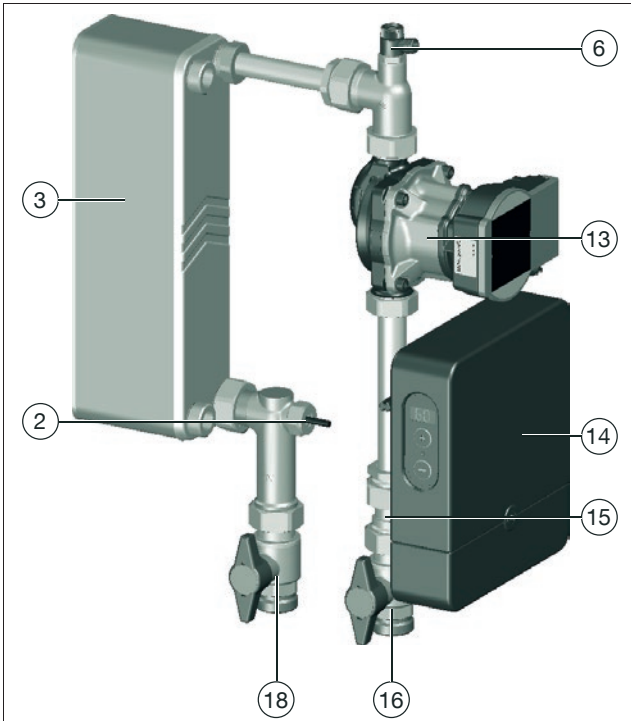


Abb. 14: Speicherkreis befüllen und entlüften

(2)	Temperatursensor Speicherkreis S1
(3)	Wärmeübertrager
(6)	Entleerungsventil
(13)	Umwälzpumpe Speicherkreis
(14)	Regler
(15)	Rückflussverhinderer im Speicherkreis
(16)	Absperrkugelhahn Rücklauf Speicherkreis
(18)	Absperrkugelhahn Vorlauf Speicherkreis

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!
 Wenn die Station in Betrieb war, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!
 Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!

Das schlagartige Befüllen der Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

- ▶ Öffnen und Schließen Sie Kugelhähne immer langsam.

1. Öffnen Sie langsam den Absperrkugelhahn Vorlauf Speicherkreis (siehe Position (18) in Abb. 14 und in Abb. 1 auf Seite 10).
2. Schließen Sie einen Spülschlauch an das Entleerungsventil an.
3. Öffnen Sie das Entleerungsventil ein wenig bis Luft austritt.
4. Schließen Sie das Entleerungsventil sobald hier nur noch Wasser austritt.
5. Entfernen Sie den Spülschlauch.
6. Öffnen Sie langsam den Absperrkugelhahn Rücklauf Speicherkreis (siehe Position (16) in Abb. 14 und in Abb. 1 auf Seite 10).



Beim Zapfvorgang wird im Speicherkreis verbliebene Luft durch den Volumenstrom in den Speicher befördert

- ▶ Falls in der Leitung weiterhin Geräusche durch Lufteinschlüsse entstehen, wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang.

6.2 Trinkwasserkreis befüllen und entlüften

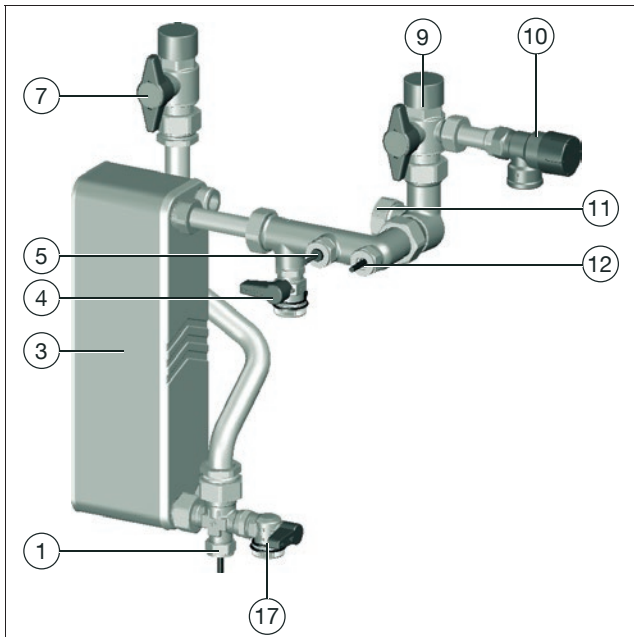


Abb. 15: Trinkwasserkreis befüllen und entlüften

(1)	Temperatursensor S2 Trinkwasser warm
(3)	Wärmeübertrager
(4)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt
(5)	Volumenstromsensor Trinkwasser VTY 20
(7)	Absperrkugelhahn Trinkwasser warm
(9)	Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt
(10)	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis (10 bar)
(11)	Anschluss Zirkulationsleitung
(12)	Temperatursensor S3 Trinkwasser kalt/Zirkulation
(17)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser warm

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!
 Wenn die Station in Betrieb war, besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!
 Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!
 Das schlagartige Befüllen der Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

- ▶ Öffnen und Schließen Sie Kugelhähne immer langsam.

1. Öffnen Sie langsam den Absperrkugelhahn Trinkwasser warm (siehe Position (7) in Abb. 15 und in Abb. 1 auf Seite 10).
2. Öffnen Sie langsam den Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt (siehe Position (9) in Abb. 15 und in Abb. 1 auf Seite 10).
3. Führen Sie einen Zapfvorgang durch.

i Beim Zapfvorgang wird im Trinkwasserkreis verbliebene Luft über die Zapfstelle abgeleitet.

- ▶ Falls im Trinkwasserkreis weiterhin Geräusche durch Lufteinschlüsse entstehen, öffnen Sie leicht den KFE-Kugelhahn Trinkwasser warm bis nur noch Wasser austritt (siehe Position (17) in Abb. 15 und in Abb. 1 auf Seite 10).

6.3 Elektrischer Anschluss

i Nachdem die Spannungsversorgung hergestellt wurde, durchläuft der Regler eine Initialisierungsphase.

ACHTUNG

Fehlfunktionen durch elektromagnetische Felder
 Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Produkt keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt wird.

i Soweit Sie ein Trinkwasser-Zirkulationsset verwenden, beachten Sie die Betriebsanleitung des Zubehörs.

i Das Produkt muss jederzeit vom Netz getrennt werden können.

- ▶ Bringen Sie den Netzstecker so an, dass er jederzeit zugänglich ist.
- ▶ Ist dies nicht möglich, installieren Sie einen jederzeit zugänglichen Schalter. In diesem Fall muss das Produkt über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

6.3.1 Spannungsversorgung durch vormontiertes Netzanschlusskabel

i Am Montageort muss eine abgesicherte Schuko-Steckdose vorhanden sein.

- ▶ Schließen Sie die Wärmedämmung der Station, indem Sie die Oberschale aufsetzen
- ▶ Stecken Sie den Stecker des vormontierten Netzanschlusskabels in eine Schuko-Steckdose.

6.3.2 Spannungsversorgung ohne das vormontierte Netzanschlusskabel

i Soweit der vormontierte Schutzkontaktstecker nicht verwendet werden kann, darf die Spannungsversorgung nur durch einen Elektrofachhandwerker hergestellt werden.

! GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Spannungsversorgung.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

ACHTUNG

Schädigung elektronischer Bauteile durch elektrostatische Entladung!

- ▶ Sorgen Sie vor dem Berühren des Gehäuseinneren durch geeignete Maßnahmen für einen Ausgleich der Potentiale. Berühren Sie ein geerdetes Bauteil. Dies kann z.B. ein Wasserhahn oder ein Heizkörper sein.

i

Das Produkt muss jederzeit vom Netz getrennt werden können.

- ▶ Installieren Sie einen jederzeit zugänglichen Schalter. Das Produkt muss über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

Die Aufnahme für den Regler in der Unterschale ist so konstruiert, dass Sie den Regler leicht und ohne Werkzeug in einer komfortablen Montageposition fixieren können.

1. Ziehen Sie den Regler vorsichtig von der Unterschale ab wie in Abb. 16.

ACHTUNG

Beschädigung der elektrischen Leitungen und Anschlüsse durch Zugkräfte!

Elektrische Leitungen können reißen bzw. Anschlüsse können brechen, wenn zu starke Zugkräfte angewendet werden.

- ▶ Achten Sie darauf, dass die mit dem Regler verbundenen Kabel nicht auf Zug belastet werden.

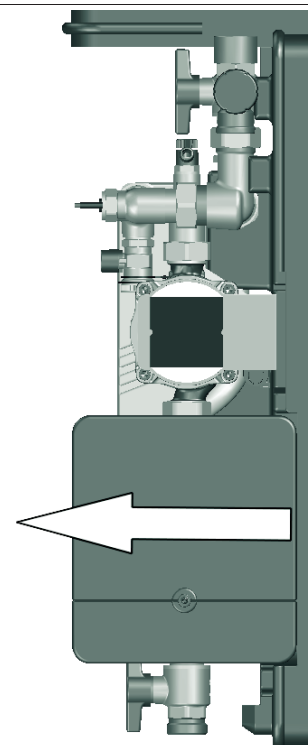


Abb. 16: Regler aus der Unterschale lösen

2. Drehen Sie den Regler und fixieren Sie diesen in der Montageposition wie in Abb. 17.

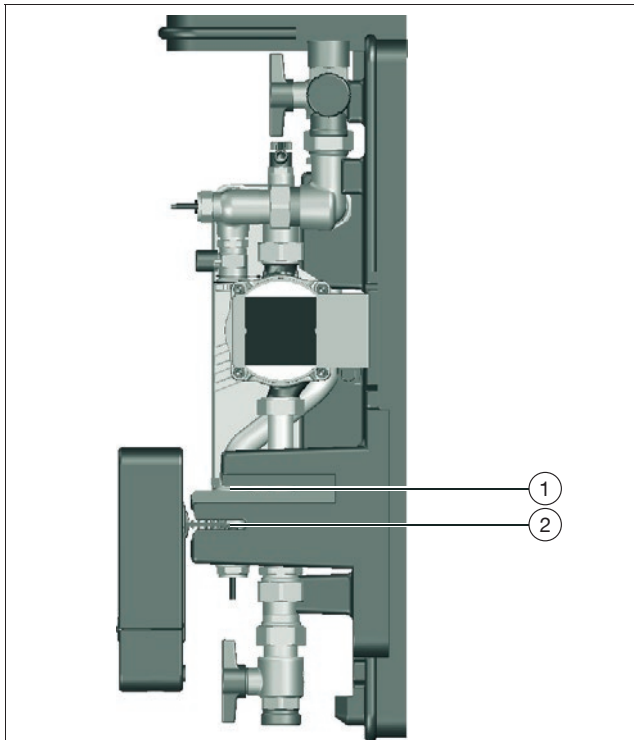


Abb. 17: Montageposition

- | | |
|-----|--------------------------------|
| (1) | Ausparung für Betriebsposition |
| (2) | Ausparung für Montageposition |

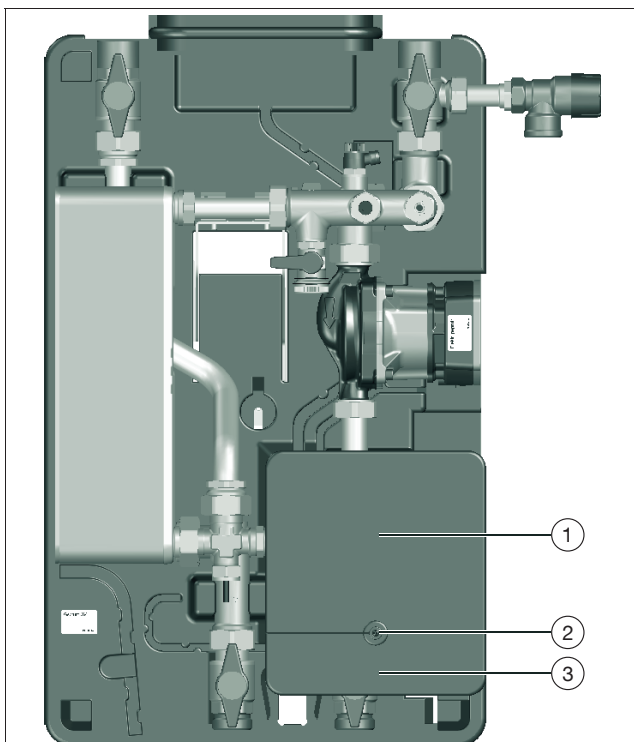


Abb. 18: Regler öffnen

- | | |
|-----|-----------------------------|
| (1) | Abdeckung-Anschlusspanels |
| (2) | Schraube mit Innensechsrund |
| (3) | Abdeckung-Zuleitungen |

3. Lösen Sie die Schraube (siehe Position (2) in Abb. 18) und legen Sie diese beiseite.
4. Schieben Sie die Abdeckung-Anschlusspanels (siehe Position (1) in Abb. 18) hoch bis diese hörbar einrastet.
5. Klappen Sie die Abdeckung-Zuleitungen (siehe Position (3) in Abb. 18) ab.
6. Führen Sie die Stromleitung durch die dafür vorgesehene Öffnung des Gehäuses.
7. Nehmen Sie die elektrischen Anschlüsse gemäß Klemmbelegung vor (siehe Abb. 7 auf Seite 19).
8. Fixieren Sie die Stromleitung zur Zugentlastung mit einem geeigneten Kabelbinder.
9. Schließen Sie die Abdeckung-Zuleitungen und die Abdeckung-Anschlusspanels.
10. Drehen Sie die Schraube fest.
11. Stecken Sie den Regler zurück aus der Montageposition in die Betriebsposition (siehe Abb. 16 auf Seite 27).
12. Verlegen Sie die elektrischen Leitungen in die dafür vorgesehenen Kanäle der Unterschale.

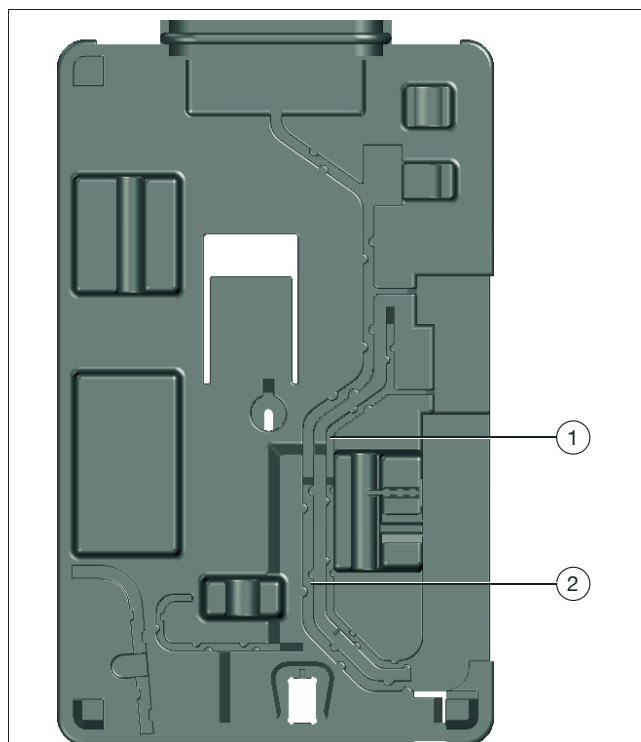


Abb. 19: Kabelkanäle der Unterschale

- | | |
|-----|---|
| (1) | Kanal für Sensoren- und Steuerleitungen |
| (2) | Kanal für 230V Leitung |

13. Stellen Sie die Spannungsversorgung her.
- ▷ Die Station ist betriebsbereit.

6.4 Zirkulationsfunktion (optional) konfigurieren

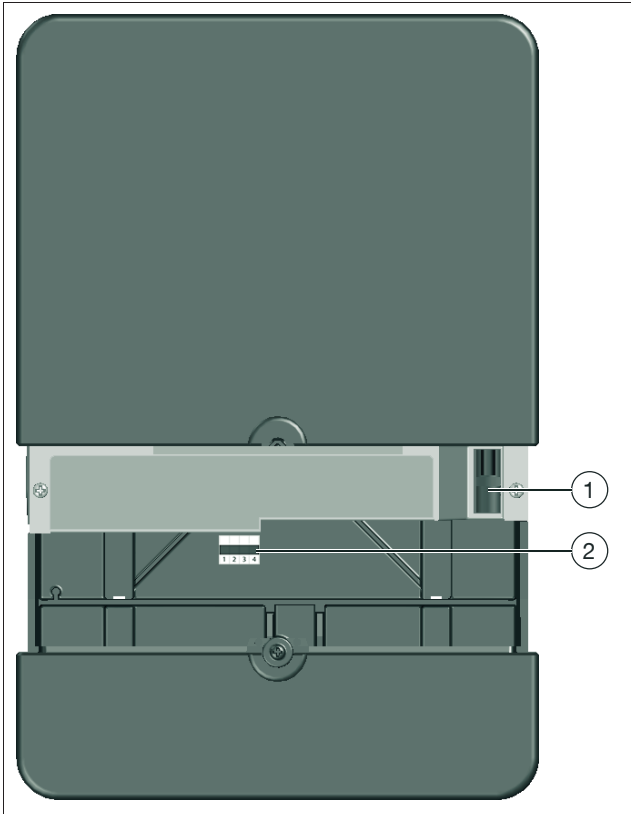


Abb. 20: Sicherungshalter und DIP-Panel

(1)	Sicherungshalter
(2)	DIP-Panel

Soweit Sie das Zirkulationsset einsetzen, können Sie die Funktion mittels DIP-Schaltern konfigurieren.

Beachten Sie die Betriebsanleitung, die dem Zirkulationsset beiliegt.

1. Trennen Sie den Regler allpolig von der Netzspannung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung-Anschlusspanel wie in den Schritten 1 bis 4 in Abs. 6.3.2 auf Seite 27 beschrieben.
3. Konfigurieren Sie die DIP-Schalter entsprechend der gewünschten Funktionen (siehe Abs. 6.4.1).
4. Schließen Sie die Abdeckung-Anschlusspanel.
5. Drehen Sie die Schraube fest.
6. Stellen Sie die Spannungsversorgung her.

6.4.1 Zirkulationsfunktion aktivieren

i Beachten Sie die Position des DIP-Panels in Abb. 20 auf Seite 29.

6.4.1.1 Zirkulation deaktivieren

i Werkseitig ist die Zirkulationsfunktion deaktiviert (siehe Abb. 21).

- Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf „OFF“

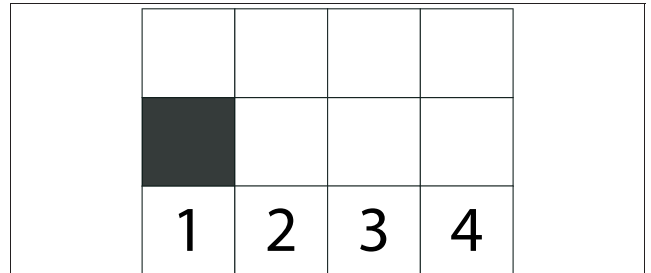


Abb. 21: Zirkulation deaktiviert

6.4.1.2 Zirkulation aktivieren

- Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf „ON“

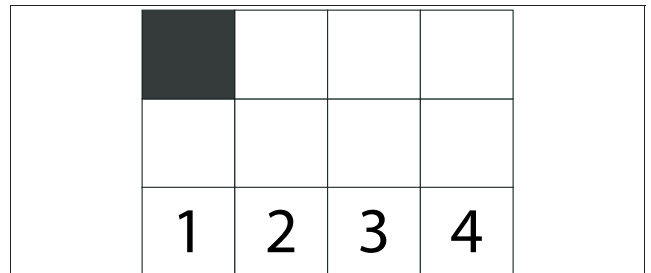


Abb. 22: Zirkulation aktiviert

6.4.2 Betriebsmodus der Zirkulationspumpe

6.4.2.1 Zirkulation 24-Stunden Betrieb:

24-Stunden Betrieb bedeutet, die Zirkulationspumpe läuft 24 Stunden am Stück ohne Unterbrechung oder Abschaltkriterium

- Stellen Sie den DIP-Schalter 1 auf „ON“ und den DIP-Schalter 2 auf „OFF“.

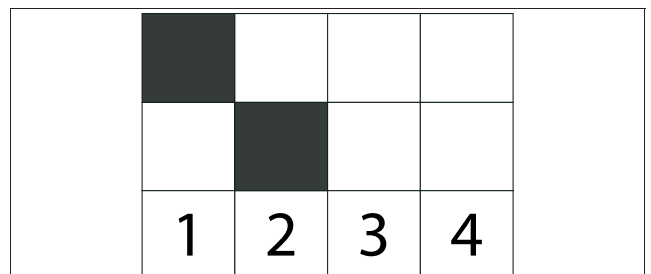


Abb. 23: Zirkulation 24 Stunden-Betrieb

6.4.2.2 Zirkulation thermisch reguliert:

Die Zirkulationspumpe wird in Abhängigkeit von der am Temperatursensor Trinkwasser kalt/Zirkulation, S3 (siehe Position (12) in Abb. 1 auf Seite 10) gemessenen Temperatur geregelt.

- Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn der gemessene Wert 6 Kelvin unterhalb des eingestellten Sollwerts liegt.
- Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn der gemessene Wert 2 Kelvin unterhalb des eingestellten Sollwerts liegt.
- ▶ Stellen Sie die DIP-Schalter 1 und 2 auf „ON“.

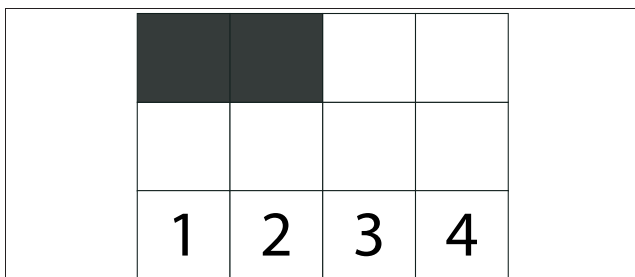


Abb. 24: Zirkulation thermisch geregelt

6.5 Maximal einstellbare Temperatur erweitern

Werkseitig ist die maximal mögliche Ausgangstemperatur im Regler auf 60°C voreingestellt. Wenn Ihre Verwendung höhere Temperaturen erfordert, haben Sie die Möglichkeit, die Maximaltemperatur auf bis zu 75°C heraufzusetzen.

VORSICHT
<p>Verbrühungsgefahr durch zu heißes Trinkwasser an den Zapfstellen!</p> <p>Durch Einstellung oder Defekt des Reglers kann die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen bis annähernd zur Speicherwassertemperatur ansteigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bei Verbrühungsgefahr gemäß DIN EN 806 und DIN 1988 durch hohe Heizwassertemperatur im Pufferspeicher müssen Sie an allen Zapfstellen einen Verbrühschutz herstellen. ▶ Regeln Sie, wenn Sie keinen Verbrühschutz an allen Zapfstellen einsetzen, die Temperatur des Speicherkreises soweit herunter, dass durch die Temperatur im Speicher und somit die Trinkwassertemperatur keine Verbrühungsgefahr entstehen kann. ▶ Leiten Sie den Anlagenbetreiber an, die niedrige Speichertemperatur ganzjährig zu gewährleisten.

ACHTUNG	
	<p>Hohe Medientemperaturen (>60 °C) erhöhen das Korrosionsrisiko und die Energiekosten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht höher als zwingend erforderlich ein.

6.5.2.1 Medientemperatur bis 60°C

- ▶ Stellen Sie den DIP-Schalter 4 auf „OFF“

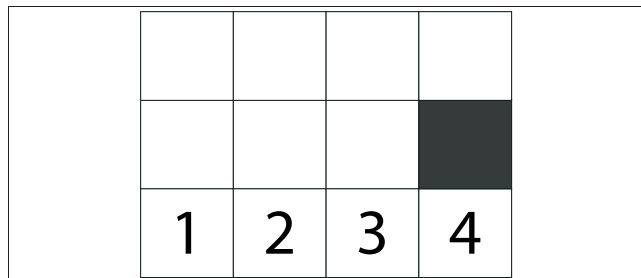


Abb. 25: Warmwassertemperatur bis 60°C (Standard)

6.5.2.2 Medientemperatur bis 75°C

- ▶ Stellen Sie den DIP-Schalter 4 auf „ON“

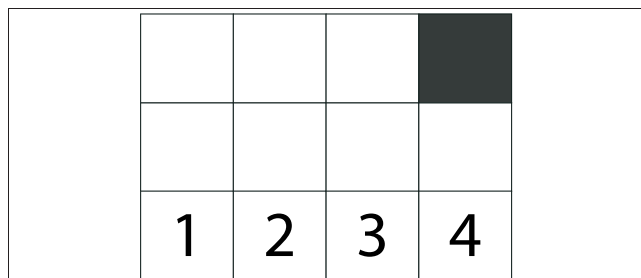


Abb. 26: Warmwassertemperatur bis 75°C

6.6 Übergabe an den Betreiber

- ▶ Füllen Sie zeitnach nach Abschluss der Inbetriebnahme das Übergabeprotokoll aus. Einen entsprechenden Vordruck finden Sie im Anhang. Unterschreiben Sie das Protokoll und händigen Sie dem Betreiber eine Kopie aus.
- ▶ Geben Sie diese Betriebsanleitung und alle mitgelieferten Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) an den Betreiber weiter. Diese Betriebsanleitung muss am Einsatzort des Produktes verfügbar sein.

7. Betrieb

7.1 Warmwasser-Solltemperatur einstellen

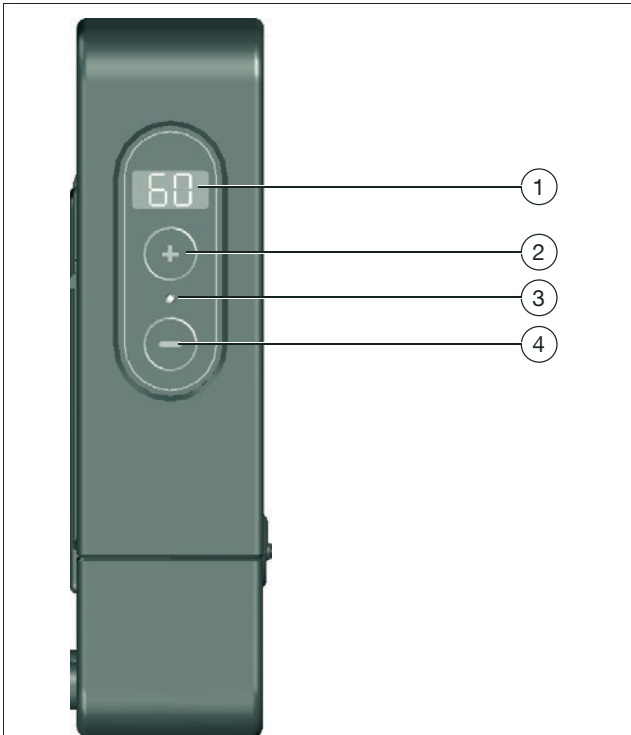


Abb. 27: Anzeigen und Bedienelemente

(1)	Warmwasser-Solltemperatur- und Statusanzeige
(2)	Taste (+) zur Erhöhung des Einstellwertes
(3)	Kontroll-LED
(4)	Taste (-) zur Verringerung des Einstellwertes

	- Die Warmwassertemperatur kann im Bereich von 25°C bis 75°C eingestellt werden.
	- Die werkseitig voreingestellte Warmwassertemperatur beträgt 60°C.

- ▶ Um die Warmwassertemperatur zu erhöhen bzw. zu verringern, drücken Sie die Taste „+“ oder „-“.
- ▷ Nach 5 Sekunden ohne Tastendruck, wird die angezeigte Temperatur gespeichert.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch zu heißes Trinkwasser an den Zapfstellen!

Durch Einstellung oder Defekt des Reglers kann die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen bis annähernd zur Speicherwassertemperatur ansteigen.

- ▶ Bei Verbrühungsgefahr gemäß DIN EN 806 und DIN 1988 durch hohe Heizwassertemperatur im Pufferspeicher müssen Sie an allen Zapfstellen einen Verbrühschutz herstellen.
- ▶ Regeln Sie, wenn Sie keinen Verbrühschutz an allen Zapfstellen einsetzen, die Temperatur des Speicherkreises soweit herunter, dass durch die Temperatur im Speicher und somit die Trinkwassertemperatur keine Verbrühungsgefahr entstehen kann.
- ▶ Leiten Sie den Anlagenbetreiber an, die niedrige Speichertemperatur ganzjährig zu gewährleisten.

	- Dauerhaftes Drücken der „+“ oder „-“ - Taste bewirkt kontinuierliches Hoch- bzw. Herunterzählen der Anzeige.
	- Fällt während der Konfiguration die Spannungsversorgung aus, bleibt der vorhergehende Wert gespeichert.
	- Nach 30 Sekunden ohne Tastendruck erlischt die Anzeige. Drücken Sie eine Taste, um den aktuellen Einstellungswert anzeigen zu lassen.

7.2 Notbetrieb (Handbetrieb)

Der Notbetrieb dient dazu, eine Warmwasserbereitung auch bei einem Sensorausfall zu gewährleisten.

Notbetrieb bedeutet, die Drehzahl der Primärpumpe ist fix auf 50% der Leistung eingestellt. Bei aktivem Notbetrieb blinkt die LED grün/rot.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch zu heißes Trinkwasser an den Zapfstellen!

Im Notbetrieb pumpt die Primärpumpe unregelmäßig Wasser aus dem Speicher durch den Wärmeübertrager. Das kann im Extremfall dazu führen, dass das Wasser an den Zapfstellen annähernd die Temperatur des Speicherwassers erreicht.

- ▶ Regeln Sie im Notbetrieb die Temperatur des Speicherkreises soweit herunter, dass die Temperatur im Speicher die gewünschte Trinkwassertemperatur nicht überschreitet.
- ▶ Verwenden Sie den Notbetrieb nur vorübergehend, um die Versorgung mit warmem Trinkwasser behelfsweise zu gewährleisten. Tauschen Sie umgehend den defekten Sensor aus und stellen Sie den geregelten Betrieb der Pumpe wieder her.

i Der Notbetrieb kann über die DIP-Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden (siehe Position (2) in Abb. 20 auf Seite 29).

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Spannungsversorgung.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

ACHTUNG

Schädigung elektronischer Bauteile durch elektrostatische Entladung!

- ▶ Sorgen Sie vor dem Berühren des Gehäuseinneren durch geeignete Maßnahmen für einen Ausgleich der Potentiale. Berühren Sie ein geerdetes Bauteil. Dies kann z.B. ein Wasserhahn oder ein Heizkörper sein.

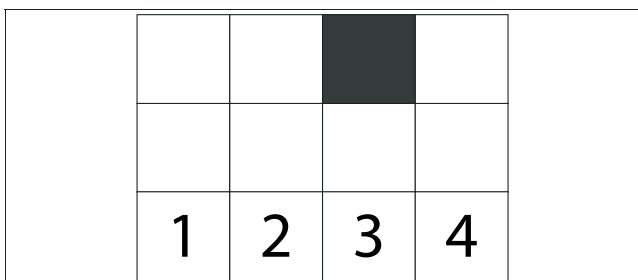


Abb. 28: Notbetrieb

7.3 Blockierschutz

Die Funktion Blockierschutz dient dazu, ein Festsetzen der Primärpumpe nach längeren Stillstandszeiten zu verhindern.

Die Pumpe wird 24 Stunden nach Ende ihrer letzten Aktivierung für 5 Sekunden eingeschaltet.

7.4 Anzeigen

In der Warmwasser-Solltemperatur- und Statusanzeige werden die eingestellte Solltemperatur und Fehlercodes angezeigt (siehe Abb. 27 auf Seite 31).

Fehler werden in Kombination mit der Kontroll-LED signalisiert. (Beachten Sie die Störungstabelle in Abs. 8.1 auf Seite 34).

7.4.1 Fehleranzeige im Display

Fehlercode	Fehler	LED-Anzeige
E1	S1, Sensor Speicher- vorlauf defekt	Rot blinkend
E2	S2, Sensor Warmwas- sertemperatur defekt	Rot blinkend
E3	S3, Sensor Kaltwas- ser/Zirkulation defekt	Rot blinkend
E4	(Lin-) Pumpenfehler	Rot blinkend

Wenn der Fehler behoben wurde, wird die Fehlermeldung automatisch zurückgesetzt.

7.4.2 Kontroll-LED

Farbe	dauerhaft leuchtend	blinkend
grün	Alles in Ordnung	
rot/grün		Notbetrieb aktiv

7.5 Sicherung austauschen

Der Regler ist mit einer Sicherung (T4AH250V) geschützt (siehe Position (1) in Abb. 20 auf Seite 29).



Der Sicherungshalter enthält im Auslieferungszustand eine Ersatzsicherung.



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Spannungsversorgung.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

ACHTUNG

Schädigung elektronischer Bauteile durch elektrostatische Entladung!

- ▶ Sorgen Sie vor dem Berühren des Gehäusesinneren durch geeignete Maßnahmen für einen Ausgleich der Potentialle. Berühren Sie ein geerdetes Bauteil. Dies kann z.B. ein Wasserhahn oder ein Heizkörper sein.

1. Trennen Sie den Regler allpolig von der Netzspannung.
2. Lösen Sie die Schraube (siehe Position (2) in Abb. 18) und legen Sie diese beiseite.
3. Schieben Sie die Abdeckung-Anschlusspanels (siehe Position (1) in Abb. 18) hoch bis diese hörbar einrastet.
4. Ziehen Sie den Sicherungshalter aus dem Sockel.
5. Tauschen Sie die Sicherung aus.
6. Schließen Sie die Abdeckung-Anschlusspanels.
7. Fixieren Sie die Haube, indem Sie die Schraube festdrehen.
8. Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her.

8. Störungen beheben

8.1 Störungstabelle

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Das Display ist dauerhaft erloschen	Der Regler befindet sich im Stand-by-Modus	Drücken Sie eine Taste, um die Displayanzeige zu aktivieren.
	Die Spannungsversorgung des Reglers ist unterbrochen.	Stellen Sie die Spannungsversorgung her.
	Die Sicherung des Reglers ist defekt.	Tauschen Sie die Sicherung aus (siehe Abs. 7.5 auf Seite 33)
Die Zieltemperatur wird nicht erreicht. Die Umwälzpumpe macht ungewöhnliche Geräusche	Das System wurde nicht entlüftet.	Entlüften Sie das System (siehe Abs. 6.1 auf Seite 25 für den Speicherkreis und Abs. 6.2 auf Seite 26 für den Trinkwasserkreis).
Das Trinkwasser wird nicht erwärmt. Es ist an den Zapfstellen nur kaltes Wasser verfügbar.	Der Volumenstromsensor ist verunreinigt oder defekt.	Reinigen Sie den Volumenstromsensor bzw. tauschen Sie einen defekten Volumenstromsensor aus (siehe Abs. 8.4 auf Seite 38).
	Der Regler ist nicht in Betrieb (spannungslos).	Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung des Reglers bzw. stellen Sie die Spannungsversorgung her Tauschen Sie gegebenenfalls die Sicherung aus (siehe Abs. 7.5 auf Seite 33).
	Es befindet sich ein Lufteinschluss im Speicherkreis.	Prüfen Sie die Entlüfter im Speicherkreis auf korrekte Position, Funktion und Offenstellung.
	Die Umwälzpumpe im Speicherkreis ist defekt (kein Pumpenlauf bei Warmwasserzapfung).	Tauschen Sie die Umwälzpumpe im Speicherkreis aus.
An den Zapfstelle(n) fällt die Warmwassertemperatur ab	Die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher ist zu niedrig.	- Erhöhen Sie die Pufferspeichertemperatur - Prüfen Sie die Leistung des Wärmeerzeugers
	Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend.	- Erhöhen Sie die Speicherkapazität - Prüfen Sie die Systemauslegung
Beim Betrieb mit Zirkulation kühlt das Wasser an der Zapfstelle schlagartig ab.	Kaltwasser fließt direkt in die Zirkulationsleitung statt in den Wärmeübertrager. Das Sperrventil der Zirkulationsleitung ist verunreinigt oder defekt.	Reinigen Sie das Sperrventil oder tauschen Sie das Sperrventil aus.
Bei größeren Zapfmengen wird die Zieltemperatur nicht mehr erreicht.	Die Speichertemperatur reicht für die angeforderte Zapfmenge nicht aus.	Erhöhen Sie die Heizwassertemperatur im Pufferspeicher.
	Der Wärmeübertrager ist verunreinigt.	Reinigen Sie die Speicherkreisseite des Wärmeübertragers.
	Der Wärmeübertrager ist verkalkt.	Entkalken Sie die Trinkwasserseite des Wärmeübertragers..

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG	
LED am Regler blinkt rot. Im Display wird ein Fehlercode angezeigt. (Wenn der Fehler behoben wurde, wird die Fehlermeldung automatisch zurückgesetzt.)	E1	S1, Sensor Speichervorlauf defekt	Tauschen Sie den Sensor aus.
	E2	S2, Sensor Warmwassertemperatur defekt	Tauschen Sie den Sensor aus.
	E3	S3, Sensor Kaltwasser/Zirkulation defekt	Tauschen Sie den Sensor aus.
	E4	(Lin-) Pumpenfehler	Tauschen Sie die Pumpe aus.
Wasseraustritt bzw. Undichtigkeiten am Wärmeübertrager (äußerlich). Druckanstieg im Speicherkreis (Trinkwasser tritt in den Speicherkreis ein). Im Speicherkreis löst ggf. das Sicherheitsventil aus.	Leckage am Wärmeübertrager infolge von Korrosion. Dies kann die Folge eines für die Trinkwasserbeschaffenheit ungeeigneten Wärmeübertragers sein.	Tauschen Sie den Wärmeübertrager aus. Stimmen Sie den neuen Wärmeübertrager auf die Trinkwasserbeschaffenheit ab (siehe Infoblatt „Hinweise für den Korrosionsschutz“ im Anhang).	
An den Zapfstellen steht eine zu geringe Schüttleistung zur Verfügung.	Der Wärmeübertrager ist stark verkalkt.	Entkalken Sie die Trinkwasserseite des Wärmeübertragers.	
	Der Kaltwasser-Druck ist zu niedrig (Der Druckminderer ist fehlerhaft eingestellt).	Prüfen Sie die Einstellung des Druckminderers. Erhöhen Sie gegebenenfalls den Druck.	


8.2 Sollwiderstände der Temperatursensoren


°C	Ω Pt1000
-10	961
-5	980
0	1000
5	1019
10	1039
15	1058
20	1078
25	1097
30	1117
35	1136
40	1155
45	1175
50	1194
55	1213
60	1232
65	1252
70	1271
75	1290
80	1309
85	1328
90	1347
95	1366
100	1385
105	1404

°C	Ω Pt1000
110	1423
115	1442

8.3 Wärmeübertrager entkalken



Wenn Sie im laufenden Betrieb der Anlage feststellen, dass das Trinkwasser nicht mehr auf die erforderliche Temperatur erhitzt wird, obwohl der Regler keinen Fehler anzeigt und Sie die Temperatureinstellung nicht geändert haben, haben sich möglicherweise Kalkablagerungen im Wärmeübertrager gebildet.



	Durch die hohen Temperaturen in Frischwasserstationen ist eine Verkalkung der eingebauten Wärmeübertrager grundsätzlich nicht zu vermeiden. Dies gilt insbesondere beim Einsatz einer Zirkulationsleitung.
---	--

ACHTUNG	
	Verschmutzungsgefahr für die Umwelt Chemikalien für die Entkalkung können bei unsachgemäßer Entsorgung Umweltschäden hervorrufen. ► Beachten Sie die Entsorgungshinweise des Entkalkungsmittel-Herstellers.


Sie können den Wärmeübertrager sowohl im ausgebauten, als auch im eingebauten Zustand entkalken.

8.3.1 Entkalkung der Trinkwasserseite im eingebauten Zustand


 VORSICHT	
	Verbrühungsgefahr durch heiße Medien! Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf. ► Lassen Sie die Anlage abkühlen. ► Tragen Sie eine Schutzbrille.


 VORSICHT	
	Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen! Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen. ► Tragen Sie Schutzhandschuhe.

ACHTUNG


	Beschädigungsgefahr durch Druckschlag! Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen. ► Öffnen und Schließen Sie Kugelhähne immer langsam.
---	---

1. Trennen Sie den Regler allpolig von der Netzspannung.
2. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Trinkwasser warm (Position 7 in Abb. 1 auf Seite 10).
3. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt (Position 9 in Abb. 1 auf Seite 10).
4. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Rücklauf Speicherkreis (Position 16 in Abb. 1 auf Seite 10).
5. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Vorlauf Speicherkreis (Position 18 in Abb. 1 auf Seite 10).
6. Schrauben Sie die Verschlusskappen der KFE-Kugelhähne für den Trinkwasserkreis ab (Positionen 4 und 17 in Abb. 1 auf Seite 10).
7. Schließen Sie jeweils einen Spülschlauch an die KFE-Kugelhähne an (Positionen 4 und 17 in Abb. 1 auf Seite 10).

	Beachten Sie die Fließrichtung des Entkalkungsmittels. Es muss entgegengesetzt zur bestimmungsgemäßen Strömungsrichtung des Trinkwassers im Trinkwasserkreis fließen.
---	---

	Verwenden Sie zur Entkalkung des Wärmeübertragers nur ein vom DVGW zugelassenes Entkalkungsmittel z.B. auf Basis von Zitronensäure. Beachten Sie die DVGW-Arbeitsblätter W 291 und 319!
---	---

8. Öffnen Sie langsam die Kugelhähne (Positionen 4 und 17 in Abb. 1 auf Seite 10), um die Spülung mit Entkalkungsmittel einzuleiten.
9. Beenden Sie den Spülvorgang nach Ablauf der vorgeschriebenen Einwirkzeit.

	Die Einwirkzeiten hängen vom verwendeten Entkalkungsmittel ab. Entkalkungsmittel müssen ggf. erwärmt werden. Beachten Sie die Vorgaben des Entkalkungsmittel-Herstellers!
---	---

10. Lassen Sie die Flüssigkeit mit den ausgespülten Kalrückständen aus dem Spülkreislauf ab.

Mit einer Lauge nachspülen

11. Neutralisieren Sie den Trinkwasserkreislauf indem Sie mit einer Lauge nachspülen.
 12. Schließen Sie den oberen KFE-Kugelhahn.
 13. Nehmen Sie die Spülschläuche ab.
- ▷ Die Entkalkungsspülung ist abgeschlossen.

Trinkwasserkreis mit Trinkwasser spülen.

14. Schließen Sie den Ablassschlauch für Trinkwasser an den unteren KFE-Hahn an.
 15. Öffnen Sie den Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt ein wenig (Position 9 in Abb. 1 auf Seite 10).
- ▷ Der Wärmeübertrager wird mit Trinkwasser gespült.
16. Warten Sie mindestens eine Minute.
 17. Schließen Sie den KFE-Kugelhahn (Position 17 in Abb. 1 auf Seite 10).
 18. Entfernen Sie den Ablassschlauch.
 19. Schrauben Sie die Verschlusskappen wieder auf die KFE-Kugelhähne.
- ▷ Die Entkalkung des Trinkwasserkreises bei eingebautem Wärmeübertrager ist abgeschlossen.

8.3.2 Entkalkung des ausgebauten Wärmeübertragers

!	VORSICHT
Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!	
Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen. ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille. 	

!	VORSICHT
Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!	
Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.	
▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe.	

ACHTUNG	
Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!	
Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.	
▶ Öffnen und Schließen Sie Kugelhähne immer langsam.	

1. Trennen Sie den Regler allpolig von der Netzspannung.
2. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Trinkwasser warm (Position 7 in Abb. 1 auf Seite 10).
3. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Trinkwasser

kalt (Position 9 in Abb. 1 auf Seite 10).

4. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Rücklauf Speicherkreis (Position 16 in Abb. 1 auf Seite 10).
5. Schließen Sie den Absperrkugelhahn Vorlauf Speicherkreis (Position 18 in Abb. 1 auf Seite 10).
6. Schrauben Sie die Verschlusskappen der KFE-Kugelhähne ab (Positionen 4 und 17 in Abb. 1 auf Seite 10).
7. Schließen Sie jeweils einen Ablassschlauch an den unteren KFE-Hahn (Position (17) in Abb. 1 auf Seite 10) und das Entleerungsventil (Position (6) in Abb. 1 auf Seite 10) an.
8. Öffnen Sie den KFE-Kugelhahn, um die Leitungen und den Wärmeübertrager zu leeren.
9. Öffnen Sie das Entleerungsventil um den Druck im Speicherkreis abzubauen.

ACHTUNG	
Sachschaden durch Spritzwasser	
Wenn Sie die Verschraubung des Speicherkreises öffnen, tritt Wasser aus.	
▶ Halten Sie geeignete Lappen und ein Gefäß bereit, um austretendes Wasser von elektrischen Komponenten fern zu halten.	

10. Lösen Sie alle vier Überwurfmutter des Wärmeübertragers mit Maulschlüsseln SW 32 und 38.
11. Entnehmen Sie den Wärmeübertrager vorsichtig legen Sie diesen mit den Anschlüssen nach oben auf eine ebene Fläche.

i	Verwenden Sie zur Entkalkung des Wärmeübertragers nur ein vom DVGW zugelassenes Entkalkungsmittel z.B. auf Basis von Zitronensäure. Beachten Sie die DVGW-Arbeitsblätter W 291 und 319!
----------	---

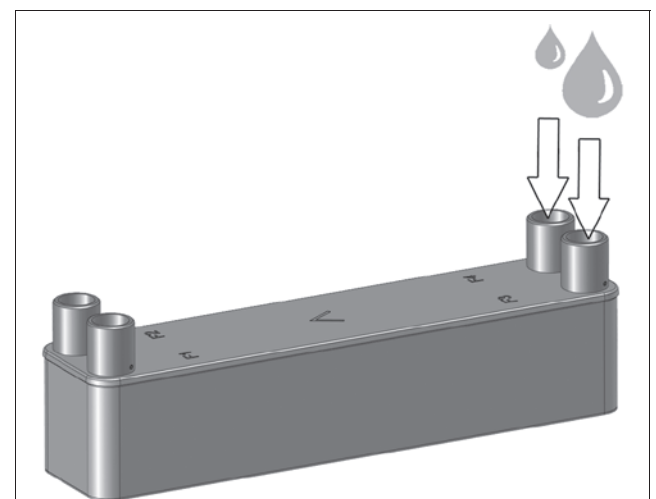


Abb. 29: Entkalkung im ausgebauten Zustand

12. Befüllen Sie beide Kreise des Wärmeübertragers mit Entkalkungsmittel.
13. Beenden Sie den Vorgang nach Ablauf der vorgeschriebenen Einwirkzeit.

i Die Einwirkzeiten hängen vom verwendeten Entkalkungsmittel ab. Entkalkungsmittel müssen ggf. erwärmt werden. Beachten Sie die Herstellervorgaben!

14. Lassen Sie das Entkalkungsmittel ab.
15. Neutralisieren Sie beide Kreise des Wärmeübertragers, indem Sie mit einer Lauge nachspülen.
16. Spülen Sie beide Kreise des Wärmeübertragers mindestens eine Minute lang mit Trinkwasser.

i Die ausgebauten Flachdichtungen sind nicht wiederverwendbar. Verwenden Sie für den Einbau neue Dichtungen.

17. Bauen Sie den Wärmeübertrager in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder in die Station ein.
18. Entlüften Sie den Trinkwasserkreis (siehe Abs. 6.2 auf Seite 26) und den Speicherkreis (siehe Abs. 6.1 auf Seite 25).

8.4 Volumenstromsensor reinigen

Wenn an den Zapfstellen kein warmes Trinkwasser zugemischt werden kann, liegt eine Betriebsstörung vor. Wie in der Störungstabelle in Abs. 8.1 auf Seite 34 aufgeführt, kann dies mehrere Ursachen haben.

- Falls einfach zu ermittelnde Ursachen wie z.B. ein spannungsloser Regler ausgeschlossen werden können, prüfen Sie den Volumenstromsensor auf Verunreinigungen.

i Ein verunreinigter Sensor führt dazu, dass der Volumenstrom des Kaltwasser-Zulaufs bzw. des Kaltwasser-Zulaufs mit Zirkulationsleitung nicht mehr erfasst wird. Dies hat zur Folge, dass keine Zapfung mehr registriert und die Umwälzpumpe des Speicherkreises nicht mehr aktiviert wird. Im Wärmeübertrager findet keine Energieübergabe an den Trinkwasserkreis mehr statt.

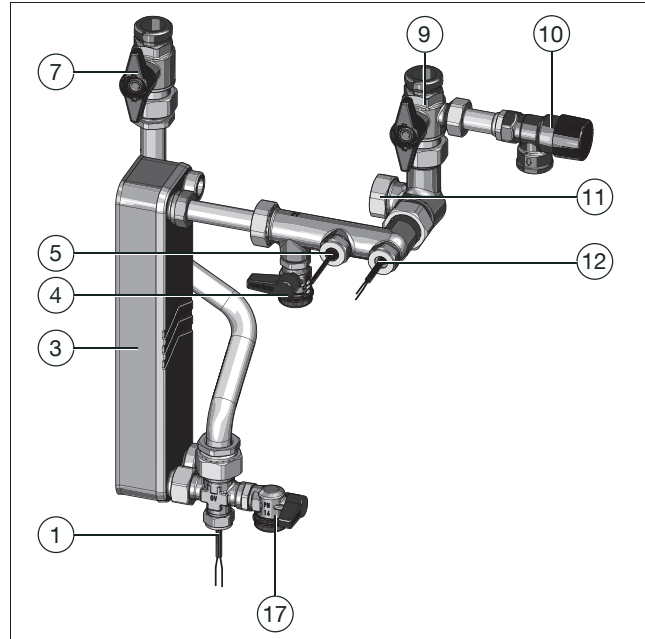


Abb. 30: Trinkwasserkreis

(1)	Temperatursensor Trinkwasser warm S2
(3)	Wärmeübertrager
(4)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt
(5)	Volumenstromsensor Trinkwasserkreis VTY 20
(7)	Absperrkugelhahn Trinkwasser warm
(9)	Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt
(10)	Sicherheitsventil Trinkwasserkreis (10 bar)
(11)	Anschluss Zirkulationsleitung
(12)	Temperatursensor Trinkwasser kalt/Zirkulation, S3
(17)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser warm

8.4.1 Benötigte Werkzeuge

- Maulschlüssel SW 24, 37 und 38
- Sicherungszange J2 (z.B. EAN 4003773048534).

8.4.2 Messturbine reinigen

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!
 Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.

- ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen.
- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!
 Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Druckschlag!
 Das schlagartige Befüllen der Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.

- ▶ Öffnen und Schließen Sie Kugelhähne immer langsam.

1. Trennen Sie den Regler allpolig von der Netzspannung.
2. Schließen Sie langsam den Absperrkugelhahn Trinkwasser warm (siehe Position (7) in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).
3. Schließen Sie langsam den Absperrkugelhahn Trinkwasser kalt (siehe Position (9) in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).
4. Schrauben Sie die Verschlusskappe des unteren KFE-Kugelhahns ab (Position (17) in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).
5. Schließen Sie den Ablassschlauch für Trinkwasser an den unteren KFE-Kugelhahn an (Position (17) in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).
6. Öffnen Sie den unteren KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt (siehe Position 17 in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).

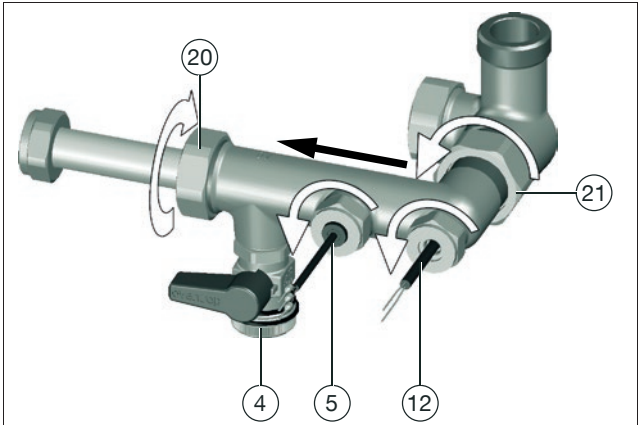


Abb. 31: Messturbine reinigen

(4)	KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt
(5)	Volumenstromsensor Trinkwasserkreis VTY 20
(12)	Temperatursensor Trinkwasser kalt/Zirkulation, S3
(20)	Überwurfmutter Wärmeübertragerseite
(21)	Überwurfmutter Trinkwasser-Vorlauf

7. Lösen Sie die Überwurfmutter des Volumenstromsensors (Position (5) in Abb. 31) mit einem Maulschlüssel SW 24.
8. Lösen Sie die Überwurfmutter des Temperatursensors Trinkwasser kalt/Zirkulation (Position (12) in Abb. 31)
9. Ziehen Sie den Volumenstromsensor (Position (5)) und den Temperatursensor Trinkwasser kalt/Zirkulation (Position (12)) vorsichtig aus der Armatur.
10. Entnehmen Sie die O-Ringe und bewahren Sie diese bis zum Wiedereinbau gegen Verschmutzung geschützt auf.
11. Lösen Sie die Überwurfmutter Trinkwasser-Vorlauf (Position (21) in Abb. 31) mit einem Maulschlüssel SW 38.
12. Lösen Sie die Überwurfmutter Wärmeübertragerseite (Position (20) in Abb. 31) mit einem Maulschlüssel SW 37.
13. Entnehmen Sie die Armatur vorsichtig aus der Station.

ACHTUNG

Überhitzung der Messturbine!
 Das Lager der Messturbine wird im Betrieb durch den Wasserstrom gekühlt. Der Einsatz von Pressluft zur Reinigung kann zu irreparablen Schäden durch Überhitzung führen.

- ▶ Reinigen Sie die Messturbine ausschließlich mit fließendem Wasser.

14. Reinigen Sie die Hülse mit Messturbine. Entfernen Sie Rückstände wie z.B. Hanfreste mit (fließendem) Wasser.
Leiten Sie das fließende Wasser entgegengesetzt zur Durchflussrichtung durch die Armatur (aus Richtung der Position (20) in Richtung der Position (21) in Abb. 31). Hierzu eignet sich insbesondere ein Wasserschlauch mit entsprechender Spritzdüse.
15. Prüfen Sie, ob die Messturbine von Fremdstoffen befreit wurde und wieder leichtgängig ist.
16. War die Reinigung erfolgreich, bauen Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus ein.



Ist die Messturbine nach wie vor blockiert, müssen Sie die Hülse mit Messturbine ausbauen, wie in Abs. 8.4.2.1 beschrieben.



Die ausgebauten Flachdichtungen sind nicht wiederverwendbar. Verwenden Sie für den Einbau neue Dichtungen.

17. Schließen Sie den unteren KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt (siehe Position 17 in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).
18. Entlüften Sie den Trinkwasserkreis (siehe Abs. 6.2 auf Seite 26)
19. Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her.

8.4.2.1 Messturbine ausbauen



Benötigtes Werkzeug

- Sicherungsringzange J2 (z.B. EAN 4003773-048534).

1. Lösen Sie den Sicherungsring (siehe Position (22) in Abb. 32) mit einer geeigneten Sicherungsringzange.

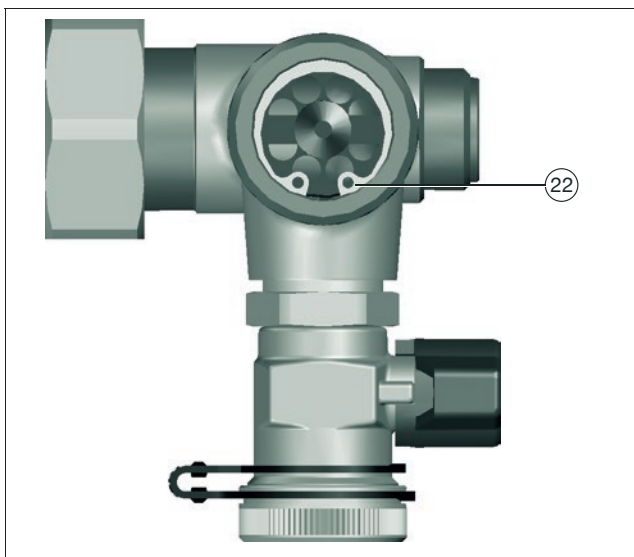


Abb. 32: Sicherungsring

(22) Sicherungsring

2. Entfernen Sie den Sicherungsring.

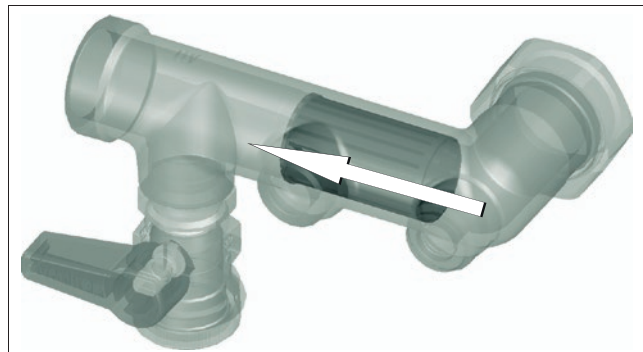


Abb. 33: Messturbine lösen

3. Drücken Sie die Hülse mit Messturbine vorsichtig mit dem Finger in Durchflussrichtung heraus bis sie sich frei bewegen lässt.
4. Entnehmen Sie die Hülse mit Messturbine.

ACHTUNG

Überhitzung der Messturbine!

Das Lager der Messturbine wird im Betrieb durch den Wasserstrom gekühlt. Der Einsatz von Pressluft zur Reinigung kann zu irreparablen Schäden durch Überhitzung führen.

- ▶ Reinigen Sie die Hülse mit Messturbine ausschließlich mit fließendem Wasser.

5. Reinigen Sie die Hülse mit Messturbine. Entfernen Sie Rückstände wie z.B. Hanfreste mit (fließendem) Wasser.
Leiten Sie das fließende Wasser entgegengesetzt zur Durchflussrichtung durch die Hülse. Hierzu eignet sich insbesondere ein Wasserschlauch mit entsprechender Spritzdüse.
6. Prüfen Sie, ob die Messturbine von Fremdstoffen befreit wurde und wieder leichtgängig ist.
7. Lässt sich die Messturbine auch in ausgebautem Zustand nicht lösen, muss die Hülse mit Messturbine ausgetauscht werden.

8.4.2.2 Messturbine einbauen

i Die ausgebauten Flachdichtungen sind nicht wiederverwendbar. Verwenden Sie für den Einbau neue Dichtungen.



Abb. 34: Messturbine einbauen

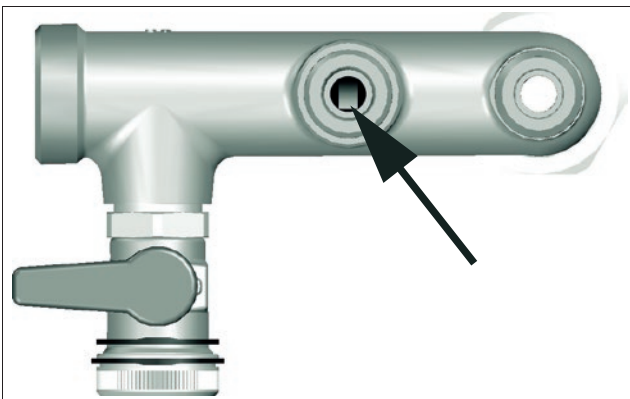


Abb. 35: Messturbine Korrekter Sitz

1. Führen Sie die Hülse mit Messturbine in umgekehrter Ausbaurichtung zurück in die Armatur.

i Achten Sie auf korrekten Sitz der Aussparung für den Messsensor (siehe Abb. 35). Die Aussparung muss präzise unter der Öffnung liegen, damit der Messsensor montiert werden kann.


2. Setzen Sie den Sicherungsring ein (siehe Position 22 in Abb. 32 auf Seite 40).
3. Bauen Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus ein.
4. Bauen Sie den Volumenstromsensor (Position (5) in Abb. 31) und den Temperatursensor Trinkwasser kalt/Zirkulation (Position (12) in Abb. 31) ein.

i Achten Sie auf die korrekte Positionierung der O-Ringe.

5. Schließen Sie den unteren KFE-Kugelhahn Trinkwasser kalt (siehe Position 17 in Abb. 30 und in Abb. 1 auf Seite 10).
6. Entlüften Sie den Trinkwasserkreis (siehe Abs. 6.2 auf Seite 26)
7. Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her.


9. Instandhaltung

 VORSICHT
<p>Verbrühungsgefahr durch heiße Medien! Wenn die Station in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen. ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.

 VORSICHT
<p>Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen! Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe.


9.1 Wartung

Führen Sie einmal jährlich die folgenden Wartungsarbeiten durch.

	<p>Füllen Sie zeitnach nach Abschluss jeder Wartung das Wartungsprotokoll aus. Einen entsprechenden Vordruck finden Sie im Anhang. Unterschreiben Sie das Protokoll und händigen Sie dem Betreiber eine Kopie aus.</p>
---	--

9.1.1 Dichtigkeitskontrolle (Sichtprüfung)

- ▶ Kontrollieren Sie alle Schnittstellen nach Außen zur Verrohrung und innerhalb der Station auf Feuchtigkeit. Ziehen Sie gegebenenfalls Verschraubungen nach oder tauschen Sie defekte Dichtungen aus.
- ▶ Prüfen Sie den Wärmeübertrager auf feuchte Stellen.

	<p>Insbesondere im Zusammenhang mit Verfärbungen deuten feuchte Stellen auf Korrosionsbildung hin. Undichte Wärmeübertrager müssen ausgetauscht werden.</p>
---	---

9.1.2 Anlagendruck kontrollieren

- ▶ Gleichen Sie die Ist-Werte im Speicher- und Trinkwasserkreis mit dem letzten Wartungs- bzw. Übergabeprotokoll ab.
- ▶ Justieren Sie Abweichungen im Trinkwasserkreis am Druckminderer nach.
- ▶ Liegt ein zu geringer Druck im Speicherkreis an, erhöhen Sie den Wasserdruck.
- ▶ Liegt ein zu hoher Druck im Speicherkreis an, könnte ein Korrosionsproblem im Wärmeübertrager vorliegen. Defekte Wärmeübertrager müssen ausgetauscht werden.


9.1.3 Funktionsprüfung Sicherheitsventile (Trinkwasserkreis)


Prüfen Sie die Funktion der Sicherheitsventile in einem Intervall von sechs Monaten gemäß DIN EN 806-5.

9.1.4 Probeentnahme

Soweit es für Ihre Anwendungsumgebung gesetzlich gefordert ist, entnehmen Sie in den vorgeschriebenen Intervallen Proben aus dem Trinkwasserkreis Ihrer Installation.

Schließen Sie dazu ein Probeentnahmeventil am Heißwasser-Ausgang des Wärmeübertragers an.

	<p>Eine weitere Probe muss an der am weitesten entfernten Zapfstelle entnommen werden.</p>
---	--

	<p>Soweit eine zusätzliche Leitung für den Zirkulationsbetrieb verwendet wird, schließen Sie ein drittes Probeentnahmeventil am vorgesehenen Anschluss an und entnehmen Sie dort eine entsprechende Wasserprobe.</p>
---	--

9.1.5 Betätigung der vier Absperrkugelhähne

ACHTUNG
<p>Beschädigungsgefahr durch Druckschlag! Das schlagartige Einleiten von Wasser in die Station kann zu Beschädigungen z. B. der Sensoren oder Dichtstellen führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öffnen und Schließen Sie Kugelhähne immer langsam.

Betätigen Sie im Zuge der Wartung die vier Absperrkugelhähne (Positionen (7), (9), (16) und (18) in Abb. 1 auf Seite 10). Hierdurch werden Ablagerungen gelöst und die Armaturen gangbar gehalten.

9.1.6 Elektronische Komponenten und Steckverbindungen

Überprüfen Sie:

- die Kabelsteckverbindungen aller mit dem Regler verbundenen Komponenten auf festen Sitz und Unversehrtheit.
- die korrekte Positionierung der Temperatursensoren.

9.1.7 Funktionskontrolle des Sperrventils des Zirkulationssets

Soweit Sie ein Zirkulationsset in der Trinkwasseranlage verwenden, prüfen Sie das Sperrventil auf korrekte Funktion. Beachten Sie die Dokumentation des Trinkwasser-Zirkulationssets.

Die jährliche Kontrolle des Sperrventils ist eine normative Vorgabe gemäß DIN EN 806-5.

10. Hinweise für den Betreiber



Lassen Sie sich vom Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker in den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch der Station und die notwendigen Wartungsarbeiten einweisen!

- ▶ Führen Sie mindestens einmal im Monat eine Sichtprüfung durch. Achten Sie dabei darauf, ob Feuchtigkeit austritt. Informieren Sie im Fall eines Wasseraustritts den zuständigen Installationsbetrieb.
- ▶ Lösen Sie einmal halbjährlich das Sicherheitsventil der Station (siehe Position 10 in Abb. 1 auf Seite 10) aus.
Drehen Sie die Kunststoffkappe des Ventils dazu gegen den Uhrzeigersinn, bis deutlich hörbar ein „Click“-Geräusch zu hören ist.



Allgemeine Hinweise zur Einstellung der Trinkwassertemperatur

Im Regler ist eine Trinkwassertemperatur von 60 °C voreingestellt. Grundsätzlich haben Sie aber die Möglichkeit, über den Regler die an den Zapfstellen anliegende Trinkwassertemperatur zu erhöhen. Da diese Temperatur über einen Sensor am Heißwasser-Austritt des Wärmeübertragers erfasst wird, ist sie nicht deckungsgleich mit den an den Zapfstellen anliegenden Warmwassertemperaturen.

Ist eine Erhöhung der Wassertemperatur an den Zapfstellen erwünscht, können Sie die Trinkwassersolltemperatur über die Taste „+“ erhöhen (z.B. in 5°C-Schritten).

Eine Erhöhung der Warmwassertemperatur bedeutet immer eine Erhöhung des Energieverbrauchs und eine Verringerung der Warmwassertemperatur bedeutet immer eine Energieeinsparung.



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch zu heißes Trinkwasser an den Zapfstellen!

Durch Einstellung oder Defekt des Reglers kann die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen bis annähernd zur Speicherwassertemperatur ansteigen.

- ▶ Bei Verbrühungsgefahr gemäß DIN EN 806 und DIN 1988 durch hohe Heizwassertemperatur im Pufferspeicher müssen Sie an allen Zapfstellen einen Verbrühschutz herstellen.
- ▶ Regeln Sie, wenn Sie keinen Verbrühschutz an allen Zapfstellen einsetzen, die Temperatur des Speicherkreises soweit herunter, dass durch die Temperatur im Speicher und somit die Trinkwassertemperatur keine Verbrühungsgefahr entstehen kann.



Legionellenvorbeugung

Legionellen vermehren sich besonders schnell, wenn die Warmwassertemperatur andauernd zu gering ist oder bei längerer (> 72 h) Standzeit, ohne das Wasser gezapft wird.


- ▶ Zapfen Sie regelmäßig Wasser, damit ein regelmäßiger Trinkwasseraustausch gewährleistet ist und längere Standzeiten des Trinkwassers nicht auftreten.
- ▶ Lassen Sie nach jeder Standzeit ab 72 h das Wasser an allen Zapfstellen eine kurze Zeit lang laufen, um das Trinkwasser in den Rohren auszutauschen.
- ▶ Bei Verwendung einer Zirkulationsleitung muss die Warmwassertemperatur mindestens 60 °C betragen.

11. Demontage und Entsorgung

Wenn das Gebrauchsende der Frischwasser-Station erreicht oder ein irreparabler Defekt vorliegt, muss sie demontiert und umweltgerecht entsorgt bzw. müssen ihre Bestandteile wiederverwertet werden.


11.1 Armatur demontieren


11.1.1 Station von der Spannungsversorgung trennen


 GEFAHR	
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!	
Bei Berührung spannungsführender Bauteile besteht Lebensgefahr.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trennen Sie das Produkt allpolig von der Spannungsversorgung. ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit. ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten. ▶ Montieren Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen. 	

- ▶ Trennen Sie die Station dauerhaft von der Spannungsversorgung.
- ▷ Die Station ist spannungslos und kann demontiert werden.

11.1.2 Station demontieren

 VORSICHT	
Verletzungsgefahr durch Medien unter Druck!	
Unter Druck austretende Medien können zu Verletzungen führen.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Alle Arbeiten immer nur an einer drucklosen Anlage ausführen. ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille. 	


 VORSICHT	
Verbrühungsgefahr durch heiße Medien!	
Wenn die Anlage in Betrieb war besteht Verbrühungsgefahr durch ungewolltes Austreten von Heißwasser oder Wasserdampf.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen. ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille. 	

 VORSICHT	
Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen!	
Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verbrennungen führen.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lassen Sie die Anlage abkühlen. ▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe. 	

- ▶ Demontieren Sie die Station.
- ▷ Die Station kann nach Bestandteilen getrennt entsorgt werden.

11.2 Entsorgung

Richtlinie 2012/19/EU WEEE:

	Altgeräte nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgen, sondern einer dafür vorgesehenen Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zuführen.
---	---

ACHTUNG	
Verschmutzungsgefahr für die Umwelt!	
Nicht fachgerechte Entsorgung (z. B. im Hausmüll) kann zu Umweltschäden führen.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht. ▶ Entsorgen Sie Bauteile fachgerecht. 	

12. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Frischwasser-Station	10
Abb. 2:	Anlagenschema mit einer Frischwasser-Station.....	12
Abb. 3:	Anlagenschema mit zwei Frischwasser-Stationen	13
Abb. 4:	Abmessungen Frischwasser-Station in mm (Front)	16
Abb. 5:	Abmessungen Frischwasser-Station in mm (Seite)	17
Abb. 6:	Abmessungen Frischwasser-Station in mm (Wandhalterung)	18
Abb. 7:	Klemmbelegung.....	19
Abb. 8:	Oberschale abnehmen.....	21
Abb. 9:	Wandhalterung demontieren.....	21
Abb. 10:	Wandhalterung als Bohrschablone nutzen	22
Abb. 11:	Position der Unterlegscheibe.....	22
Abb. 12:	Funktionsbeschreibung	23
Abb. 13:	Potentialausgleich.....	24
Abb. 14:	Speicherkreis Befüllen und Entlüften.....	25
Abb. 15:	Trinkwasserkreis Befüllen und Entlüften	26
Abb. 16:	Regler aus der Unterschale lösen.....	27
Abb. 17:	Montageposition	28
Abb. 18:	Regler öffnen.....	28
Abb. 19:	Kabelkanäle der Unterschale.....	28
Abb. 20:	Sicherungshalter und DIP-Panel.....	29
Abb. 21:	Zirkulation deaktiviert.....	29
Abb. 22:	Zirkulation aktiviert.....	29
Abb. 23:	Zirkulation 24 Stunden-Betrieb.....	29
Abb. 24:	Zirkulation thermisch geregelt	30
Abb. 25:	Warmwassertemperatur bis 60°C (Standard)	30
Abb. 26:	Warmwassertemperatur bis 75°C.....	30
Abb. 27:	Anzeigen und Bedienelemente	31
Abb. 28:	Notbetrieb	32
Abb. 29:	Entkalkung im ausgebauten Zustand	37
Abb. 30:	Trinkwasserkreis.....	38
Abb. 31:	Messturbine reinigen.....	39
Abb. 32:	Sicherungsring	40
Abb. 33:	Messturbine lösen.....	40
Abb. 34:	Messturbine einbauen	41
Abb. 35:	Messturbine Korrekter Sitz	41
Abb. 36:	Kennlinie Wilo Umwälzpumpe (Speicherkreis).....	47
Abb. 37:	Kennlinie Druckverlust bei Trinkwassererwärmung (Speicherkreis).....	47
Abb. 38:	Kennlinie Druckverlust bei Trinkwassererwärmung (Speicherkreis).....	47
Abb. 39:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 45 °C.....	48
Abb. 40:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 45 °C	48
Abb. 41:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 50 °C.....	49
Abb. 42:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 50 °C	49
Abb. 43:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 55 °C.....	50
Abb. 44:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 55 °C.....	50
Abb. 45:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 60 °C.....	51
Abb. 46:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 60 °C	51
Abb. 47:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 65 °C.....	52

Abb. 48:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 65 °C	52
Abb. 49:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 70 °C	53
Abb. 50:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 70 °C	53
Abb. 51:	Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 75 °C	54
Abb. 52:	Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 75 °C	54

13. Anhang

13.1 Kennlinie Wilo Umwälzpumpe

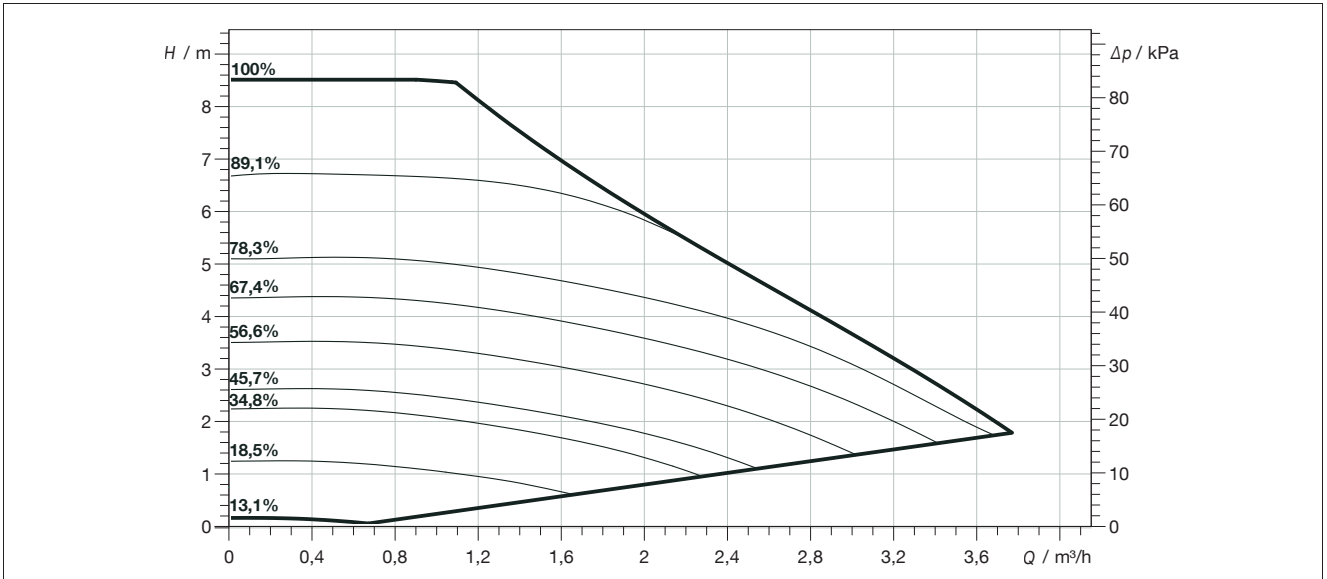


Abb. 36: Kennlinie Wilo Umwälzpumpe (Speicherkreis)

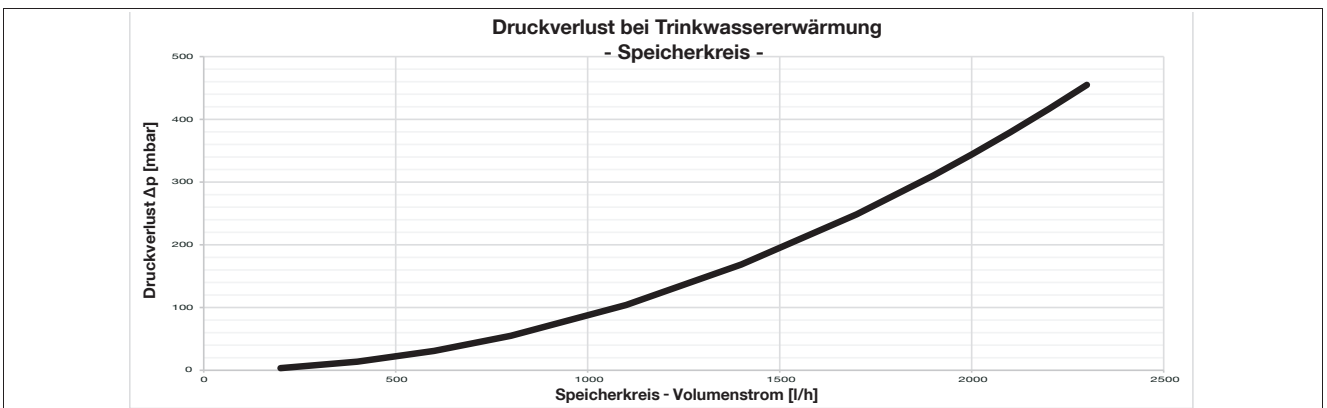


Abb. 37: Kennlinie Druckverlust bei Trinkwassererwärmung (Speicherkreis)



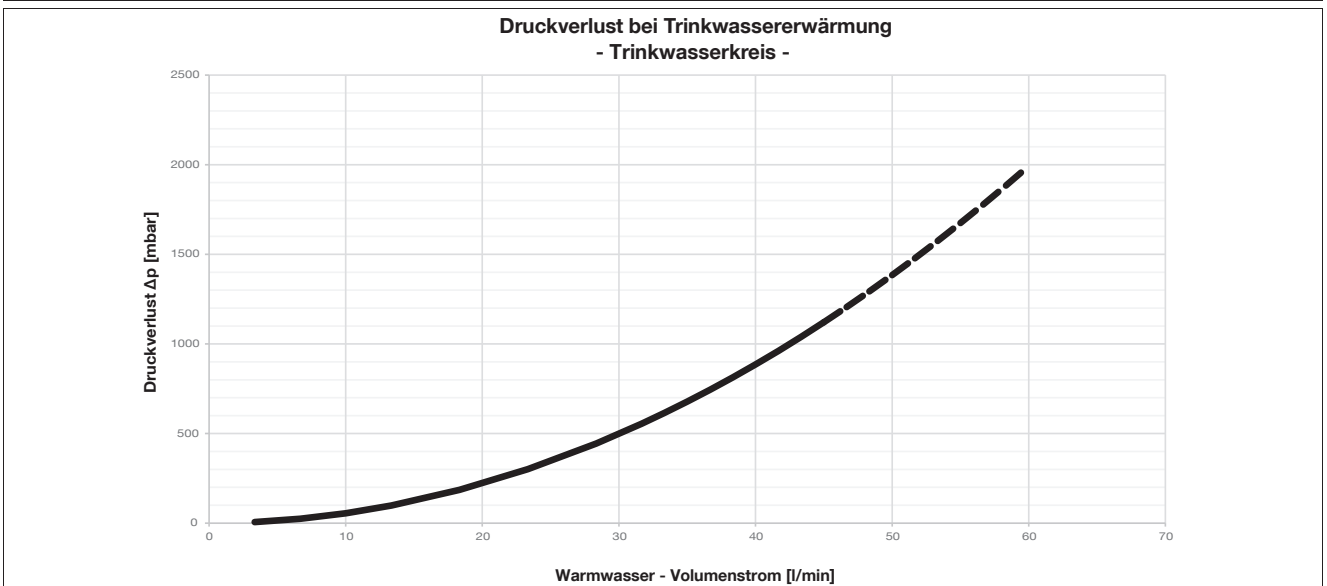


Abb. 38: Kennlinie Druckverlust bei Trinkwassererwärmung (Speicherkreis)

13.2 Kennlinien für die Trinkwassererwärmung

13.2.1 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 45 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

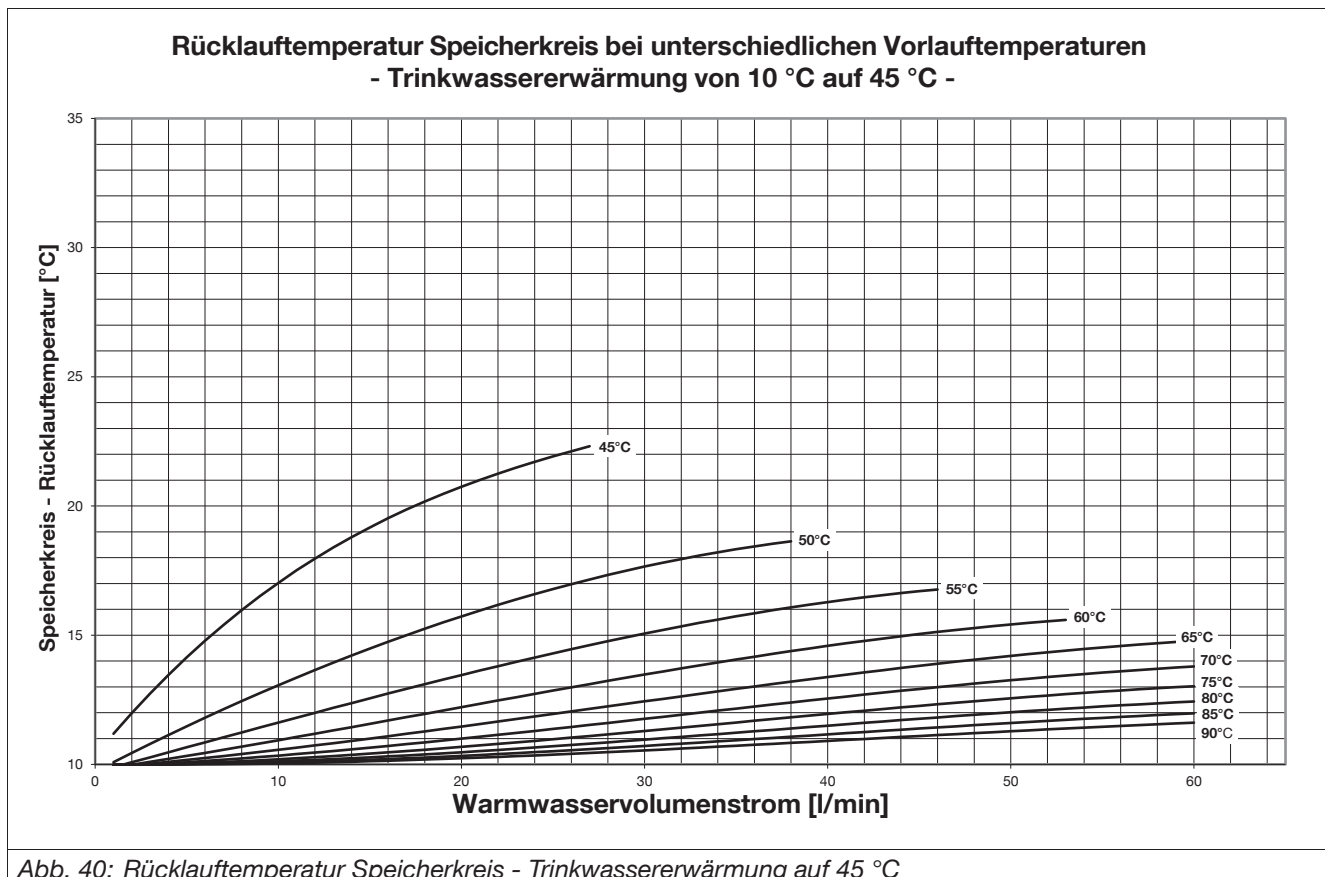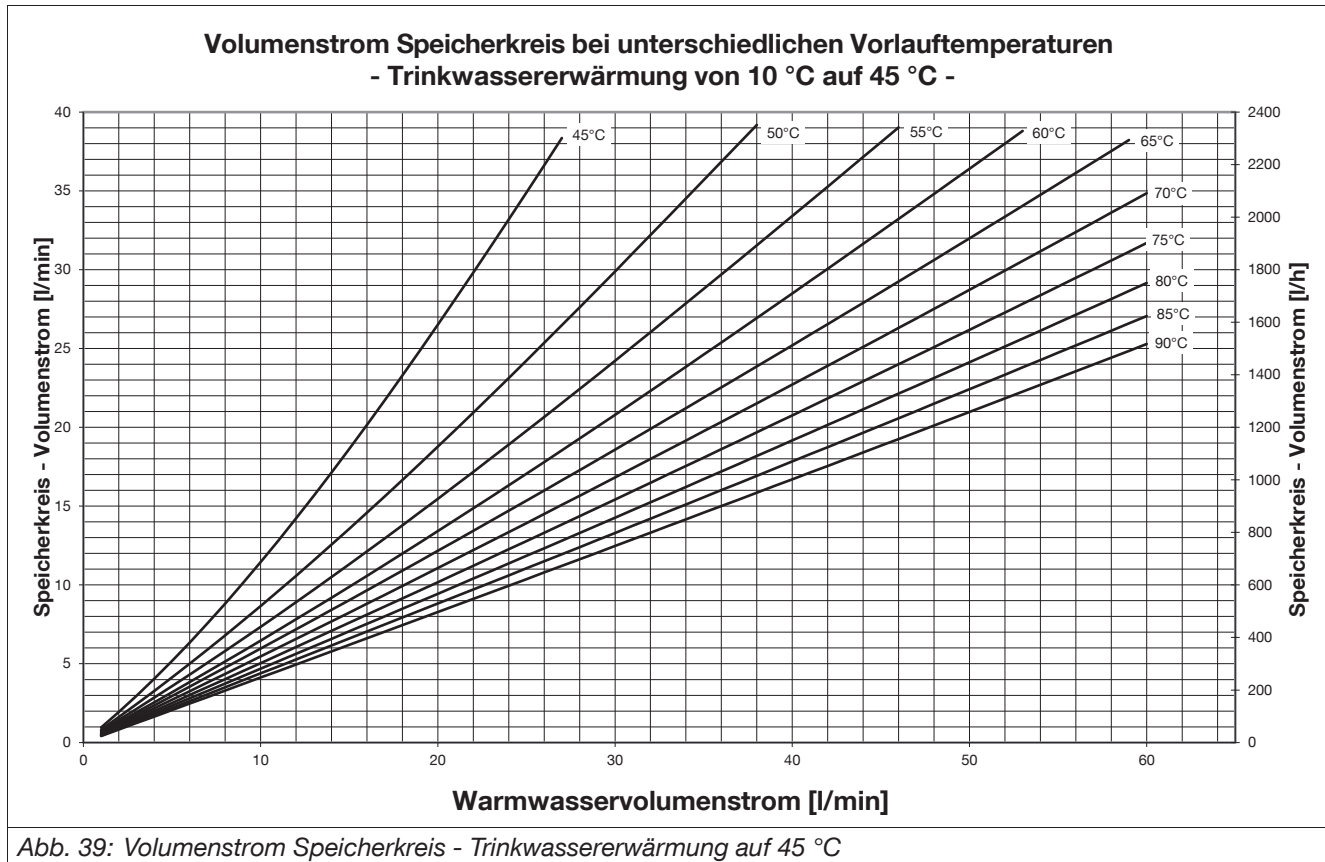

13.2.2 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 50 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

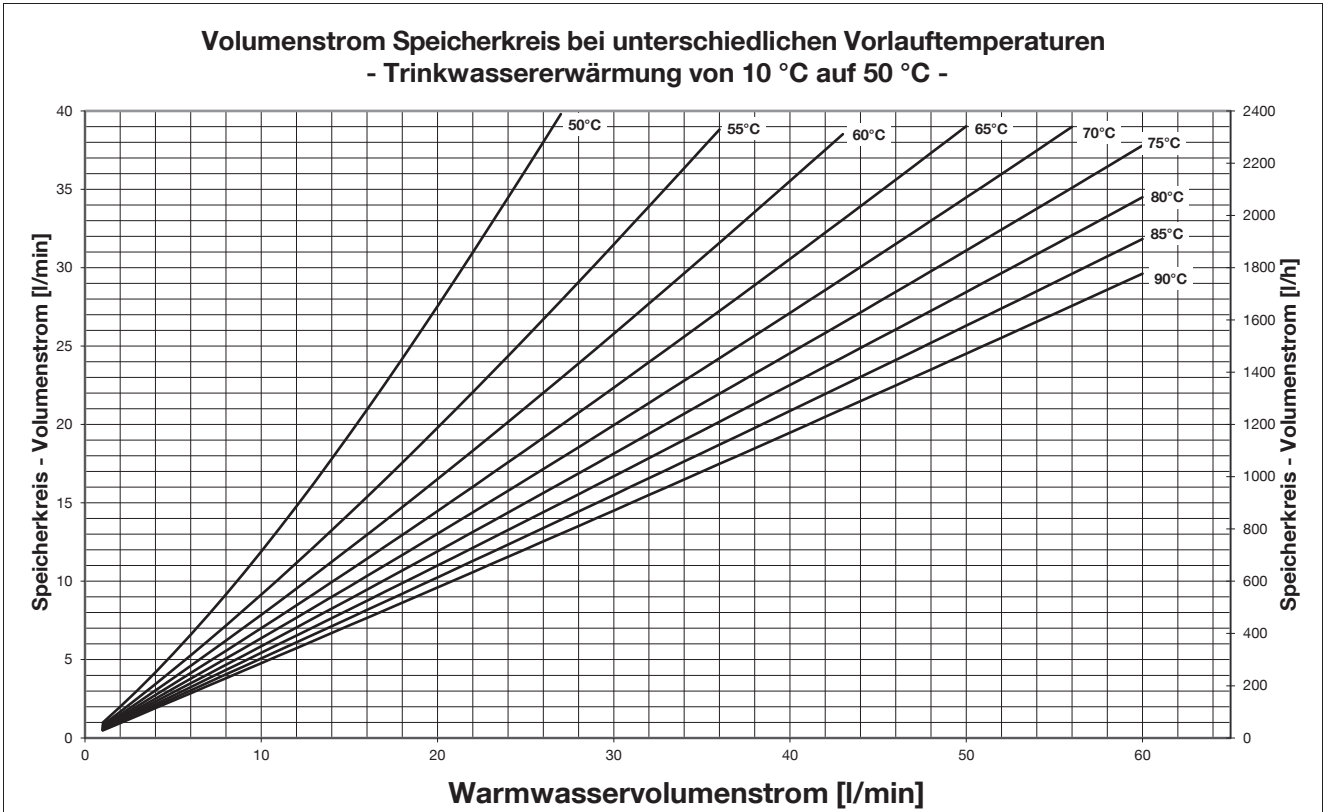


Abb. 41: Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 50 °C

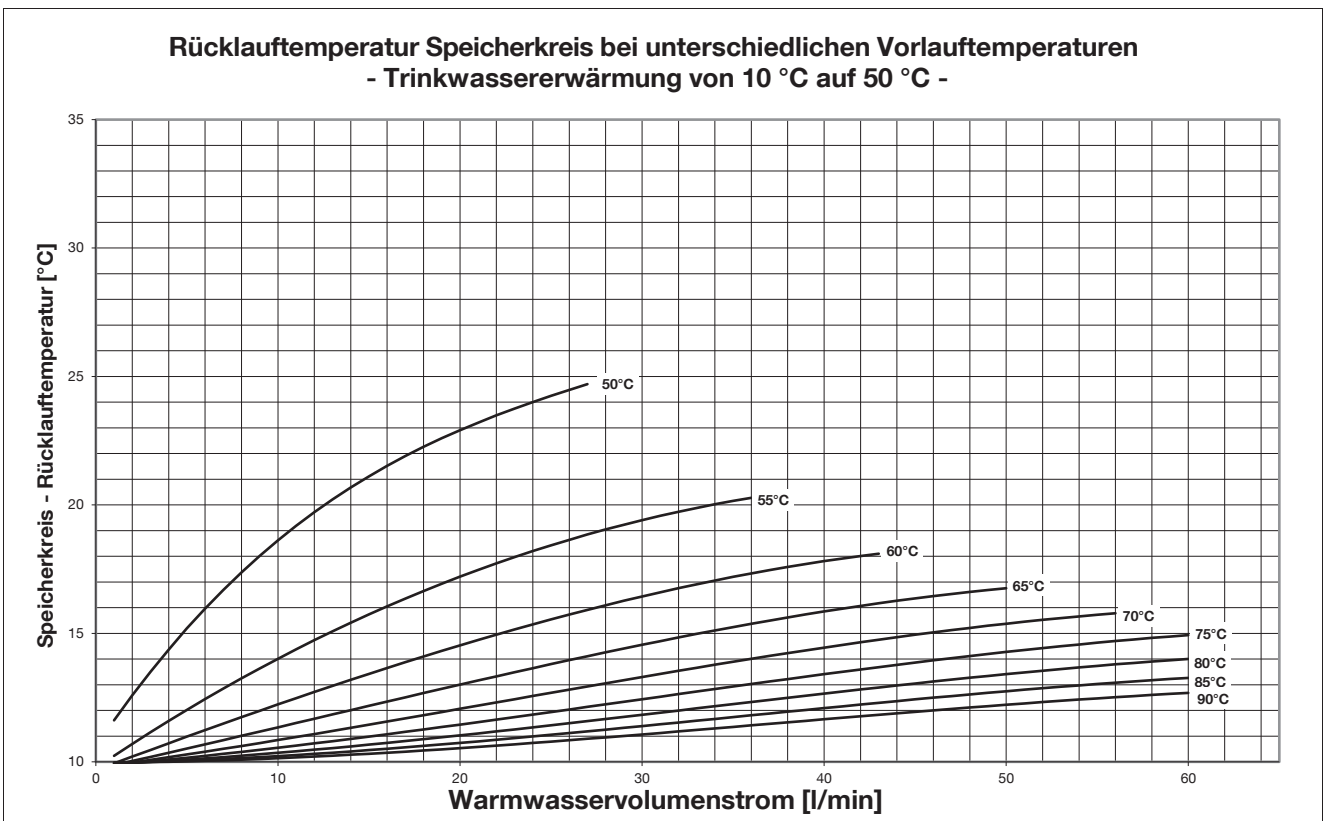


Abb. 42: Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 50 °C

13.2.3 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 55 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

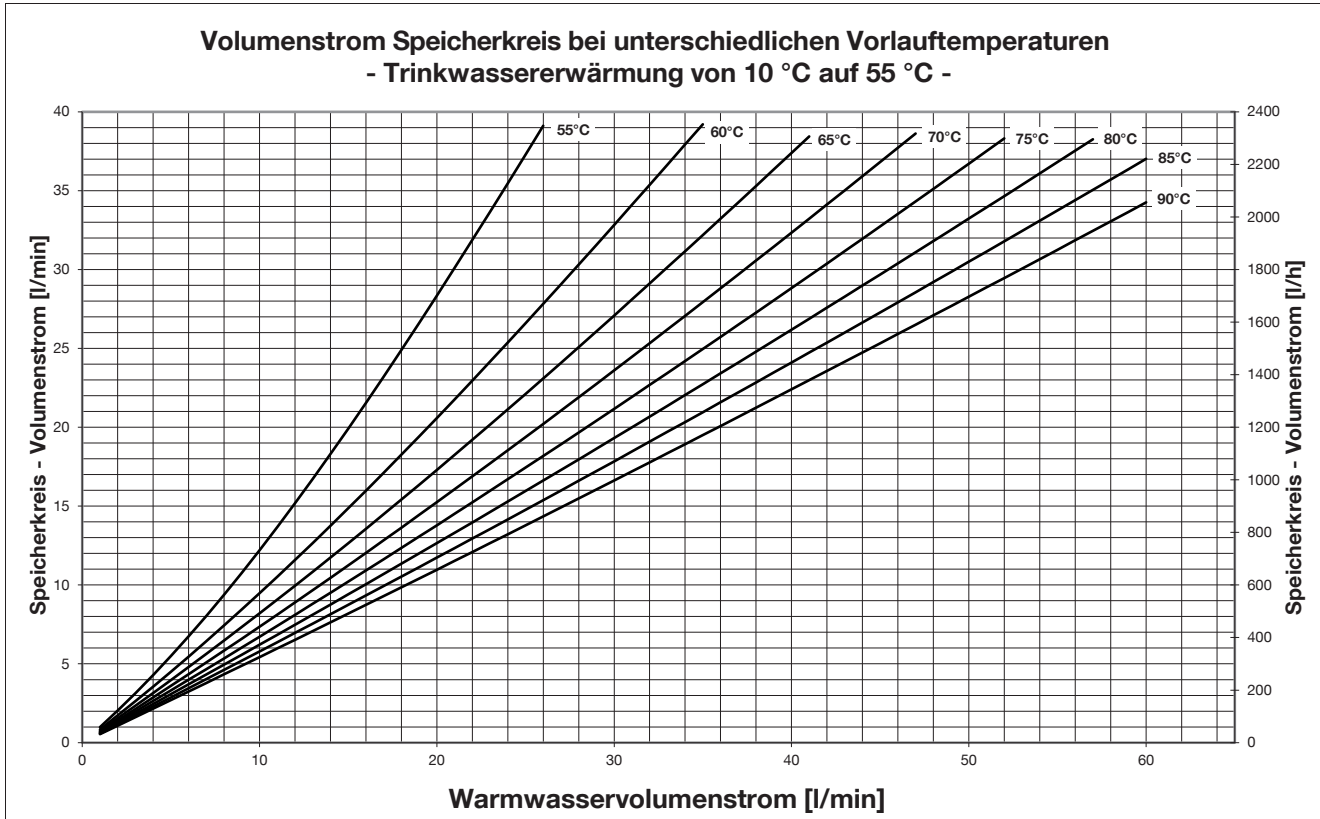


Abb. 43: Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 55 °C

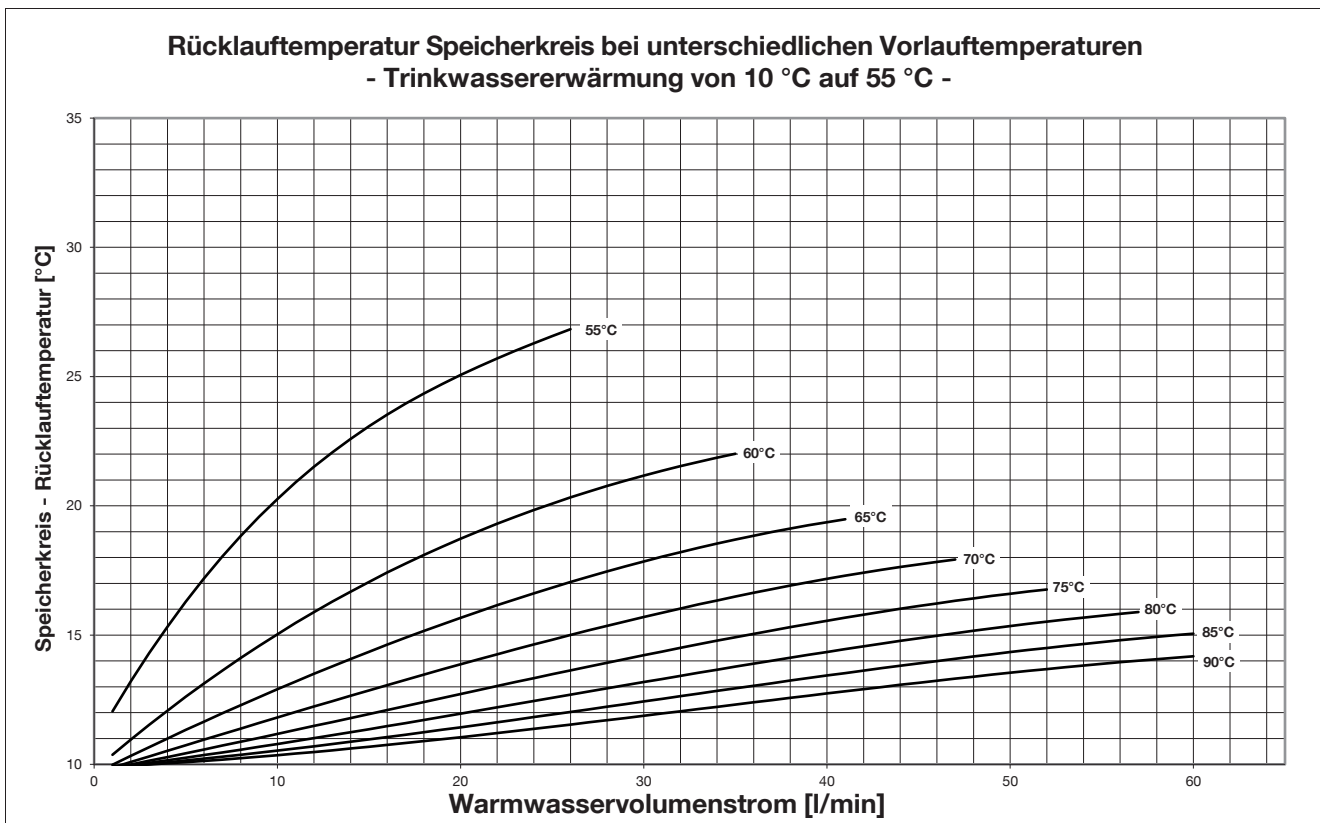


Abb. 44: Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 55 °C

13.2.4 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 60 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

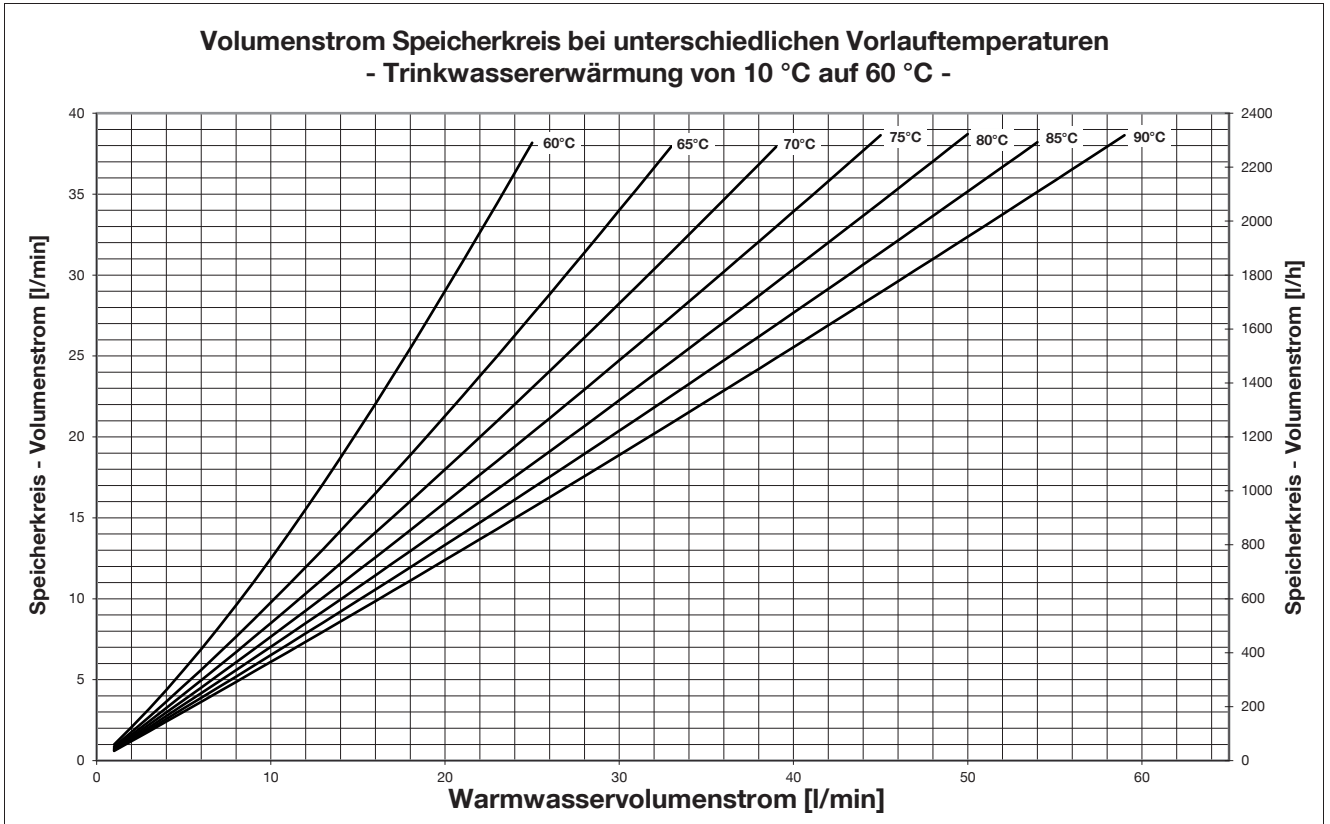


Abb. 45: Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 60 °C

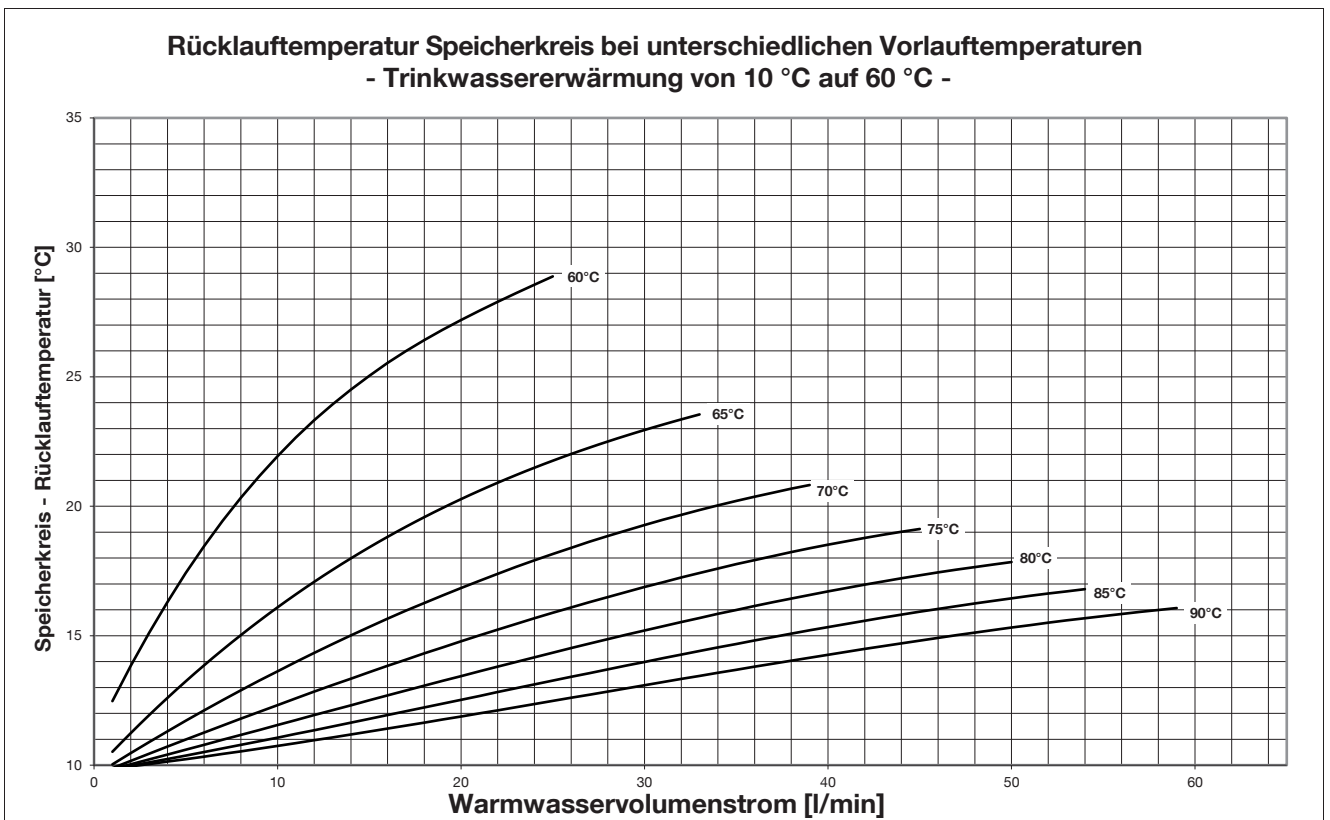


Abb. 46: Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 60 °C

13.2.5 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 65 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

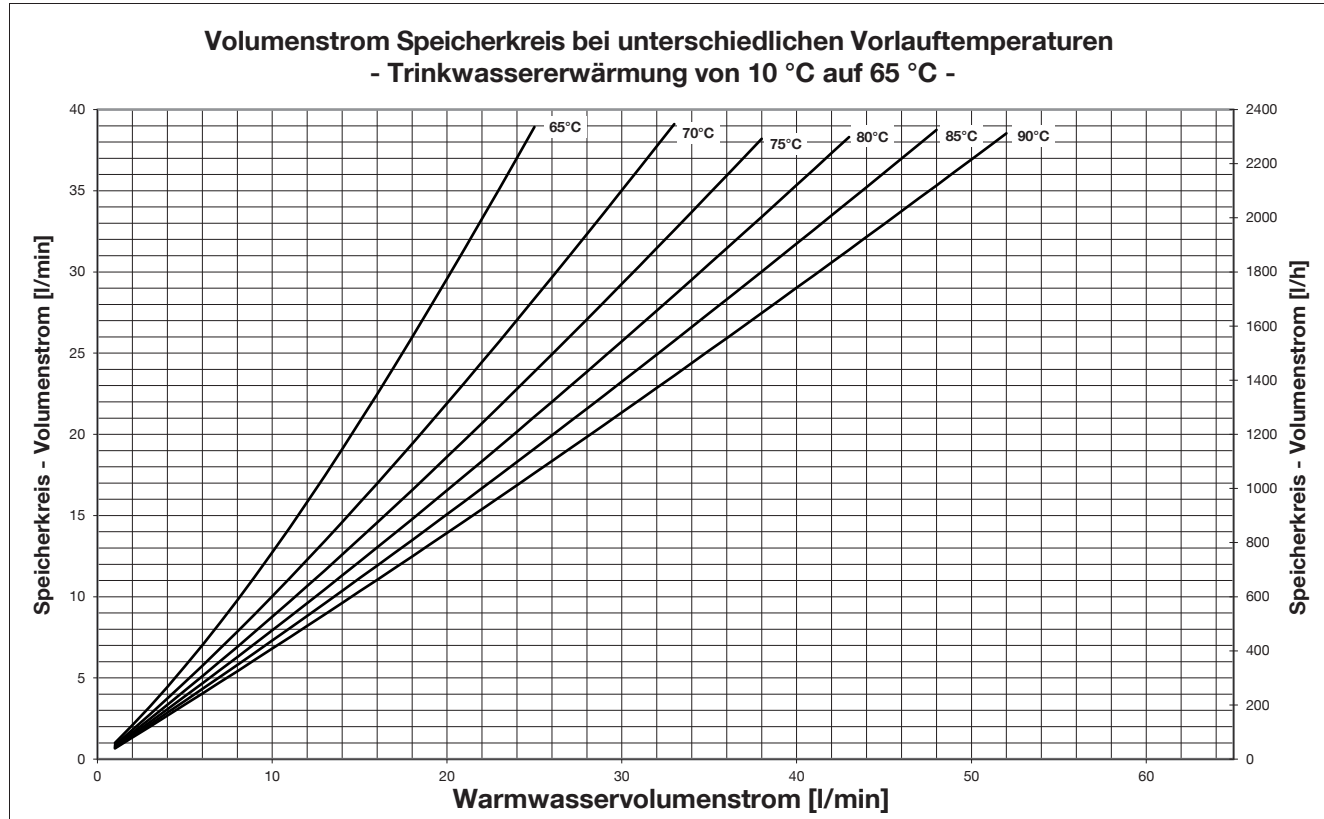


Abb. 47: Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 65 °C

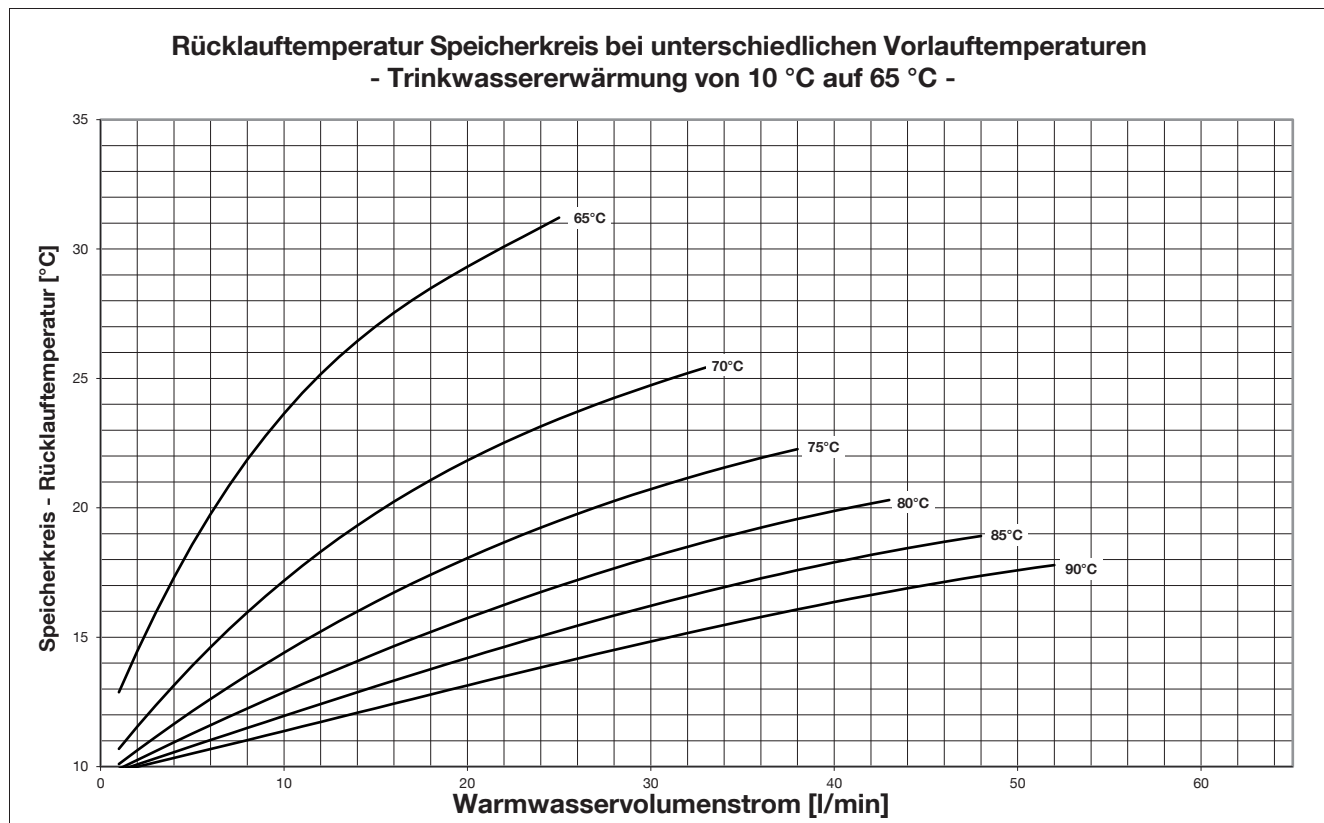


Abb. 48: Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 65 °C

13.2.6 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 70 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

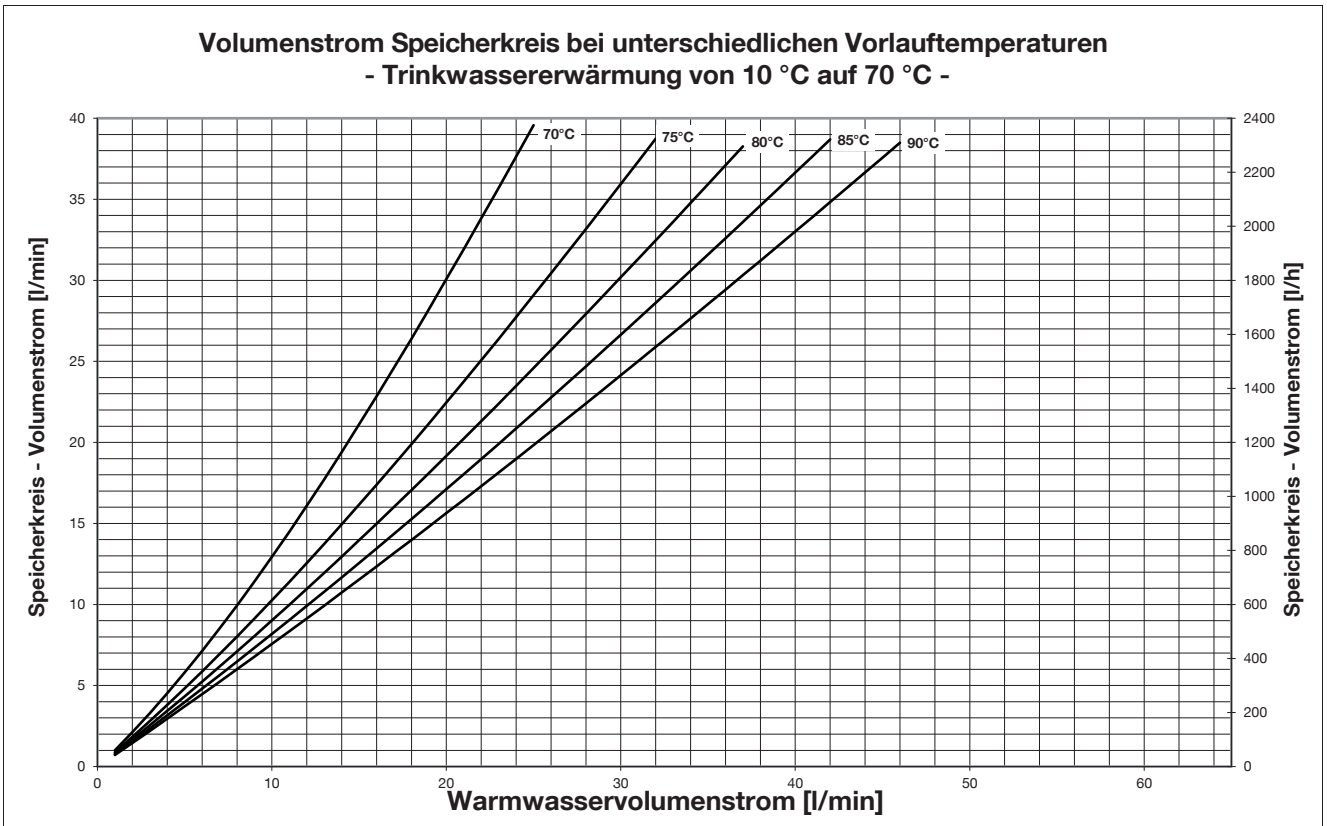


Abb. 49: Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 70 °C

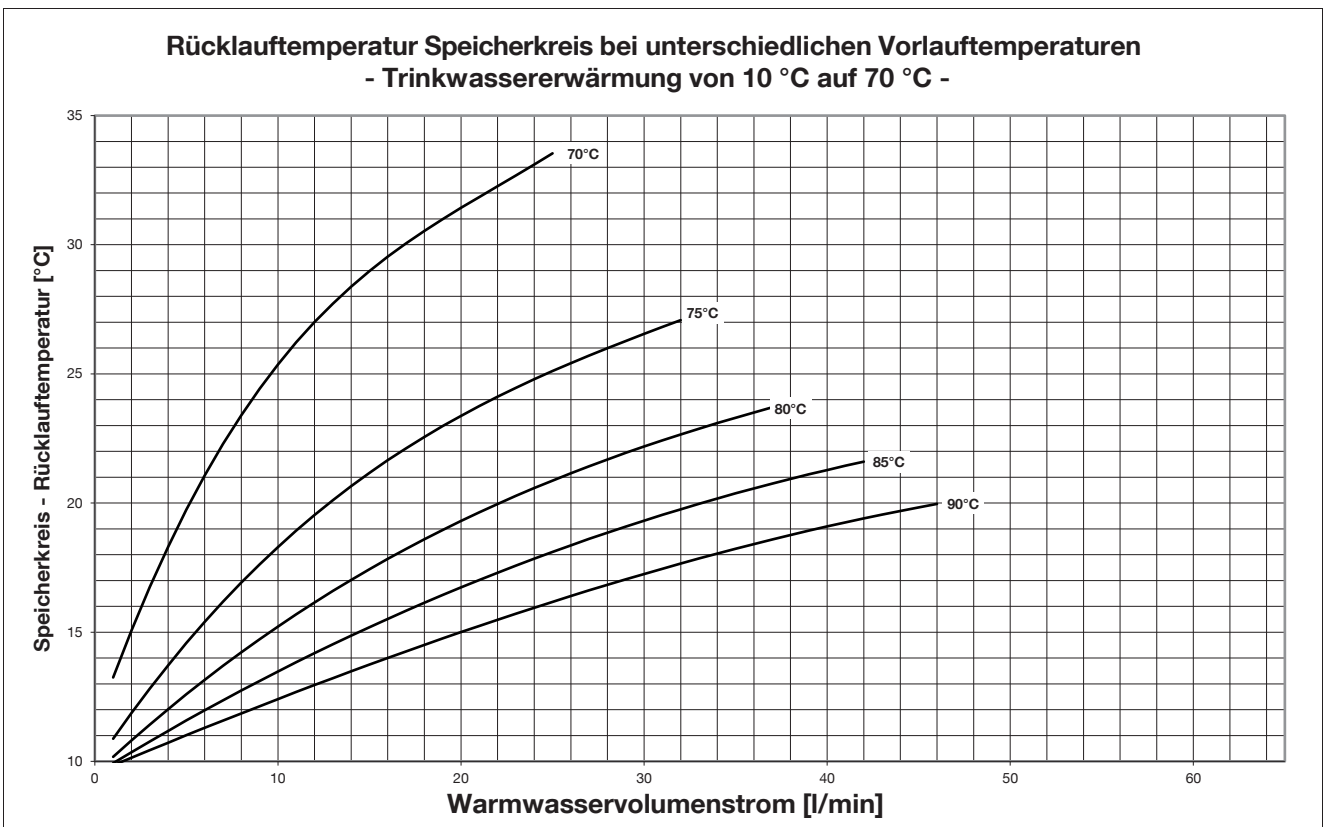


Abb. 50: Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 70 °C

13.2.7 Trinkwassererwärmung 10 °C auf 75 °C

Leistungsangaben gem. SPF-Prüfprozedur.

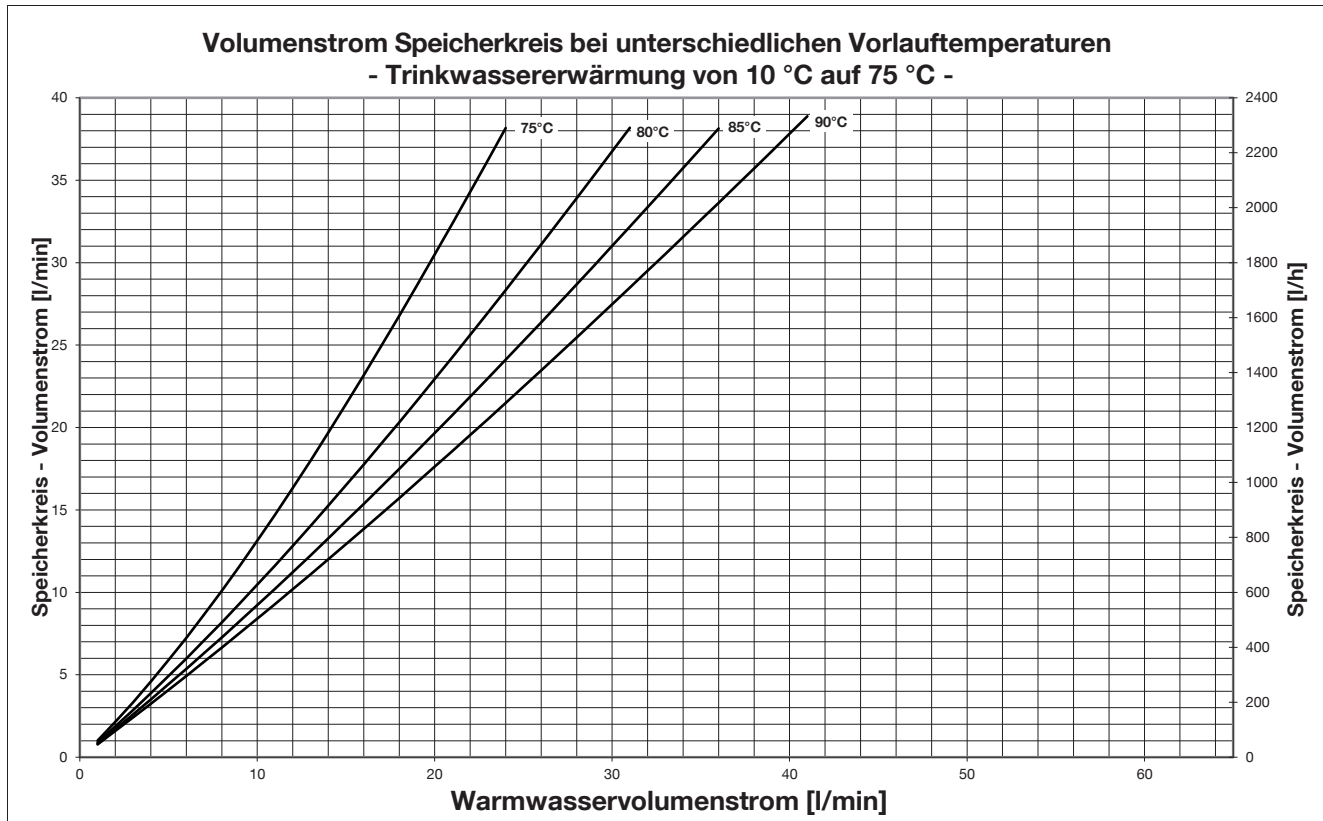


Abb. 51: Volumenstrom Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 75 °C

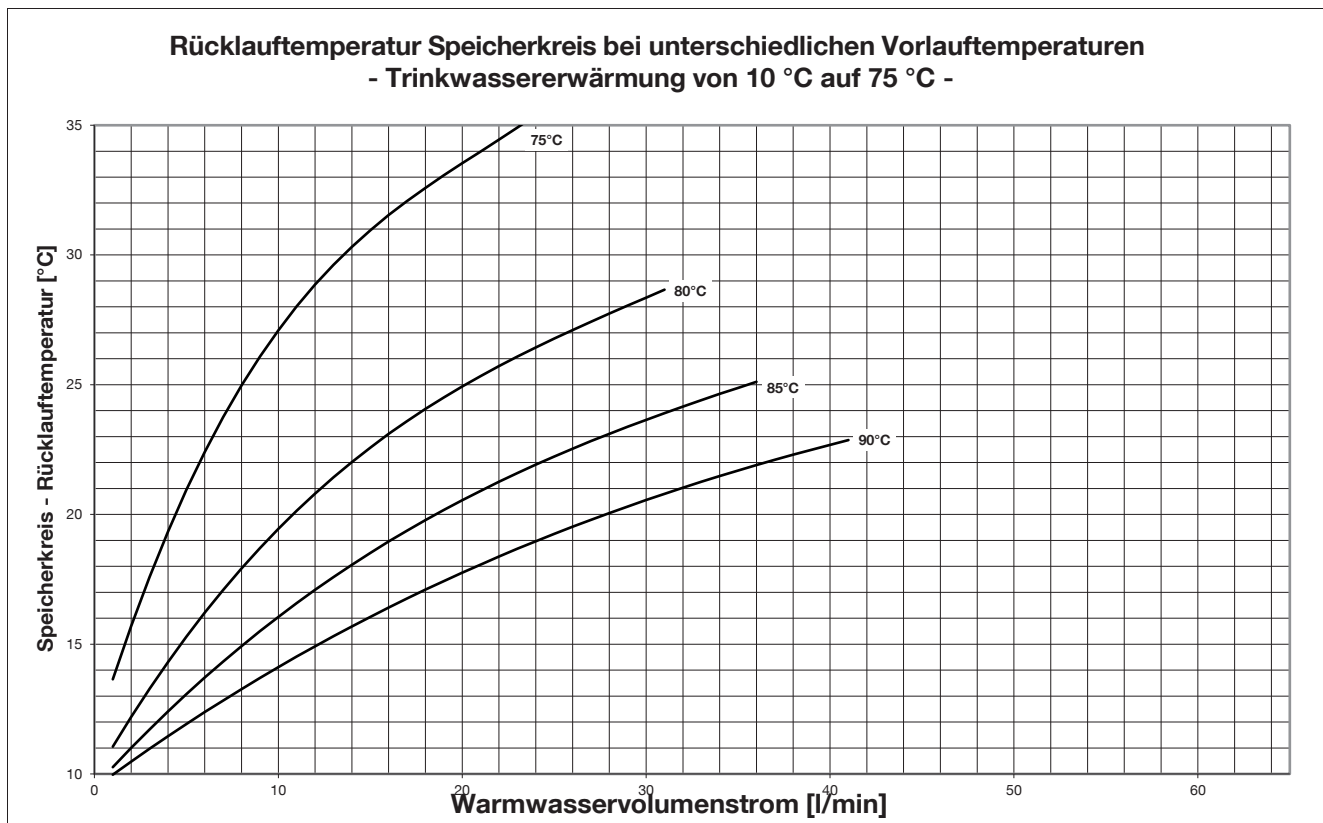


Abb. 52: Rücklauftemperatur Speicherkreis - Trinkwassererwärmung auf 75 °C

13.3 EU-Konformitätserklärung

oventrop

EU-Konformitätserklärung

Produktbezeichnung: Wohnungsstation „Regumaq X-25“

Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

Anschrift: 59939 Olsberg

GERMANY

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Gegenstand der Erklärung:

Art.-Nr.	Typ
1381125	kupfergelöteter Plattenwärmeübertrager
1381127	vollversiegelter Plattenwärmeübertrager

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

Maschinenrichtlinie

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

DIN EN ISO 12100:2010 + AC:2013
 DIN EN 60204-1:2007 + A1:2009 + AC:2010
 DIN EN 60670-1:2014
 DIN EN 60730-1:2016

Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 DIN EN 60730-1:2016

RoHS


RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Neufassung)

Druckgeräte richtlinie

Diese Artikel fallen unter Artikel 4 Absatz 3 der Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU und sind in Übereinstimmung mit der guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt.

59939 Olsberg, 24.05.2019
 Unterzeichnet für und im Namen von:
 Oventrop GmbH & Co. KG

i.V. 
 Michael Pehl
 Leiter der Serienentwicklung

i.V. 
 Dipl.-Ing. Thomas Droste
 Gruppenleiter Entwicklung

Frischwasser-Station

Hinweise zum Korrosionsschutz

Die in den Frischwasserstationen eingesetzten Werkstoffe werden nach strengen Qualitätsvorgaben ausgewählt und verarbeitet. Das verwendete Plattenmaterial (Edelstahl 1.4401) der Wärmeübertrager hat sich in Trinkwasseranwendungen dauerhaft bewährt. Dennoch ist es **in Abhängigkeit von der Wasserqualität, insbesondere bei hohen Chlorid Konzentrationen > 100 mg/l** möglich, dass sich **Undichtigkeiten durch Korrosion** an den Wärmeübertragern bilden.

Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Anlagenplaner und/oder Betreiber sicherstellt, dass die Frischwasser- und Wohnungsstationen nur mit **Trinkwasser** betrieben werden, dessen chemische Zusammensetzung **nicht korrosiv** auf die Bauteile wirkt.

Stimmen Sie sich gegebenenfalls mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen ab.

Die nachfolgende Tabelle enthält Grenzwerte von Trinkwasserinhaltsstoffen beim Einsatz von Wärmeübertragern mit unterschiedlichen **Lotmaterialien** (Kupfer, Nickel oder Edelstahl).

Besonders zu beachten ist, dass es **Wechselwirkungen** zwischen bestimmten Wasserinhaltsstoffen geben kann, die zu besonderen Belastungen des Materials führen können.

Dazu gehört u.a. die Kombination von Hydrogencarbonat mit Chlorid und / oder Sulfat. (siehe Rückseite).

Die Auswahl eines geeigneten Wärmeübertragers muss deshalb abhängig von der Wasserbeschaffenheit getroffen werden. Entsprechende Analysen stellt das örtliche Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung.

Anforderungen an die Wasserqualität

INHALTSSTOFFE	KONZENTRATION (mg/l oder ppm)	Edelstahl Wärmeübertrager gelötet mit:		
		KUPFER	NICKEL / EDELSTAHL	KUPFER vollversiegelt
▲ Chloride (Cl ⁻) bei 60 °C Siehe Diagramm auf der Rückseite!	< 100	+	+	+
	100 - 150	-	-	+
	> 150	-	-	0
Hydrogencarbonat (HCO ₃ ⁻)	< 70	0	+	+
	70 - 300	+	+	+
	> 300	0	+	+
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	< 70	+	+	+
	> 70	-	+	+
HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻	> 1.0	+	+	+
	< 1.0	-	+	+
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	< 50 µS/cm	0	+	+
	50 - 500 µS/cm	+	+	+
	> 500 µS/cm	0	+	+
pH Generell erhöht ein niedriger pH-Wert (unter 6) das Korrosionsrisiko und ein hoher pH-Wert (über 7,5) reduziert das Korrosionsrisiko.	< 6.0	0	0	+
	6.0 - 7.5	0	+	+
	7.5 - 9.0	+	+	+
	9.0 - 9.5	0	+	+
	>9.5	0	+	0
Freies Chlor (Cl ₂)	< 1	+	+	+
	> 1	-	-	0
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2	+	+	+
	2 - 20	0	+	+
	> 20	-	+	-
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	< 0.05	+	+	+
	> 0.05	-	+	0
Freies (aggressiv) Kohlendioxid (CO ₂)	< 5	+	+	+
	5 - 20	0	+	+
	> 20	-	+	+
Nitrat (NO ₃ ⁻)	< 100	+	+	+
	> 100	0	+	+
ERLÄUTERUNGEN:	+ Gute Beständigkeit unter normalen Bedingungen 0 Korrosion kann auftreten - Verwendung nicht empfohlen			

Die chemische Zusammensetzung des Trinkwassers kann zeitlichen Schwankungen unterliegen.

Besondere Hinweise für den Korrosionsschutz

ACHTUNG

Hohe Medientemperaturen (>60 °C) erhöhen das Korrosionsrisiko

- ▶ Stellen Sie die Warmwassertemperatur und die Vorlauftemperatur des Heizungswassers nicht höher als notwendig ein.

ACHTUNG

Lange Stagnationszeiten erhöhen das Korrosionsrisiko


- ▶ Spülen Sie die Anlage regelmäßig manuell oder automatisiert, wenn ständig mit längeren Stagnationszeiten zu rechnen ist (VDI/DVGW 6023).

- Vorsicht ist grundsätzlich bei der Kombination Hydrogencarbonat und Chlorid geboten. **Niedrige Hydrogencarbonatanteile kombiniert mit hohen Chloridanteilen erhöhen die Gefahr der Korrosionsbildung.**
- Vorsicht ist bei der Kombination Hydrogencarbonat und Sulfat geboten. **Bei kupfergelöteten Wärmeübertragern darf der Hydrogencarbonatanteil im Wasser nicht niedriger als der Sulfatanteil sein.** Ist dies der Fall, muss ein nickel, edelstahlgelöteter oder vollversiegelter Wärmeübertrager eingesetzt werden.
- Wenn die Wasserinhaltsstoffe nicht innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen, ist gegebenenfalls die Installation einer **Wasseraufbereitungsanlage** vorzunehmen.

ACHTUNG

Eine falsch betriebene Wasseraufbereitungsanlage kann die Gefahr der Korrosionsbildung erhöhen!

- **Bei Mischinstallationen ist beim Einsatz von kupfergelöteten Wärmeübertragern in Verbindung mit verzinkten Stahlrohren die „Fließregel“ einzuhalten.** Nähere Informationen dazu finden Sie in der Norm DIN EN 12502.
- **Spülen** Sie vor der **Montage** der Station **alle Zuleitungen** (DIN EN 806-4), um Schmutzpartikel und Rückstände aus dem System zu entfernen.
- Berücksichtigen Sie bei **Wartungsarbeiten** an der Station, dass auch **Reinigungsmittel die Korrosion des Wärmeübertragers begünstigen** können. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die DVGW-Vorgaben, wie z.B. die Arbeitsblätter W291 und W319.
- **Beim Einsatz eines nicht vollversiegelten kupfergelöteten Wärmeübertragers darf sich die elektrische Leitfähigkeit des Wassers in einem Wertebereich zwischen 50 und 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bewegen.** Beachten Sie dies u.a. bei der Wasseraufbereitung nach VDI2035.

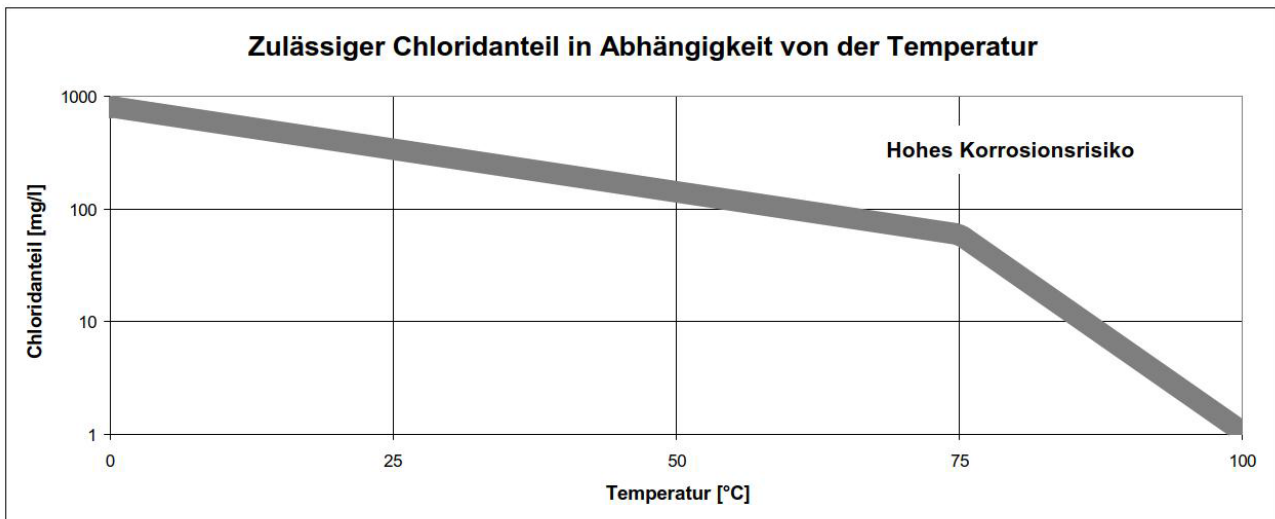

ACHTUNG

Korrosion und Steinbildung im System

- ▶ Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers, Wasserinhaltsstoffe und Faktoren, die die Korrosion und Steinbildung des Systems beeinflussen, zu berücksichtigen und für den konkreten Anwendungsfall zu bewerten. In kritischen Wasserversorgungsgebieten sollte daher im Vorfeld eine Abstimmung mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen stattfinden.

Frischwasser-Station Übergabeprotokoll

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Seriennummer	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen / Einstellungen
		Ja	Nein	
Installation Trinkwasserstation				
1	Anzahl der installierten Stationen			
2	Anzahl der Stationen mit Zirkulation			
3	Bezeichnung der Zirkulationspumpe(n).			
4	Bei Installation mehrerer Stationen			
4.1	Wurde die Verrohrung nach Tichelmann vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Wurden Sperrventile in der Trinkwasserzuleitung (PWC) installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Wurde ein zusätzliches Sicherheitsventil ausreichender Dimension im Trinkwasserkreis installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Anlagendruck Trinkwasserseite	bar		
7	Wurde ein Ausdehnungsgefäß im Trinkwasserkreis installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Anlagendruck Speicherseite	bar		
9	Wurde die Speicherseite entlüftet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Wurde(n) der/die Entlüfter auf Funktion geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers	kW		
12	Speichervolumen	l		
13	Wurde(n) die Station(en) hydraulisch entkoppelt angeschlossen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Wurde ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß im Speicherkreis installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?	°C		
16	Sind alle Kugelhähne geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen / Einstellungen
		Ja	Nein	
Reglereinstellungen				
1	Welche Trinkwassertemperatur wurde eingestellt?		°C	
2	Wurde die Zirkulation aktiviert (siehe Regleranleitung Abschnitt Zirkulation)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1	Welcher Modus wurde aktiviert?			
3	Leuchtet die LED des Reglers grün?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Wurden weitere Änderungen an den Einstellungen des Reglers vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen / Einstellungen
		Ja	Nein	
Endkontrolle				
1	Wurde die Installation auf Dichtheit geprüft (DIN EN 806)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Wurde die Inbetriebnahme gemäß Bedienungsanleitung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Einweisung/Übergabe	
Der Installateur hat den Betreiber in die Funktion und den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Frischwasserstation eingewiesen.	<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat den Betreiber auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen hingewiesen.	<input type="checkbox"/>
Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.	<input type="checkbox"/>
<p>Infos zum bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasseranlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stagnation muss vermieden werden, ein regelmäßiger Trinkwasseraustausch muss gewährleistet sein - am Warmwasseraustritt muss TPWH ≥ 60 °C eingehalten werden - das Zirkulationssystem ist so auszulegen, dass die Trinkwassertemperatur um nicht mehr als 5 K gegenüber der Stationsaustrittstemperatur von ≥ 60 °C unterschritten wird - am Kaltwasseraustritt muss TPWC < 25 °C eingehalten werden 	
Installateur / Installationsfirma	

Datum / Unterschrift / Stempel	
Betreiber	
Übergabeprotokoll in Empfang genommen	

Datum / Unterschrift	

Frischwasser-Station Wartungsprotokoll

Datum:	
Installationsort Adresse / Gebäude	
Anschrift Betreiber	
Anschrift Installationsbetrieb	
Seriennummer	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen / Einstellungen
		Ja	Nein	
Systeminformationen				
1	Anzahl der installierten Stationen			
2	Anzahl der Stationen mit Zirkulation			
3	Bezeichnung der Zirkulationspumpe(n).			
4	Anlagendruck Trinkwasserseite		bar	
5	Anlagendruck Speicherseite (Führen Sie einen Abgleich mit dem Übergabeprotokoll durch. Beachten Sie bei Abweichungen die Störungstabelle!)		bar	
6	Leistung, Art und Typ des Wärmeerzeugers		kW	
7	Speichervolumen		l	
8	Welche Solltemperatur für den Speicher wurde am Wärmeerzeuger eingestellt?		°C	

Wartungsarbeiten				
1	Wurde die Station auf Dichtheit überprüft (Sichtkontrolle)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Wurden die elektrischen Komponenten auf festen Sitz und Unversehrtheit geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Wurde eine Funktionskontrolle des Sicherheitsventils durchgeführt (DIN EN 806-5)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Wurde eine Funktionskontrolle des Sperrventils der Zirkulationsleitung durchgeführt (DIN EN 806-5)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Wurde der Trinkwasserkreis zur microbiologischen Untersuchung beprobt (TrinkWV 2012)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Wurde der Wärmeübertrager auf äußerliche Dichtheit kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Begründen sie nicht durchgeführte oder mit Nein beantwortete Punkte im Feld Bemerkungen!		Zutreffendes ankreuzen oder Wert/Anzahl eintragen		Bemerkungen / Einstellungen
		Ja	Nein	
7	Wurde eine Funktionskontrolle zur Leistungsüberprüfung durchgeführt (siehe Betriebsanleitung zur Funktionskontrolle)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Wurden alle Kugelhähne auf Gängigkeit geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Wurden die ggf. bauseits installierten Schmutzfänger gereinigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Sind alle Absperrarmaturen geöffnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Wurde die Speicherseite entlüftet und die Entlüfter auf Öffnung und Funktion kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Wurden die Einstellwerte des Reglers mit den Angaben im Übergabeprotokoll verglichen (ggf. Änderungen in Bemerkungen dokumentieren)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Wartungsarbeiten					
1	Welche Trinkwassertemperatur wurde eingegeben?			°C	
2	Wurde die Zirkulation aktiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.1	Welcher Modus wurde aktiviert?				
3	Leuchtet die LED des Reglers grün?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Wurden weitere Änderungen an den Einstellungen des Reglers vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Reparaturarbeiten (nur bei Reparatur oder Austausch von Komponenten ausfüllen)					
1	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?				
1.1	Grund des Austausches				
2	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?				
2.1	Grund des Austausches				
3	Welches Bauteil wurde ausgetauscht?				
3.1	Grund des Austausches				
4	Wurde nach den Reparaturarbeiten die Inbetriebnahme gemäß Betriebsanleitung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Einweisung/Übergabe

Der Installateur hat den Betreiber über die durchgeführten Wartungsarbeiten informiert.

Der Installateur hat den Betreiber über mögliche Modifikationen und Reparaturarbeiten in Kenntnis gesetzt.

Der Installateur hat dem Betreiber die notwendigen Unterlagen übergeben.

Infos zum bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasseranlagen:

- Stagnation muss vermieden werden, ein regelmäßiger Trinkwasseraustausch muss gewährleistet sein
- am Warmwasseraustritt muss TPWH ≥ 60 °C eingehalten werden
- das Zirkulationssystem ist so auszulegen, dass die Trinkwassertemperatur um nicht mehr als 5 K gegenüber der Stationsaustrittstemperatur von ≥ 60 °C unterschritten wird
- am Kaltwasseraustritt muss TPWC < 25 °C eingehalten werden

Installateur / Installationsfirma

Datum / Unterschrift / Stempel

Betreiber

Wartungsprotokoll in Empfang genommen

Datum / Unterschrift

OVENTROP

GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

59939 Olsberg

DEUTSCHLAND

www.ventrop.com

160048280

V01.02.2020